


## 配管の誤接合にご注意ください！

給水装置への誤接合は、逆流による水道水の汚染を引き起こし、汚染された水道水による健康被害の発生など重大な事故につながる恐れがあります。

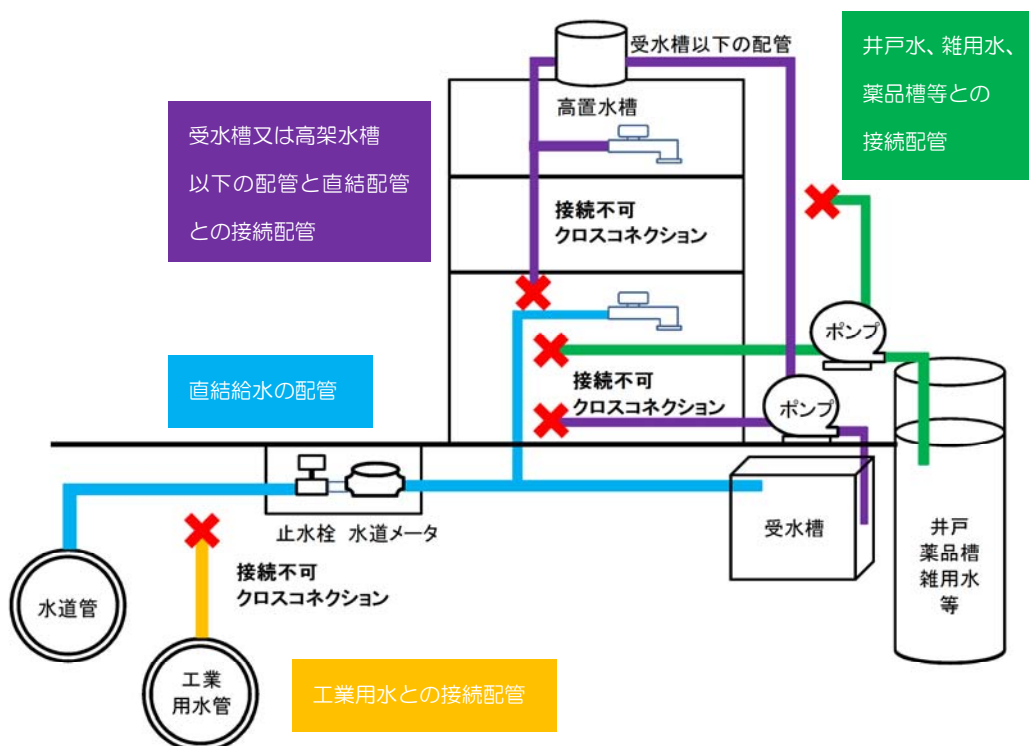

- 上記は、誤接合の代表的な事例です。いずれの場合も、「違法」な配管になりますので、給水装置工事は、十分な調査の上、適正な施行をお願いいたします。
- 給水装置工事を行う場合は、上下水道局への届出が必要になります。手続きは市内のサービスセンターで行っています。
- 給水装置工事は川崎市指定給水装置工事事業者により施行する必要があります。水道をご使用の皆さまにもご理解とご協力をお願いします。