


下水道工事に伴う水道管の破損事故について

川崎市中原区上丸子山王町2丁目1335番地先において、下水道管損傷による道路陥没の復旧工事中に、誤って水道管を破損する事故が発生し、道路冠水のため、近隣の方々を始めバスの乗客や、道路を利用される方々にご迷惑をおかけしました。

この事故により、負傷など人的被害は発生しませんでした。近隣の家屋や道路に溢水した水道水が浸水し、家財や駐車していた車両への被害が発生しております。

なお、事故現場は路線バスの運行経路上であったことから、川崎市交通局が運行するバスを一時迂回する措置を行いました。

- 1 発生日時 平成30年6月21日（木） 午後12時35分頃
- 2 発生場所 川崎市中原区上丸子山王町2丁目1335番地先（下図参照）
- 3 被害状況
 - ・水道管 350mm を破損（断水 57 戸）
 - ・付近の道路が冠水し、隣接家屋への床上浸水（1 件）、半地下駐車場の水没（影響車両 2 台）等が発生しました
 - ・人的被害はありませんでした
 - ・バスの運行を一時迂回しました
- 4 原因 詳細については
現在調査中です。

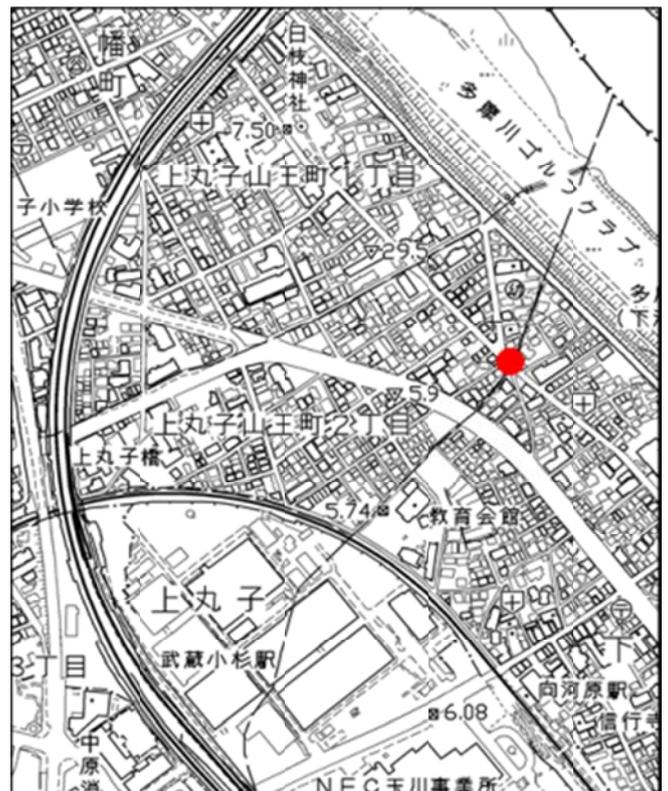

川崎市上下水道局下水道部
管路保全課 持田
電話（044）200-3557