

正誤表

以下の箇所に誤りがありましたので、訂正しお詫び申し上げます。なお、朱書きの部分が訂正箇所となっております。

ページ

誤

正

41

32

水道


●年間総配水量は1億8,181万立方メートルで、前年と比べて増加

(各年度末)

年度	給水世帯数 (世帯)	給水人口 (人)	給水栓数 (栓)	配水量(万立方メートル)		
				総量	1日最大	1日最小
平成27年度	698,536	1,481,147	832,672	18,365	53	44
28年度	710,509	1,495,999	846,190	18,226	54	43
29年度	717,072	1,505,707	857,368	18,143	53	43
30年度	728,325	1,517,523	868,898	18,097	53	42
令和元年度	740,925	1,531,331	805,295	18,181	53	43

*配水量は年度間の累計

配水量及び給水人口の推移

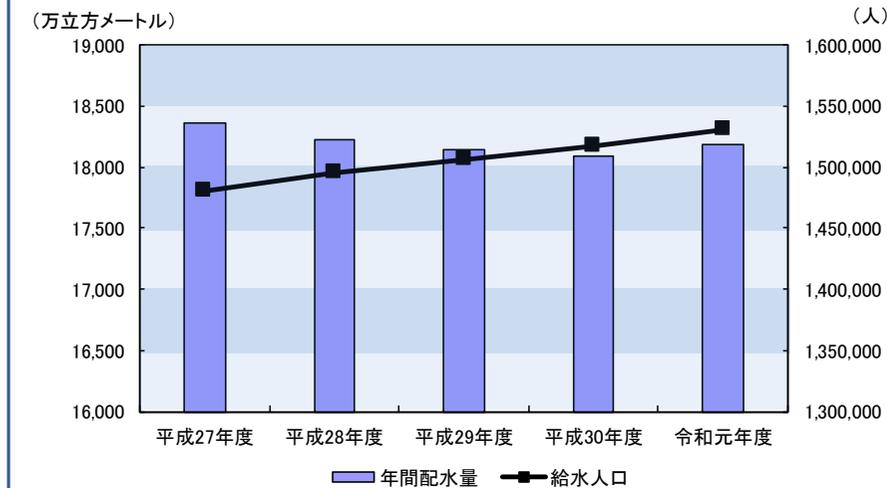

データチェック

令和元年度末の給水世帯数は74万925世帯(対前年度比1.7%増)で、給水人口は153万1,331人(同0.9%増)となっています。また、給水栓数は80万5,295栓(同7.3%減)で、年間総配水量は1億8,181万立方メートル(同0.5%増)となっています。

32

水道


●年間総配水量は1億8,181万立方メートルで、前年と比べて増加

(各年度末)

年度	給水世帯数 (世帯)	給水人口 (人)	給水栓数 (栓)	配水量(万立方メートル)		
				総量	1日最大	1日最小
平成27年度	697,935	1,481,234	832,694	18,365	53	44
28年度	710,509	1,495,999	846,209	18,226	54	43
29年度	722,865	1,509,853	857,387	18,143	53	43
30年度	734,485	1,522,208	868,919	18,097	53	42
令和元年度	746,736	1,535,382	878,471	18,181	53	43

*配水量は年度間の累計

配水量及び給水人口の推移

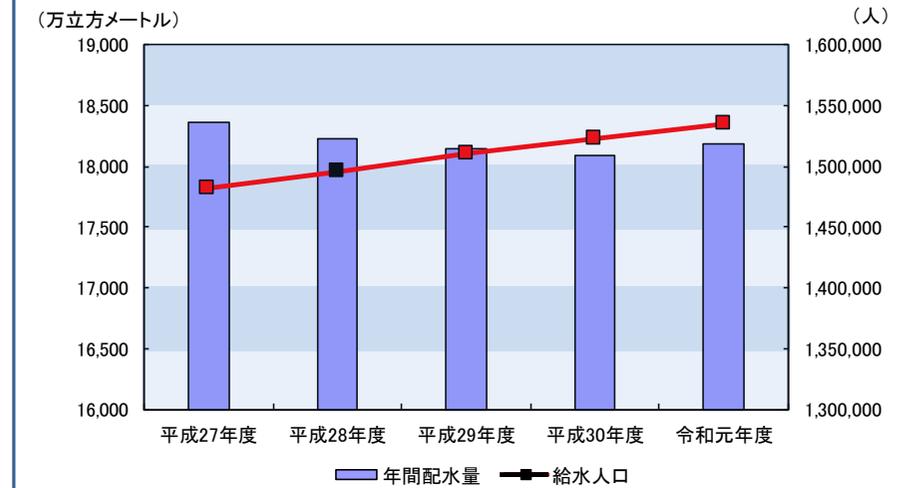

データチェック

令和元年度末の給水世帯数は74万**6,736**世帯(対前年度比1.7%増)で、給水人口は153万**5,382**人(同0.9%増)となっています。また、給水栓数は**87万8,471**栓(同**1.1%増**)で、年間総配水量は1億8,181万立方メートル(同0.5%増)となっています。