

第三十六号の八様式（第六条関係）（A4）

定期検査報告書
(防火設備)
(第一面)

防

建築基準法第12条第3項の規定により、定期検査の結果を報告します。この報告書に記載の事項は、事実と相違ありません。

特定行政庁 様

令和 年 月 日

報告者氏名

検査者氏名

【1. 所有者】

【イ. 氏名のフリガナ】 カサキシ

【ロ. 氏 名】 川崎市

【ハ. 郵便番号】

【ニ. 住 所】

【ホ. 電話番号】

【2. 管理者】

【イ. 氏名のフリガナ】 カサキシオビシテイカンリヤ(コウエキサ'イタンホウジン)カチカ'ワケンロウドウフクシキョウカイ

【ロ. 氏 名】 川崎市及び指定管理者(公益財団法人神奈川県労働福祉協会)

【ハ. 郵便番号】

【ニ. 住 所】

【ホ. 電話番号】

【3. 報告対象建築物】

【イ. 所在地】 〒210-0011川崎市川崎区富士見2-5-2

【ロ. 名称のフリガナ】 サンピアンカワサキ(カワサキシタロウドウカイカン)

【ハ. 名 称】 サンピアンかわさき(川崎市立労働会館)

【ニ. 用 途】 ホール(集会場)、研修室、会議室、交流室、事務所

【4. 検査による指摘の概要】

☒ 要是正の指摘あり (☐ 既存不適格) ☐ 指摘なし

※ 受付欄	※ 特記欄	※ 整理番号欄
令和 年 月 日		
第 号		
係員氏名		

防火設備の状況等

【 1. 建築物の概要 】	
【 イ. 階 数 】	地上.....階 地下.....階
【 ロ. 建築面積 】	m ²
【 ハ. 延べ面積 】	9,645.37 m ²
【 2. 確認済証交付年月日等 】	
【 イ. 確認済証交付年月日 】	昭和・平成・令和 年 月 日 第.....号
【 ロ. 確認済証交付者 】	☐ 建築主事 ☐ 指定確認検査機関 (.....)
【 ハ. 検査済証交付年月日 】	昭和・平成・令和 年 月 日 第.....号
【 ニ. 検査済証交付者 】	☐ 建築主事 ☐ 指定確認検査機関 (.....)
【 3. 検査日等 】	
【 イ. 今回の検査 】	令和 3 年 6 月 8 日実施
【 ロ. 前回の検査 】	☐ 実施 (令和.....年.....月.....日報告) ☐ 未実施
【 ハ. 前回の検査に関する書類の写し 】	☐ 有 ☐ 無
【 4. 防火設備の検査者 】	
(代表となる検査者)	
【 イ. 資 格 】	(.....) 建築士 (.....) 登録第.....号
	防火設備検査員 第.....号
【 ロ. 氏名のフリガナ 】	
【 ハ. 氏 名 】	
【 ニ. 勤 務 先 】	西新サービス株式会社
	(.....) 建築士事務所 (.....) 知事登録第.....号
【 ホ. 郵便番号 】	103-0023
【 ヘ. 所 在 地 】	東京都中央区日本橋本町四丁目8番14号
【 ト. 電話番号 】	03-6262-7729
(その他の検査者)	
【 イ. 資 格 】	(.....) 建築士 (.....) 登録第.....号
	防火設備検査員 第.....号
【 ロ. 氏名のフリガナ 】	
【 ハ. 氏 名 】	
【 ニ. 勤 務 先 】	
	(.....) 建築士事務所 (.....) 知事登録第.....号
【 ホ. 郵便番号 】	
【 ヘ. 所 在 地 】	
【 ト. 電話番号 】	
【 5. 防火設備の概要 】	
【 イ. 避難安全検証法等の適用 】	☐ 区画避難安全検証法 (.....階) ☐ 階避難安全検証法 (.....階) ☐ 全館避難安全検証法 ☐ その他 (.....)
【 ロ. 防火設備 】	☒ 防火扉 (.....枚) ☒ 防火シャッター (44 枚) ☒ 耐火クロススクリーン (4 枚) ☐ ドレンチャー (.....台) ☐ その他 (.....台)
【 6. 防火設備の検査の状況 】	
【 イ. 指摘の内容 】	☒ 要是正の指摘あり (☐ 既存不適格) ☐ 指摘なし
【 ロ. 指摘の概要 】	
【 ハ. 改善予定の有無 】	☒ 有 (令和 5 年 4 月に改善予定) ☐ 無
【 7. 防火設備の不具合の発生状況 】	
【 イ. 不 具 合 】	☐ 有 ☐ 無
【 ロ. 不具合記録 】	☐ 有 ☐ 無
【 ハ. 改善の状況 】	☐ 実施済 ☒ 改善予定 (令和 5 年 4 月に改善予定) ☐ 予定なし
【 8. 備 考 】	

(第三面)

防火設備に係る不具合の状況

[illegible]

整理番号欄

第三十六号の九様式（第六条、第六條の三、第十一條の三関係）（A4）
定期検査報告概要書
（防火設備）
（第一面）

防

【 1. 所有者 】

【 イ. 氏名のフリガナ 】 カサキ
【 ロ. 氏 名 】 川崎市
【 ハ. 郵便番号 】
【 ニ. 住 所 】

【 2. 管理者 】

【 イ. 氏名のフリガナ 】 カサキシヨビシテイカンリヤ(コウエキサ`イ`ンホウジン)カガワケンロウトウフクシキョウカイ
【 ロ. 氏 名 】 川崎市及び指定管理者(公益財団法人神奈川県労働福祉協会)
【 ハ. 郵便番号 】
【 ニ. 住 所 】

【 3. 報告対象建築物 】

【 イ. 所 在 地 】 〒210-0011川崎市川崎区富士見2-5-2
【 ロ. 名称のフリガナ 】 サンピアンカワサキ(カワサキシツロウトウカイカン)
【 ハ. 名 称 】 サンピアンかわさき(川崎市立労働会館)
【 ニ. 用 途 】 ホール(集会場)、研修室、会議室、交流室、事務所

【 4. 検査による指摘の概要 】

☒ 要是正の指摘あり （☐ 既存不適格） ☐ 指摘なし

【 5. 不具合の発生状況 】

【 イ. 不 具 合 】 ☐ 有 ☐ 無
【 ロ. 不具合記録 】 ☐ 有 ☐ 無

【 ハ. 不具合の概要 】

【 ニ. 改善の状況 】 ☐ 実施済 ☒ 改善予定（令和 5 年 4 月に改善予定）
☐ 予定なし（理由： ）

(第二面)

防火設備の状況等

【 1 . 建築物の概要 】

【 イ . 階 数 】 地上.....階 地下.....階
【 ロ . 建築面積 】m²
【 ハ . 延べ面積 】9,645.37 m²

【 2 . 確認済証交付年月日等 】

【 イ . 確認済証交付年月日 】 昭和・平成・令和 年 月 日 第.....号
【 ロ . 確認済証交付者 】 ☐ 建築主事 ☐ 指定確認検査機関 (.....)
【 ハ . 検査済証交付年月日 】 昭和・平成・令和 年 月 日 第.....号
【 ニ . 検査済証交付者 】 ☐ 建築主事 ☐ 指定確認検査機関 (.....)

【 3 . 検査日等 】

【 イ . 今回の検査 】 令和 3 年 6 月 8 日実施
【 ロ . 前回の検査 】 ☐ 実施 (令和.....年.....月.....日報告) ☐ 未実施
【 ハ . 前回の検査に関する書類の写し 】 ☐ 有 ☐ 無

【 4 . 防火設備の検査者 】

(代表となる検査者)

【 イ . 資 格 】 (.....) 建築士 (.....) 登録第.....号
防火設備検査員 第.....号

【 ロ . 氏名のフリガナ 】

【 ハ . 氏 名 】

【 ニ . 勤 務 先 】 (.....) 建築士事務所 (.....) 知事登録第.....号

【 ホ . 郵便番号 】

【 ヘ . 所 在 地 】

【 ト . 電話番号 】

(その他の検査者)

【 イ . 資 格 】 (.....) 建築士 (.....) 登録第.....号
防火設備検査員 第.....号

【 ロ . 氏名のフリガナ 】

【 ハ . 氏 名 】

【 ニ . 勤 務 先 】 (.....) 建築士事務所 (.....) 知事登録第.....号

【 ホ . 郵便番号 】

【 ヘ . 所 在 地 】

【 ト . 電話番号 】

【 5 . 防火設備の概要 】

【 イ . 避難安全検証法等の適用 】 ☐ 区画避難安全検証法 (.....階)
☐ 階避難安全検証法 (.....階) ☐ 全館避難安全検証法
☐ その他 (.....)

【 ロ . 防火設備 】 ☐ 防火扉 (.....枚) ☐ 防火シャッター (.....枚)
☐ 耐火クロススクリーン (.....枚) ☐ ドレンチャー (.....台)
☐ その他 (.....台)

【 6 . 備 考 】

(注意)

この様式には、第三十六号の八様式に記入した内容と同一の内容を記入してください。第二面は、同様式第二面において指摘があった防火設備についてのみ作成し、第一面に添えてください。

検査結果表
(防火シャッター)

当該検査に 関した検査者		氏 名		検査者番号				
		代表となる検査者						
		その他の検査者						
番号	検 査 項 目	検 査 事 項	対象 の有無	検査結果			状況、対策等	担当 検査 者 番号
			指摘 なし	要 是 正	既存 不適 格			
(1)	防火シャッター	設置場所の周囲状況	閉鎖の障害となる物品の放置の状況	○	○			
(2)		駆動装置	軸受け部のブラケット、巻取りシャフト及び開閉機の取付けの状況 ※	○	○			
(3)			スプロケットの設置の状況 ※	○	○			
(4)			軸受け部のブラケット、ベアリング及びスプロケット又はロープ車の劣化及び損傷の状況 ※	○	○			
(5)			ローラチェーン又はワイヤロープの劣化及び損傷の状況	○	○			
(6)			カーテン部	スラット及び座板の劣化等の状況	○	○		
(7)		吊り元の劣化及び損傷並びに固定の状況	○	○				
(8)		ケース	劣化及び損傷の状況	○	○			
(9)		まぐさ及びガイドレール	劣化及び損傷の状況	○	○			
(10)		危害防止装置	危害防止用連動中継器の配線の状況	○	○			
(11)			危害防止装置用予備電源の劣化及び損傷の状況	○	○			
(12)			危害防止装置用予備電源の容量の状況	○	○			
(13)			座板感知部の劣化及び損傷並びに作動の状況	○	○			
(14)			作動の状況	○	○			
(15)	連動機構	煙感知器、熱煙複合式感知器及び熱感知器	設置位置	○	○			
(16)		感知の状況	○	○				
(17)		温度ヒューズ装置	設置の状況					
(18)		連動制御器	スイッチ類及び表示灯の状況	○	○			
(19)			結線接続の状況	○	○			
(20)			接地の状況	○	○			
(21)			予備電源への切り替えの状況	○	○			
(22)		連動機構用予備電源	劣化及び損傷の状況	○	○			
(23)			容量の状況	○	○			
(24)		自動閉鎖装置	設置の状況	○	○			
(25)		手動閉鎖装置	設置の状況					
(26)	総合的な作動の状況		防火シャッターの閉鎖の状況	○	○			
(27)			防火区画の形成の状況	○	○			
上記以外の検査項目								
特記事項								
番号	検査項目	指摘の具体的内容等	改善策の具体的内容等	改善(予定)年月				

(注意)

- ① この書類は、建築物ごとに作成してください。
- ② 記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。
- ③ 「当該検査に関与した検査者」欄は、建築基準法施行規則別記第36の8様式第二面4欄に記入した検査者について記入し、「検査者番号」欄に検査者を特定できる番号、記号等を記入してください。当該防火設備の検査を行った検査者が1人の場合は、その他の検査者欄は削除して構いません。
- ④ 該当しない検査項目がある場合は、当該項目の「番号」欄から「担当検査者番号」欄までを取消線で抹消してください。
【注意：神奈川県内は対象の有無欄に対象であれば○を記入し、該当しない場合でも抹消する必要はありません。
】
- ⑤ 「検査結果」欄は、別表（い）欄に掲げる各検査項目ごとに記入してください。
- ⑥ 「検査結果」欄のうち「要是正」欄は、防火設備の検査方法、判定基準別表第二（い）欄に掲げる検査項目について同表（ろ）欄に掲げる検査事項のいずれかが同表（に）欄に掲げる判定基準に該当する場合に○印を記入してください。
- ⑦ 「検査結果」欄のうち「指摘なし」欄は、⑥に該当しない場合に○印を記入してください。
- ⑧ 「既存不適格」欄は、「要是正」欄に○印を記入した場合で、建築基準法第3条第2項の規定の適用を受けているものであることが確認されたときは、○印を記入してください。
- ⑨ 「担当検査者番号」欄は、「検査に関与した検査者」欄で記入した番号、記号等を記入してください。ただし、当該防火設備の検査を行った検査者が1人の場合は、記入しなくても構いません。
- ⑩ ※欄は、日常的に閉鎖するものについてのみ記入してください。
- ⑪ 「上記以外の検査項目」欄は、第1ただし書の規定により特定行政庁が検査項目を追加したときに、当該検査項目を追加し、⑤から⑨に準じて検査結果等を記入してください。また、第1第2項の規定により同項に規定する図書等に検査の方法が記載されている場合に、当該図書等に記載されている検査項目を追加し、⑤から⑨に準じて検査結果等を記入してください。なお、これらの項目がない場合は、この欄を削除して構いません。
- ⑫ 「特記事項」は、検査の結果、要是正の指摘があった場合のほか、指摘がない場合にあっては特記すべき事項がある場合に、該当する検査項目の番号、検査項目を記入し、「指摘の具体的内容等」欄に指摘又は特記すべき事項の具体的内容を記入するとともに、改善済みの場合及び改善策が明らかになっている場合は「改善策の具体的内容等」欄にその内容を記入し、改善した場合は「改善（予定）年月」欄に当該年月を記入し、改善予定年月が明らかになっている場合は「改善（予定）年月」欄に当該年月を（ ）書きで記入してください。
- ⑬ 対象建築物の全ての各階平面図を別添1の様式に従い添付し、防火シャッターの設置されている箇所及び指摘（特記すべき事項を含む。）のあった箇所を明記してください。なお、別添1の様式は別記第一号、別記第三号又は別記第四号の各々の別添1の様式に記載すべき事項を合わせて記載することとして構いません。
- ⑭ 要是正とされた検査項目（既存不適格の場合を除く。）については、要是正とされた部分を撮影した写真を別添2の様式に従い添付するとともに、撮影した写真の位置を別添1の様式に明記してください。

検査結果表
(防火扉)

当該検査に関与した検査者		氏 名		検査者番号	
		代表となる検査者			
		その他の検査者			

番号	検 査 項 目	検 査 事 項	対象 の有無	検査結果			状況、対策等	担当 検査 者 番号
				指摘 なし	要 是 正	既存 不適 格		
(1)	防火扉	設置場所の周囲状況	閉鎖の障害となる物品の放置の状況	○	○			
(2)		扉、枠及び金物	扉の取付けの状況	○	○			
(3)			扉、枠及び金物の劣化及び損傷の状況	○	○			
(4)		危害防止装置	作動の状況					
(5)	連動機構	煙感知器、熱煙複合式感知器及び熱感知器	設置位置	○	○			
(6)			感知の状況	○	○			
(7)		温度ヒューズ装置	設置の状況					
(8)		連動制御器	スイッチ類及び表示灯の状況	○	○			
(9)			結線接続の状況	○	○			
(10)			接地の状況	○	○			
(11)			予備電源への切り替えの状況	○	○			
(12)		連動機構用予備電源	劣化及び損傷の状況	○	○			
(13)			容量の状況	○	○			
(14)		自動閉鎖装置	設置の状況					
(15)	再ロック防止機構の作動の状況							
(16)	総合的な作動の状況	防火扉の閉鎖の状況	○	○				
(17)		防火区画の形成の状況	○	○				
上記以外の検査項目								
特記事項								
番号	検査項目	指摘の具体的内容等	改善策の具体的内容等	改善(予定)年月				

(注意)

- ① この書類は、建築物ごとに作成してください。
- ② 記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。
- ③ 「当該検査に関与した検査者」欄は、建築基準法施行規則別記第36の8様式第二面4欄に記入した検査者について記入し、「検査者番号」欄に検査者を特定できる番号、記号等を記入してください。当該防火設備の検査を行った検査者が1人の場合は、その他の検査者欄は削除して構いません。
- ④ 該当しない検査項目がある場合は、当該項目の「番号」欄から「担当検査者番号」欄までを取消線で抹消してください。
【注意：神奈川県内は対象の有無欄に対象であれば○を記入し、該当しない場合でも抹消する必要はありません。】
- ⑤ 「検査結果」欄は、別表(い)欄に掲げる各検査項目ごとに記入してください。
- ⑥ 「検査結果」欄のうち「要是正」欄は、防火設備の検査方法、判定基準別表第一(い)欄に掲げる検査項目について同表(ろ)欄に掲げる検査事項のいずれかが同表(に)欄に掲げる判定基準に該当する場合に○印を記入してください。
- ⑦ 「検査結果」欄のうち「指摘なし」欄は、⑥に該当しない場合に○印を記入してください。
- ⑧ 「既存不適格」欄は、「要是正」欄に○印を記入した場合で、建築基準法第3条第2項の規定の適用を受けているものであることが確認されたときは、○印を記入してください。
- ⑨ 「担当検査者番号」欄は、「検査に関与した検査者」欄で記入した番号、記号等を記入してください。ただし、当該防火設備の検査を行った検査者が1人の場合は、記入しなくても構いません。
- ⑩ 「上記以外の検査項目」欄は、第1ただし書の規定により特定行政庁が検査項目を追加したときに、当該検査項目を追加し、⑤から⑨に準じて検査結果等を記入してください。また、第1第2項の規定により同項に規定する図書等に検査の方法が記載されている場合に、当該図書等に記載されている検査項目を追加し、⑤から⑨に準じて検査結果等を記入してください。なお、これらの項目がない場合は、この欄を削除して構いません。
- ⑪ 「特記事項」は、検査の結果、要是正の指摘があった場合のほか、指摘がない場合にあって特記すべき事項がある場合に、該当する検査項目の番号、検査項目を記入し、「指摘の具体的内容等」欄に指摘又は特記すべき事項の具体的内容を記入するとともに、改善済みの場合及び改善策が明らかになっている場合は「改善策の具体的内容等」欄にその内容を記入し、改善した場合は「改善(予定)年月」欄に当該年月を記入し、改善予定年月が明らかになっている場合は「改善(予定)年月」欄に当該年月を()書きで記入してください。
- ⑫ 対象建築物の全ての各階平面図を別添1の様式に従い添付し、防火扉の設置されている箇所及び指摘(特記すべき事項を含む。)のあった箇所を明記してください。なお、別添1の様式は別記第二号、別記第三号又は別記第四号の各々の別添1の様式に記載すべき事項を合わせて記載することとして構いません。
- ⑬ 要是正とされた検査項目(既存不適格の場合を除く。)については、要是正とされた部分を撮影した写真を別添2の様式に従い添付するとともに、撮影した写真の位置を別添1の様式に明記してください。

検査結果表
(耐火クロススクリーン)

当該検査に関与した検査者		氏 名		検査者番号				
		代表となる検査者						
		その他の検査者						
番号	検 査 項 目	検 査 事 項	対象の有無	検査結果			状況、対策等	担当検査者番号
			指摘なし	要是正	既存不適格			
(1)	耐火クロススクリーン	設置場所の周囲状況	閉鎖の障害となる物品の放置の状況	○	○			
(2)		駆動装置	ローラチェーンの劣化及び損傷の状況	○	○			
(3)		カーテン部	耐火クロス及び座板の劣化及び損傷の状況	○	○			
(4)			吊り元の劣化及び損傷並びに固定の状況	○	○			
(5)		ケース	劣化及び損傷の状況	○	○			
(6)		まぐさ及びガイドレール	劣化及び損傷の状況	○	○			
(7)		危害防止装置	危害防止用連動中継器の配線の状況					
(8)			危害防止装置用予備電源の劣化及び損傷の状況					
(9)			危害防止装置用予備電源の容量の状況					
(10)			座板感知部の劣化及び損傷並びに作動の状況					
(11)			作動の状況					
(12)	連動機構	煙感知器、熱煙複合式感知器及び熱感知器	設置位置	○	○			
(13)			感知の状況	○	○			
(14)		連動制御器	スイッチ類及び表示灯の状況	○	○			
(15)			結線接続の状況	○	○			
(16)			接地の状況	○	○			
(17)			予備電源への切り替えの状況					
(18)		連動機構用予備電源	劣化及び損傷の状況					
(19)			容量の状況					
(20)		自動閉鎖装置	設置の状況	○	○			
(21)		手動閉鎖装置	設置の状況					
(22)	総合的な作動の状況	耐火クロススクリーンの閉鎖の状況	○	○				
(23)		防火区画の形成の状況	○	○				
上記以外の検査項目								
特記事項								
番号	検査項目	指摘の具体的内容等	改善策の具体的内容等	改善(予定)年月				

(注意)

- ① この書類は、建築物ごとに作成してください。
- ② 記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。
- ③ 「当該検査に関与した検査者」欄は、建築基準法施行規則別記第36の8様式第二面4欄に記入した検査者について記入し、「検査者番号」欄に検査者を特定できる番号、記号等を記入してください。当該防火設備の検査を行った検査者が1人の場合は、その他の検査者欄は削除して構いません。
- ④ 該当しない検査項目がある場合は、当該項目の「番号」欄から「担当検査者番号」欄までを取消線で抹消してください。

【注意：神奈川県内は対象の有無欄に対象であれば○を記入し、該当しない場合でも抹消する必要はありません。】

- ⑤ 「検査結果」欄は、別表(い)欄に掲げる各検査項目ごとに記入してください。
- ⑥ 「検査結果」欄のうち「要是正」欄は、防火設備の検査方法、判定基準別表第三(い)欄に掲げる検査項目について同表(ろ)欄に掲げる検査事項のいずれかが同表(に)欄に掲げる判定基準に該当する場合に○印を記入してください。
- ⑦ 「検査結果」欄のうち「指摘なし」欄は、⑥に該当しない場合に○印を記入してください。
- ⑧ 「既存不適格」欄は、「要是正」欄に○印を記入した場合で、建築基準法第3条第2項の規定の適用を受けているものであることが確認されたときは、○印を記入してください。
- ⑨ 「担当検査者番号」欄は、「検査に関与した検査者」欄で記入した番号、記号等を記入してください。ただし、当該防火設備の検査を行った検査者が1人の場合は、記入しなくても構いません。
- ⑩ 「上記以外の検査項目」欄は、第1ただし書の規定により特定行政庁が検査項目を追加したときに、当該検査項目を追加し、⑤から⑨に準じて検査結果等を記入してください。また、第1第2項の規定により同項に規定する図書等に検査の方法が記載されている場合に、当該図書等に記載されている検査項目を追加し、⑤から⑨に準じて検査結果等を記入してください。なお、これらの項目がない場合は、この欄を削除して構いません。
- ⑪ 「特記事項」は、検査の結果、要是正の指摘があった場合のほか、指摘がない場合にあっても特記すべき事項がある場合に、該当する検査項目の番号、検査項目を記入し、「指摘の具体的内容等」欄に指摘又は特記すべき事項の具体的内容を記入するとともに、改善済みの場合及び改善策が明らかになっている場合は「改善策の具体的内容等」欄にその内容を記入し、改善した場合は「改善(予定)年月」欄に当該年月を記入し、改善予定年月が明らかになっている場合は「改善(予定)年月」欄に当該年月を()書きで記入してください。
- ⑫ 対象建築物の全ての各階平面図を別添1の様式に従い添付し、耐火クロススクリーンの設置されている箇所及び指摘(特記すべき事項を含む。)のあった箇所を明記してください。なお、別添1の様式は別記第一号、別記第二号又は別記第四号の各々の別添1の様式に記載すべき事項を合わせて記載することとして構いません。
- ⑬ 要是正とされた検査項目(既存不適格の場合を除く。)については、要是正とされた部分を撮影した写真を別添2の様式に従い添付するとともに、撮影した写真の位置を別添1の様式に明記してください。


階数	符号	サイズ(W×H)(mm)	台数	特記事項
4	401	5000×2500	1	
	402	5000×2500	1	
	403	5000×2500	1	
	404	3500×2500	1	
	405	3800×2500	1	
	406	3500×2500	1	
	407	3500×2500	1	
	408	3800×2500	1	
	409	3500×2500	1	
	410	3400×500	1	排煙垂れ壁(SAロール)
	411	2200×500	1	排煙垂れ壁(SAロール)
4F合計			11	
階数	符号	サイズ(W×H)(mm)	台数	特記事項
5	501	5000×2500	1	
	502	5000×2500	1	
	503	5000×2500	1	
	504	3500×2500	1	
	505	3800×2500	1	
	506	3500×2500	1	
	507	3500×2500	1	
	508	3800×2500	1	
	509	3500×2500	1	
	510	2200×500	1	排煙垂れ壁(SAロール)
	511	2200×500	1	排煙垂れ壁(SAロール)
5F合計			11	


防火防煙シャッター等定期保守点検必要台数

1階	5台
2階	9台
3階	12台
4階	11台
5階	11台
合計	48台


サンピアンかわさき(川崎市立労働会館)防火防煙シャッター等仕様

階数	符号	サイズ(W×H)(mm)	台数	特記事項
1	101	5000×3100	1	
	102	2000×3100	1	
	103	3100×1000	1	
	104	3100×3100	1	
	105	2200×500	1	排煙垂れ壁(SAロール)
1F合計			5	
階数	符号	サイズ(W×H)(mm)	台数	特記事項
2	201	5000×2500	1	
	202	5000×2500	1	
	203	5000×2500	1	
	204	3500×2500	1	
	205	3800×2500	1	
	206	3500×2500	1	
	207	3500×2500	1	
	208	3800×2500	1	
	209	3500×2500	1	
2F合計			9	
階数	符号	サイズ(W×H)(mm)	台数	特記事項
3	301	5000×2500	1	
	302	5000×2500	1	
	303	5000×2500	1	
	304	3500×2500	1	
	305	3800×2500	1	
	306	3500×2500	1	
	307	3500×2500	1	
	308	3800×2500	1	
	309	3500×2500	1	
	310	3000×1600	1	放送室
	311	2000×1600	1	映写室
	312	2000×1600	1	調光調整室
3F合計			12	

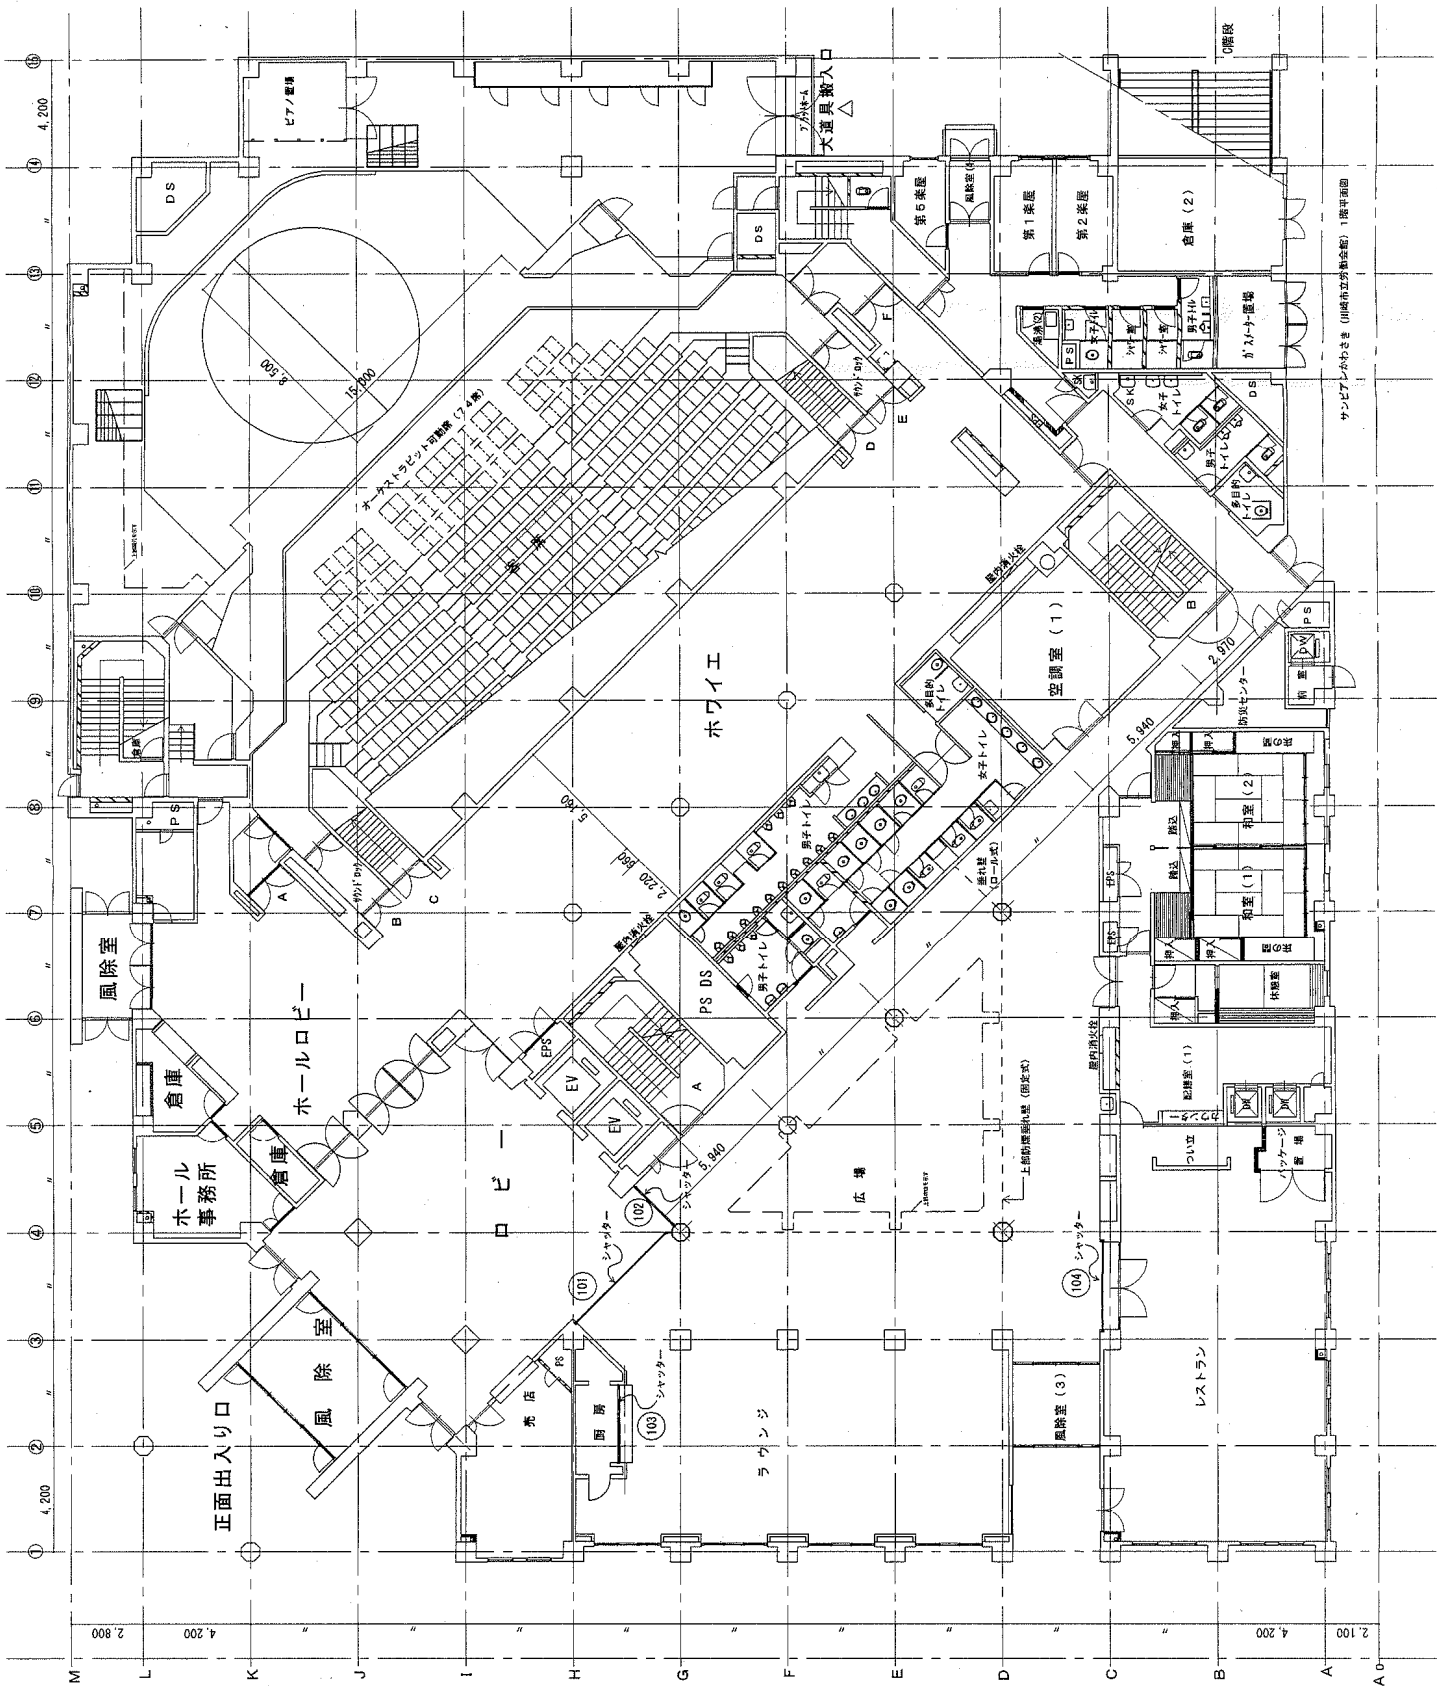


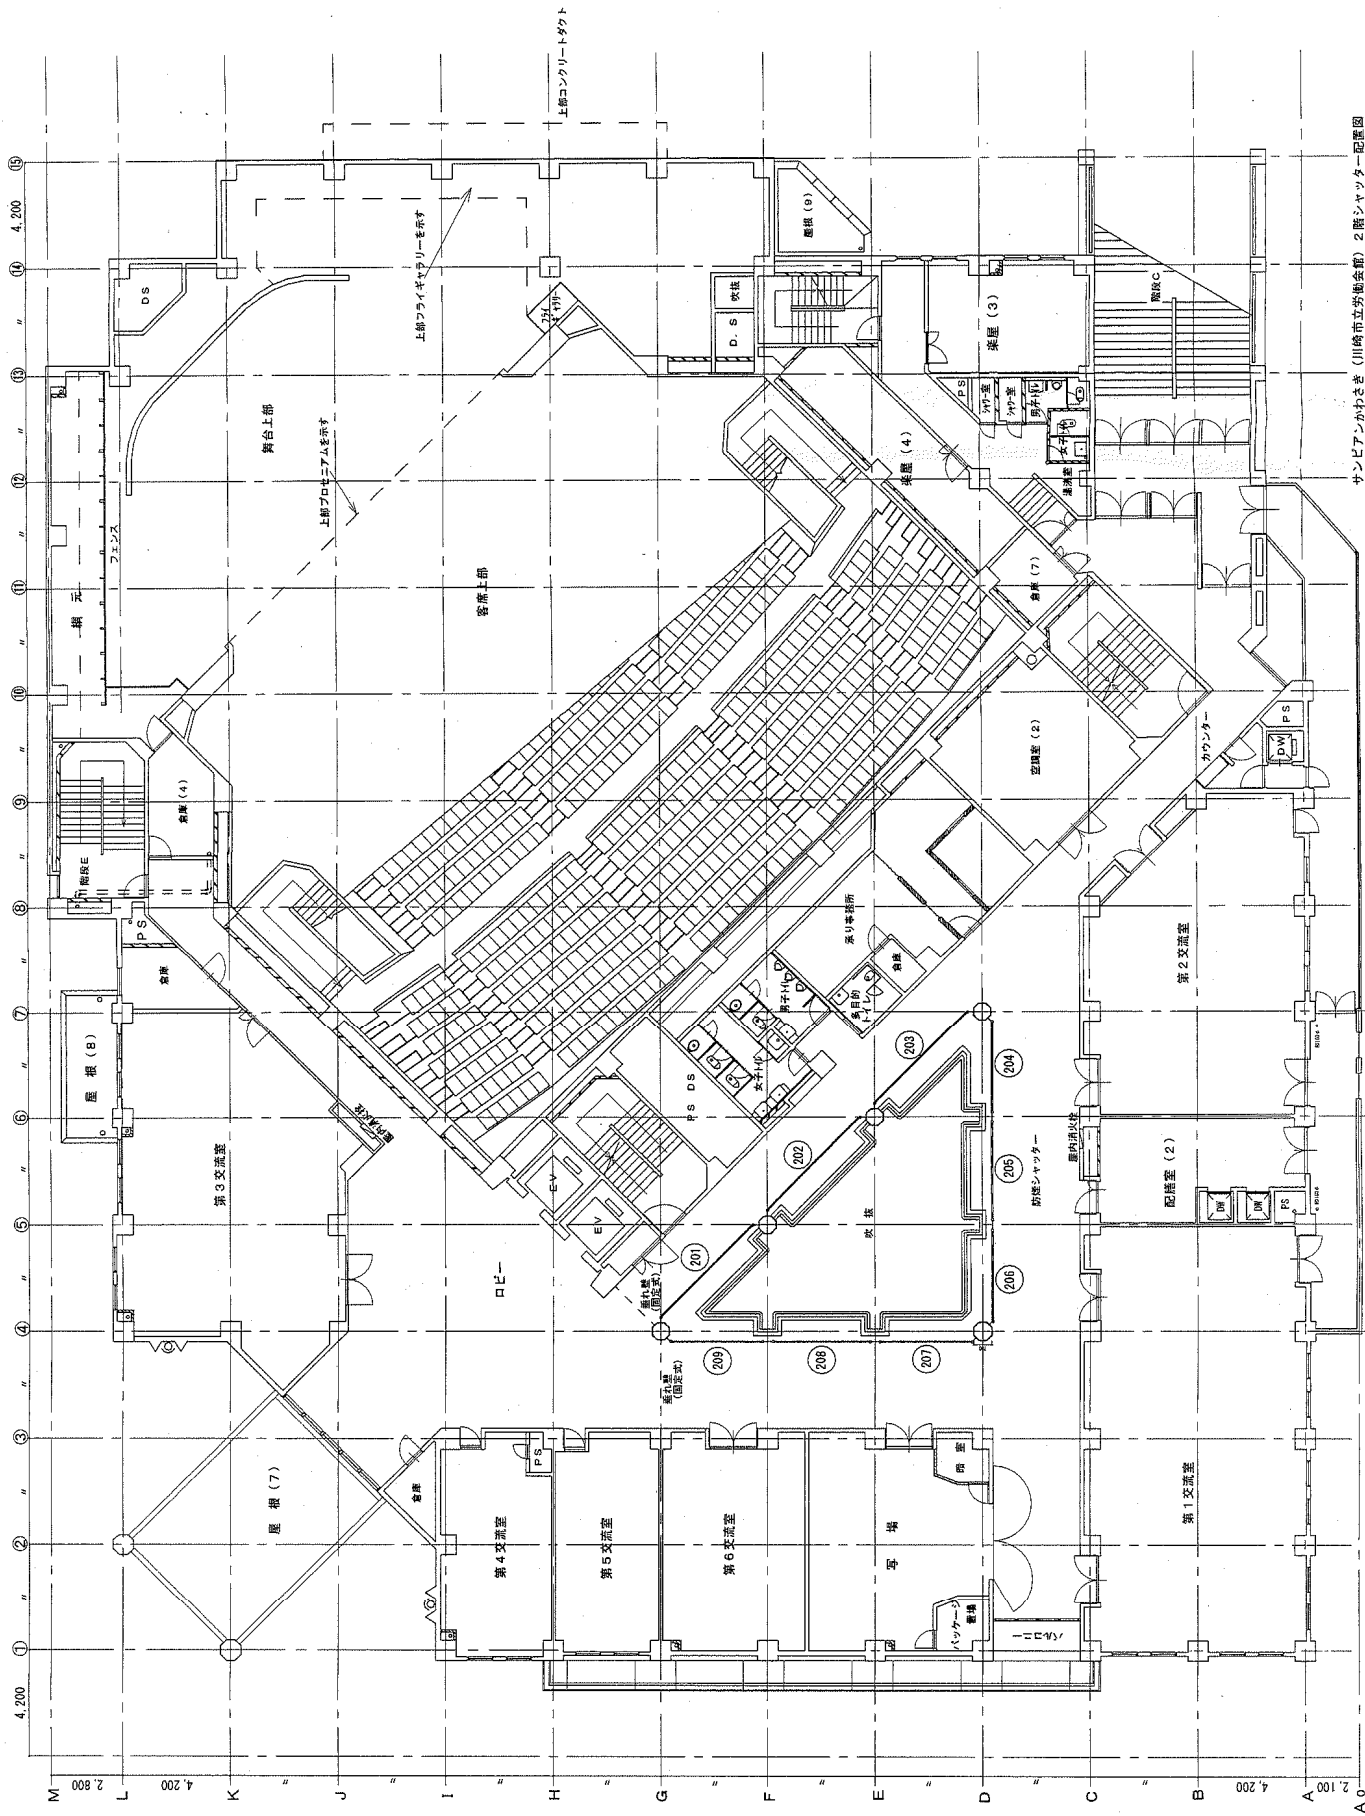


サンビアンかわさき (川崎市立労働会館) 2階シャッター配置図

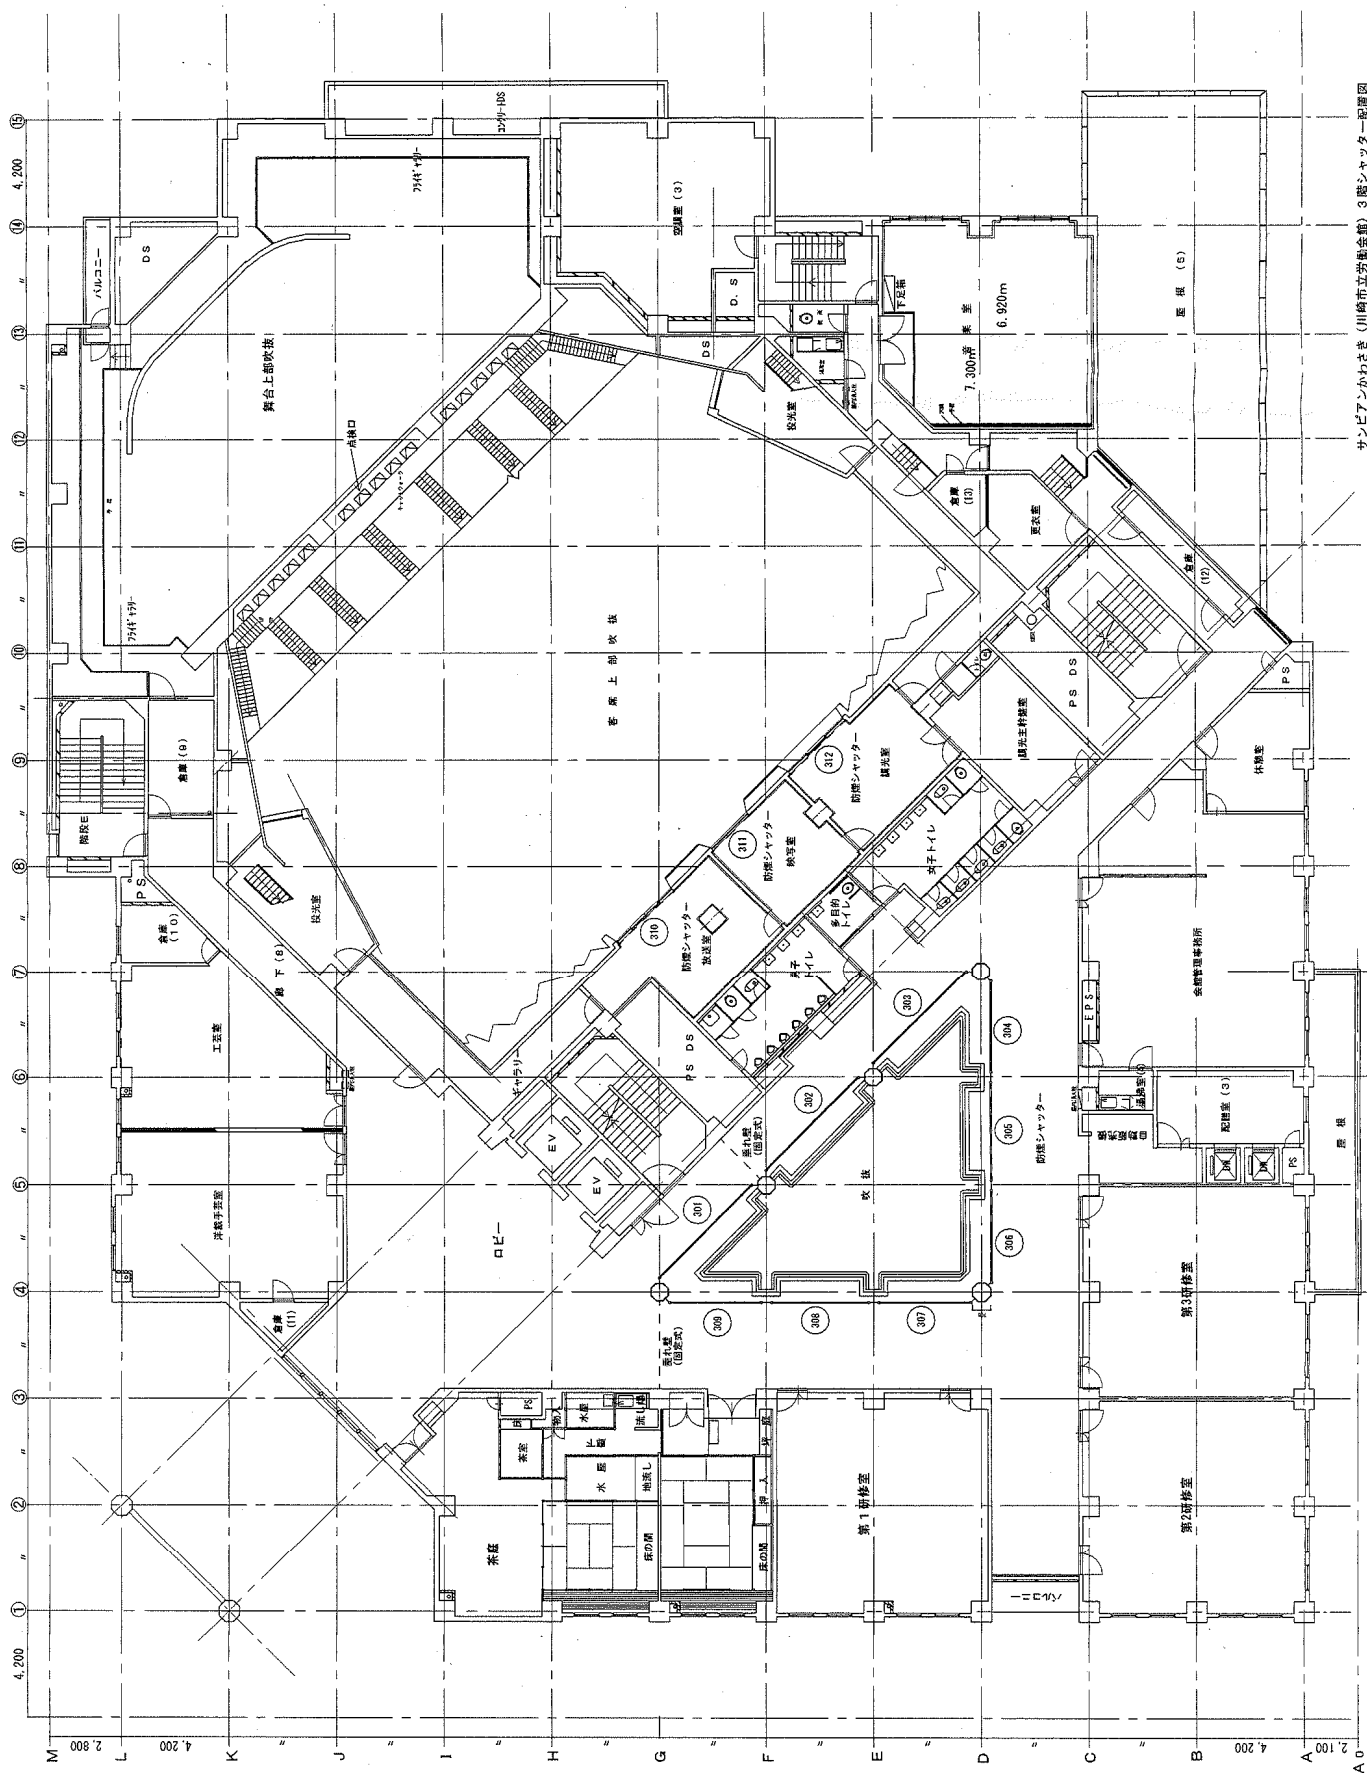

サンビアンかわさき（川崎市立労働会館）3階シャッター配置図

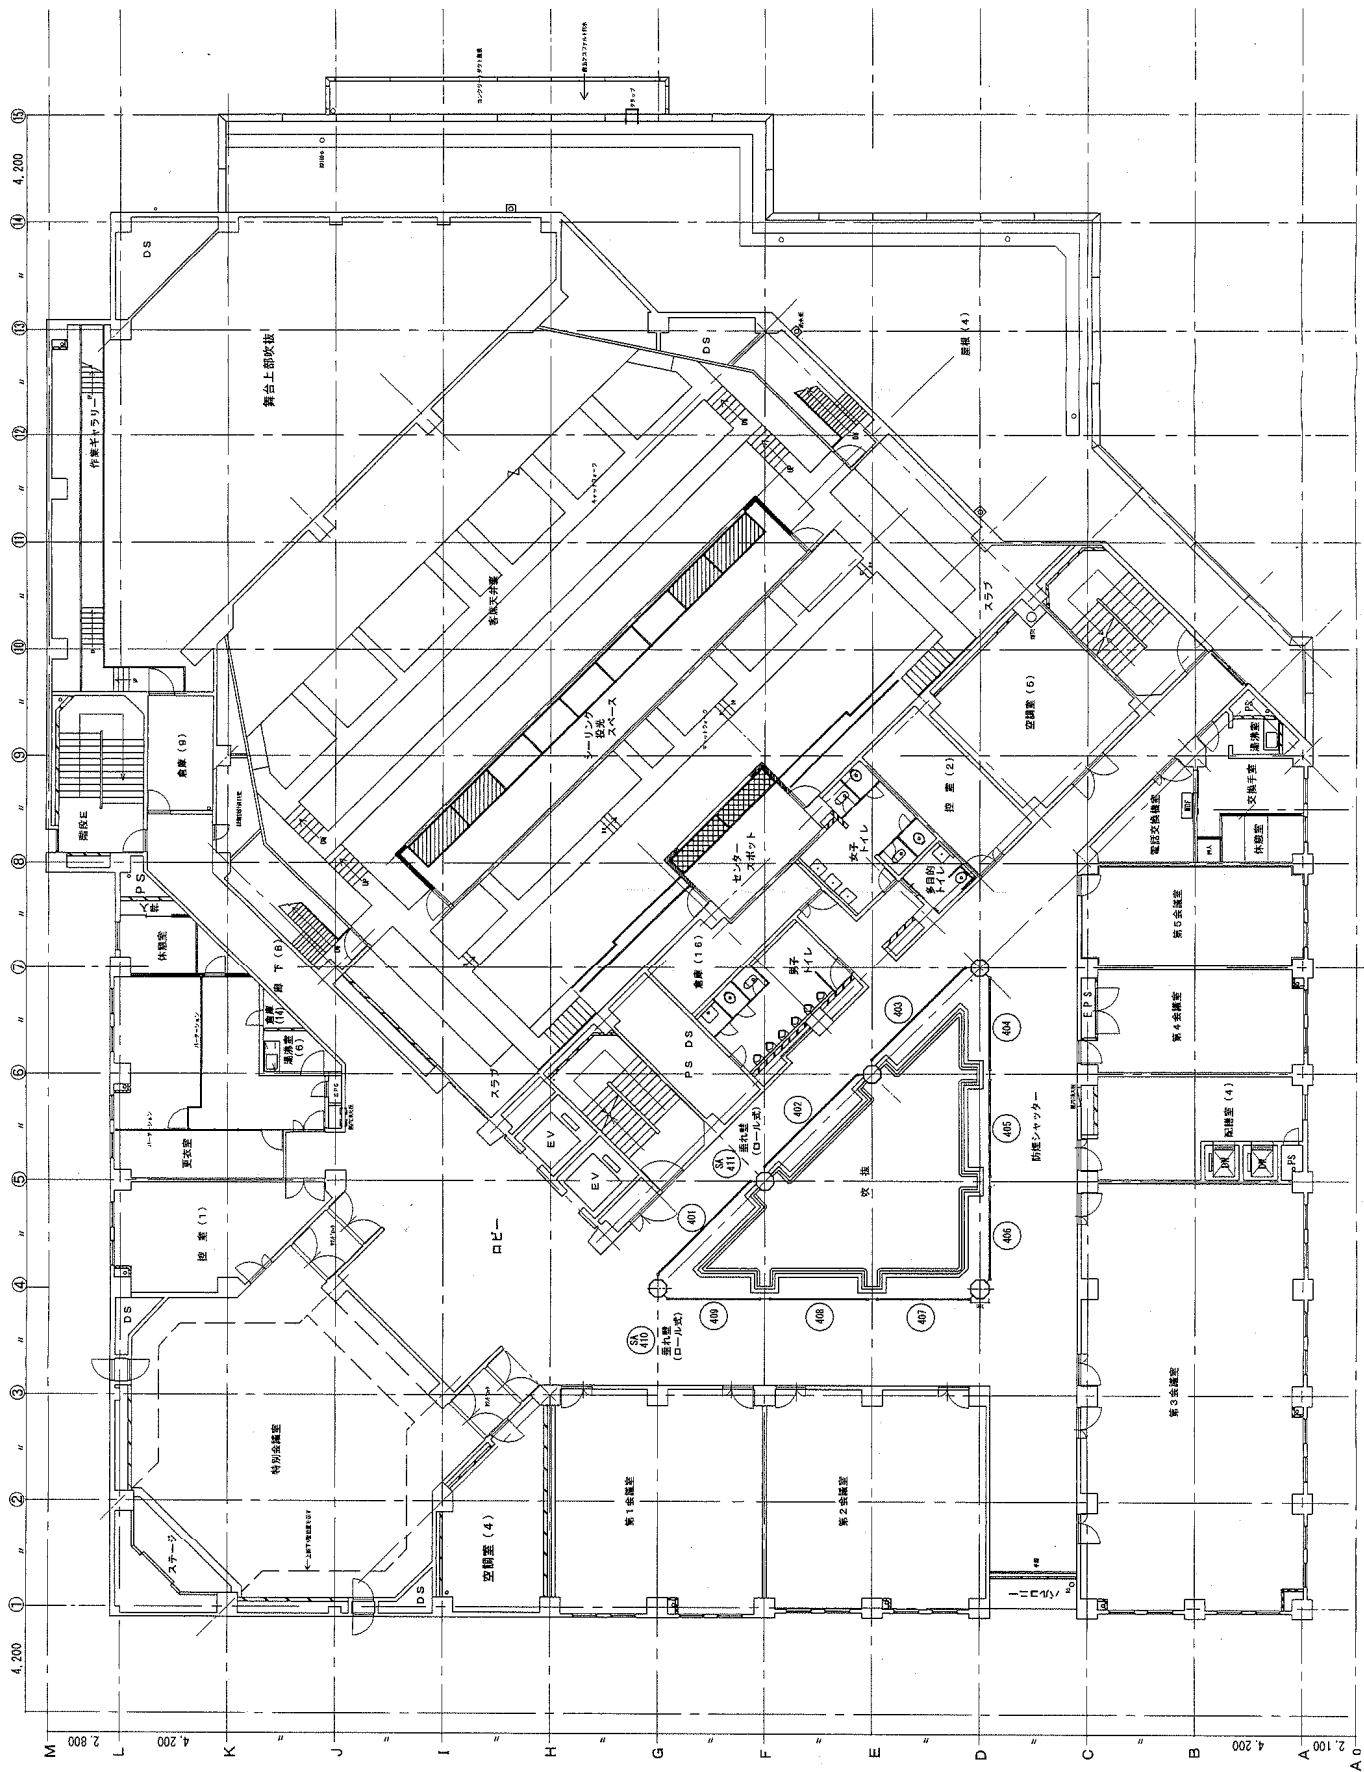

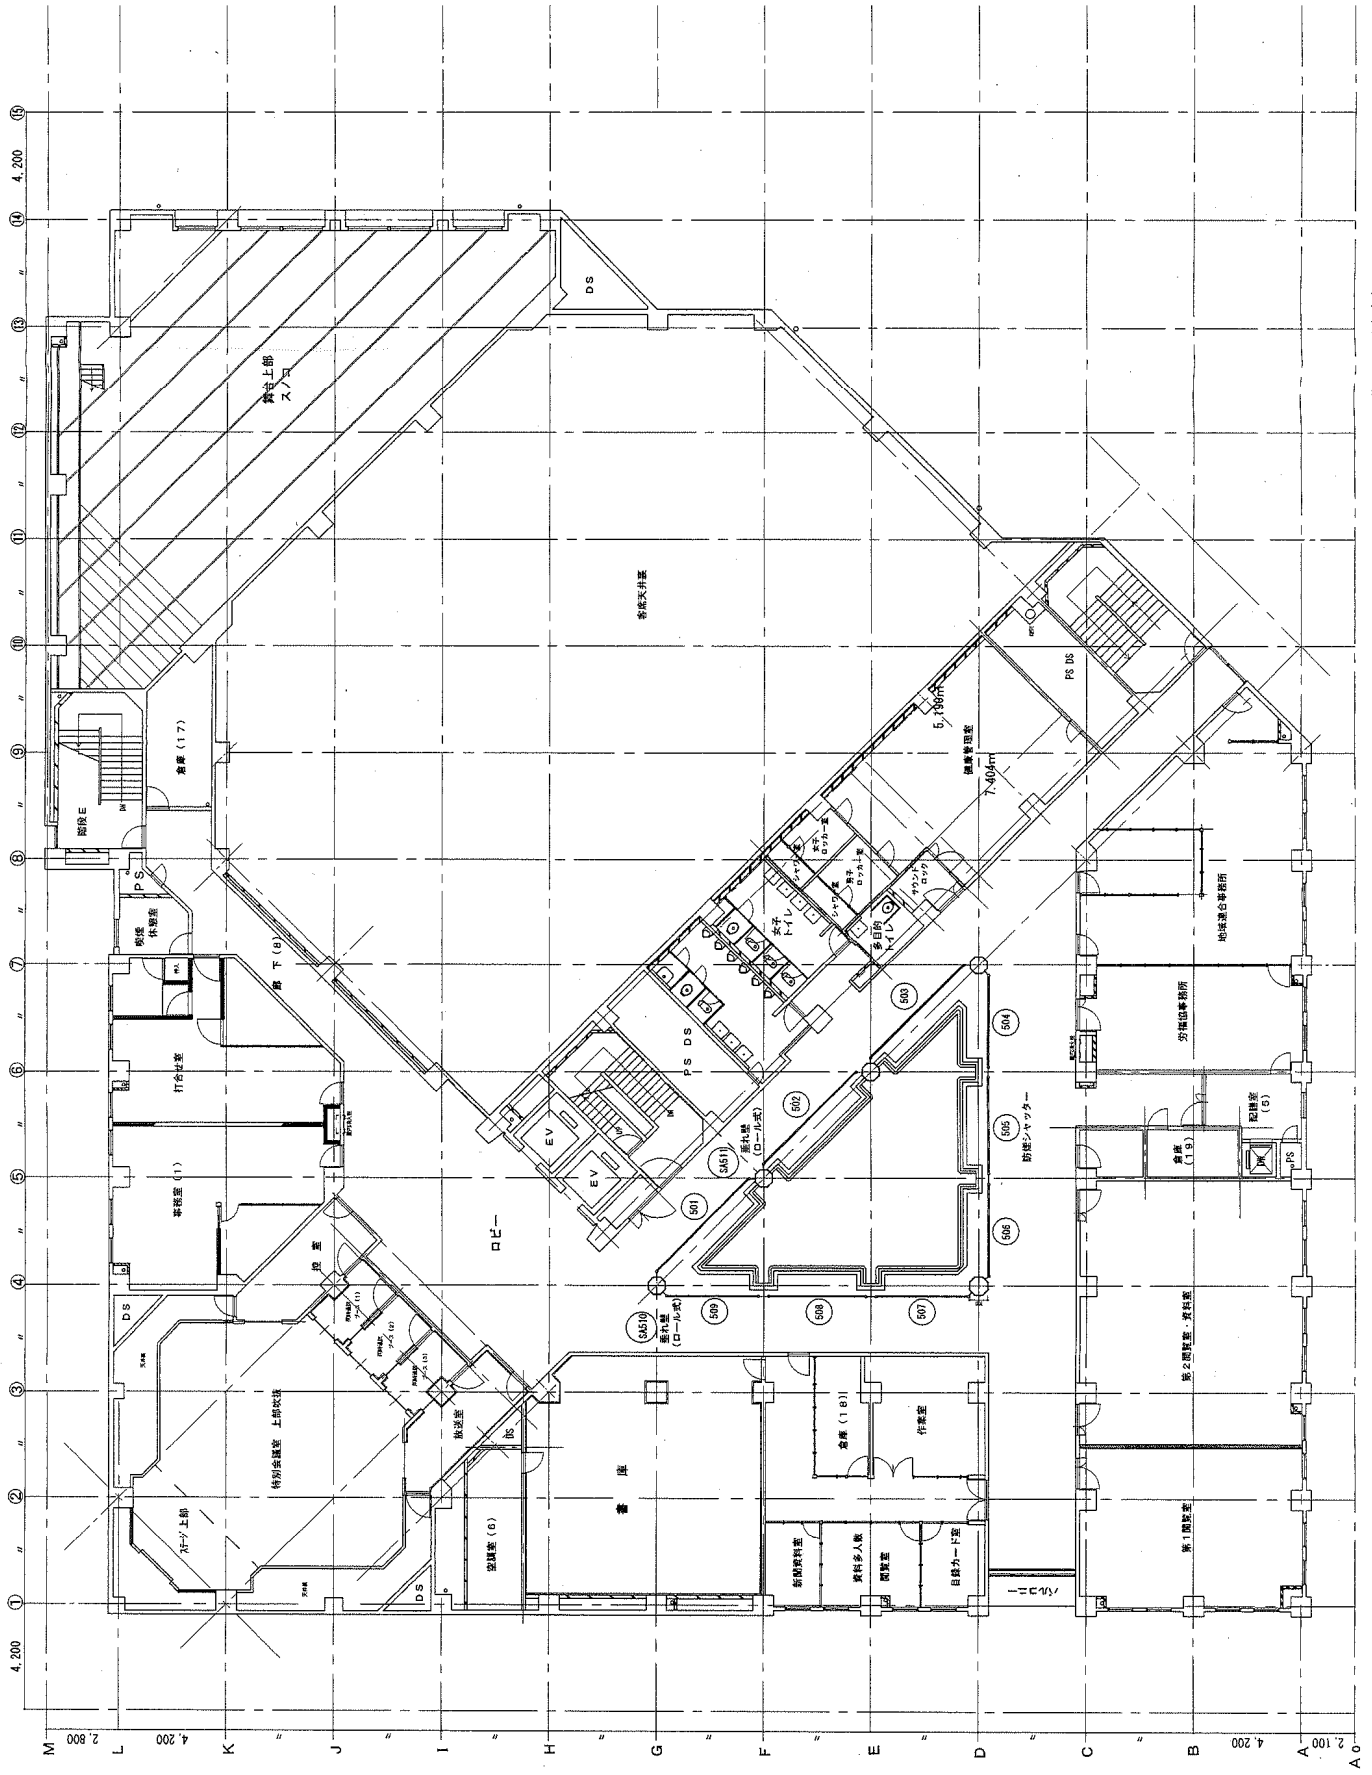

サンビアンかわさき（川崎市立労働会館）5階シャッター配置図