

環境政策 安心して健康に暮らせるまちをめざす

【環境政策の目標】〔総合的目標〕

本市は公害問題の克服をめざし、積極的な環境行政を進めたことにより、大気や水質などの環境は改善に向かってきました。更なる環境改善に向けて、未解決の課題や新たな問題に対応するため、事業者や市民の協力による環境負荷の低減、環境の監視や調査による問題の未然防止などに取り組み、大気や水、土壌のきれいさや安全性を守り、化学物質の環境リスクを低減して環境汚染を防ぐことで安心して健康に暮らせるまちをめざします。

また、騒音、振動や悪臭への対策を進め、静かで悪臭物質の排出が抑制された環境が享受されるよう努めるとともに、建築物や工作物の建設の際の要請、助言、指導などにより著しい建造物影響が生じない空間の創出を促進します。

環境要素		環境要素の目標
大気		大気のきれいさや安全性が守られていること
環境項目	環境項目の目標	指標
大気質	環境基準、環境目標値等に適合していること	<input type="checkbox"/> 大気汚染に係る環境基準、環境目標値達成状況
	汚染物質の排出が抑制されていること	<input type="checkbox"/> 窒素酸化物排出量 (工場・事業場) <input type="checkbox"/> 粒子状物質排出量 (工場・事業場) <input type="checkbox"/> 公共交通機関利用者数 (市営バス) <input type="checkbox"/> 自転車道総延長 <input type="checkbox"/> 駐輪場数
環境要素		環境要素の目標
水		水のきれいさや安全性が守られていること
環境項目	環境項目の目標	指標
水質	環境基準、環境目標値等に適合していること	<input type="checkbox"/> 水質汚濁に係る環境基準・環境目標値達成状況
	河川・海域の底質が有害な化学物質で汚染されていないこと	<input type="checkbox"/> 底質に含まれる汚染物質の量
	汚染物質の排出が抑制されていること	<input type="checkbox"/> 工場・事業場における水質汚濁物質排出量 <input type="checkbox"/> 下水道普及率
	安心して飲める水が供給されていること	
環境要素		環境要素の目標
土		土の安全性が守られていること
環境項目	環境項目の目標	指標
土壌	環境基準等に適合していること	<input type="checkbox"/> 地下水汚染に係る環境基準達成状況 <input type="checkbox"/> 土壌汚染の改善件数
地盤	地盤沈下が生じていないこと	<input type="checkbox"/> 地盤沈下量
地形・地質	崖くずれ、土砂流出や水害がなく、安全性が確保されていること	<input type="checkbox"/> 土砂災害の発生件数
環境要素		環境要素の目標
化学物質		化学物質の環境リスクが低減され、環境汚染が生じていないこと

環境項目	環境項目の目標	指標
化学物質	化学物質が適正に管理され、環境汚染が生じていないこと	<input type="checkbox"/> 市内のPRTTR法対象事業所から排出される対象化学物質の排出状況 <input type="checkbox"/> ダイオキシン類に係る環境基準達成状況 <input type="checkbox"/> 有害大気汚染物質に係る環境基準達成状況

環境要素	環境要素の目標
騒音・振動	静かな環境が享受できること

環境項目	環境項目の目標	指標
騒音	環境基準等に適合していること	<input type="checkbox"/> 騒音に係る環境基準達成状況（自動車、一般環境、新幹線） <input type="checkbox"/> 騒音に係る苦情件数
振動	環境保全水準等に適合していること	<input type="checkbox"/> 振動に係る環境保全水準等達成状況 <input type="checkbox"/> 振動に係る苦情件数

環境要素	環境要素の目標
悪臭	臭気に関する快適な環境が保たれること

環境項目	環境項目の目標	指標
悪臭	悪臭物質の排出が抑制されていること	<input type="checkbox"/> 悪臭の苦情件数

環境要素	環境要素の目標
建造物影響	建築物や工作物による著しい住環境への影響が生じていないこと

環境項目	環境項目の目標	指標
電波	良好な画像が保たれていること	<input type="checkbox"/> 建造物影響に係る苦情件数
ビル風	ビル風害が抑制されていること	
日照	住環境に著しい影響が生じていないこと	
光害	周辺環境に配慮した適切な屋外照明とすること	

総合的な評価に用いる指標

施策の方向	指標	総合的な評価に用いるもの
IV-1 大気環境の保全	大気汚染に係る環境基準、環境目標値達成状況	
	二酸化窒素	○
	浮遊粒子状物質	
	光化学オキシダント（光化学スモッグ）	○
	有害大気汚染物質	
	微小粒子状物質（PM2.5）	○
	窒素酸化物排出量（工場・事業場）	○
	粒子状物質排出量（工場・事業場）	
	公共交通機関利用者数（市営バス）	
	自転車道総延長	
駐輪場数		
IV-2 水質・土壌・地盤環境の保全	水質汚濁に係る環境基準、環境目標値達成状況	
	健康項目（河川、海域）	
	生活環境項目（多摩川水系の市内3河川のBOD、海域のCOD（B類型、C類型地点のすべて））	○
	底質に含まれる汚染物質の量	
	工場・事業場における水質汚濁物質排出量	
	下水道普及率	
	地下水汚染に係る環境基準達成状況	○
土壌汚染の改善件数		

	地盤沈下量	
	土砂災害の発生件数	
IV-3 化学物質の環境リスクの低減	市内のPRTR法対象事業所から排出される対象化学物質の排出状況	
	PRTR法対象化学物質のうち、特定第一種指定化学物質の排出量	○
	PRTR法対象化学物質の届出排出量	○
	ダイオキシン類に係る環境基準達成状況	
	有害大気汚染物質に係る環境基準達成状況（再掲）	
IV-4 地域の生活環境の保全	騒音に係る環境基準達成状況（自動車、一般環境、新幹線）	○
	騒音に係る苦情件数	
	振動に係る環境保全水準等達成状況	○
	振動に係る苦情件数	
	悪臭の苦情件数	
	建造物影響に係る苦情件数	

施策の方向 IV-1 大気環境の保全

指 標	目標・現状・指標がめざす方向
大気汚染に係る環境基準、環境目標値達成状況	【目標】環境基準、対策目標値、環境目標値*を達成すること
なお、特に留意すべきものとして、以下の5物質を示す。	
二酸化窒素	【目標】2015年度までのできるだけ早期に、二酸化窒素濃度について全測定局で対策目標値の達成を目指す。達成後は当面の目標として、対策目標値の下限値の0.04ppm又はそれ以下を目指す。 【基準年度】18測定局中15測定局で対策目標値を達成（2009年度） 【指標がめざす方向】（達成局数の割合が）高いほうが良い
浮遊粒子状物質	【目標】浮遊粒子状物質濃度について、全測定局で対策目標値の達成を維持するとともに、環境目標値の達成を目指す。 【基準年度】18測定局中全測定局で対策目標値を達成（2009年度） 【指標がめざす方向】（達成局数の割合が）高いほうが良い
光化学オキシダント（光化学スモッグ）	【目標】環境基準の達成を目指すとともに、当面の目標として光化学スモッグ注意報の発令日数0日を目指す。 【基準年度】9測定局中全測定局で環境基準を非達成（2009年度）、3日（2009年度の光化学スモッグ注意報発令日数） 【指標がめざす方向】（達成局数の割合が）高いほうが良い、（発令日数が）少ないほうが良い
有害大気汚染物質	【目標】環境基準の定められている4物質（ベンゼン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン）について、全調査地点（4調査地点）で環境基準の達成を維持する。 【基準年度】4調査地点中全調査地点で4物質の環境基準を達成（2009年度） 【指標がめざす方向】（達成局数の割合が）高いほうが良い
微小粒子状物質（PM2.5）	【目標】2009年9月に新たに設定された環境基準の早期達成を目指す。 【基準年度】－（常時監視体制の整備中） 【指標がめざす方向】（達成局数の割合が）高いほうが良い
窒素酸化物排出量（工場・事業場）	【目標】対策目標量（9,330トン）以下の排出量とするとともに、低減を進めること。 【基準年度】9,591トン（2009年度） 【指標がめざす方向】少ないほうが良い

粒子状物質排出量 (工場・事業場)	【目標】対策目標量(2,120トン)以下の排出量とするとともに、低減を進めること。 【基準年度】1,629トン(2009年度) 【指標がめざす方向】少ないほうが良い
公共交通機関利用者数 (市営バス)	【基準年度】45,621,656人(2009年度) 【指標がめざす方向】多いほうが良い
自転車道総延長 (自転車道・自転車専用通行帯・車道混在)	【基準年度】自転車道:7,890m(2015年4月) 【指標がめざす方向】多いほうが良い
駐輪場数	【基準年度】145か所(民間駐輪場を除く)(2009年度) 【指標がめざす方向】多いほうが良い

目標・指標の達成状況	指標評価	方向評価
■指標：大気汚染に係る環境基準、環境目標達成状況		
<ul style="list-style-type: none"> 二酸化窒素：一般局9局全局、自排局9局全局で環境基準を達成(達成率：100%)環境目標値は、全測定局18局で非達成(達成率：0%) (対前年度：自排局1局増加、対基準値：高い) 	5*	4
<ul style="list-style-type: none"> 浮遊粒子状物質：環境基準の長期的評価は、一般局9局、自排局9局の全局で環境基準を達成(達成率：100%)。短期的評価は一般局9局中7局、自排局9局中8局で環境基準を達成(達成率：83%)。環境目標値は全測定局18局で非達成(達成率：0%)。(対前年度：長期評価は、増減なし、対基準年度：同値) 	3	
<ul style="list-style-type: none"> 光化学オキシダント：一般局9局全局で環境基準を非達成(達成率：0%)光化学スモッグ注意報は9日発令。健康被害の届出は0人。(対前年度：発令日数3日増加、対基準年度：多い) 	1*	
<ul style="list-style-type: none"> 有害大気汚染物質：環境基準の設定されているベンゼン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン及びシクロロメタンは測定を行った4調査地点すべてで環境基準を達成(対前年度：増減なし、対基準年度：同値) 	5	
<ul style="list-style-type: none"> 微小粒子状物質(PM2.5)：一般局8局中7局、自排局6局中4局で環境基準を達成(達成率：79%) (対前年度：一般局6局増加、自排局3局増加、対基準値：高い) 	5*	
<ul style="list-style-type: none"> 窒素酸化物排出量(工場・事業場) 工場・事業場からの排出量8,777トン(対前年度：33トン増加、対基準値：少ない) 	4*	
<ul style="list-style-type: none"> 粒子状物質排出量(工場・事業場) 工場・事業場からの粒子状物質(二次生成粒子を含む)の排出総量：1,499トン(対前年度：24トン減少、対基準値：少ない) 	5	
<ul style="list-style-type: none"> 公共交通機関利用者数(市営バス) 市営バス利用者数4,908万人(対前年度：96万人増加、対基準年度：多い) 	5	
<ul style="list-style-type: none"> 自転車道総延長 11,220m(対前年度：3,330m増加、対基準年度：多い) 	5	
<ul style="list-style-type: none"> 駐輪場数 147か所(対前年度：増減なし、対基準年度：多い) 	4.5	

[方向評価は「*」の付いた指標評価の平均値をもとに評価しています]

現 状

■大気汚染に係る環境基準、環境目標達成状況

●二酸化窒素


環境基準の達成状況は、一般環境大気測定局（「一般局」という。）では9局全局で達成し、自動車排出ガス測定局（「自排局」という。）でも9局全局で達成しています。

測定局	環境基準評価		年平均値 ppm	
	日平均値の 年間98%値 (※1)	評価 (※2)		
	ppm	○×		
一般環境大気測定局	大 師	0.043	○	0.022
	田 島	0.046	○	0.022
	川 崎	0.043	○	0.022
	幸	0.041	○	0.019
	中 原	0.040	○	0.018
	高 津	0.039	○	0.018
	宮 前	0.035	○	0.017
	多 摩	0.036	○	0.015
	麻 生	0.030	○	0.013


測定局	環境基準評価		年平均値 ppm	
	日平均値の 年間98%値 (※1)	評価 (※2)		
	ppm	○×		
自動車排出ガス測定局	池 上	0.059	○	0.036
	日進町	0.044	○	0.024
	市役所前	0.046	○	0.025
	遠藤町	0.055	○	0.032
	中原平 和公園	0.041	○	0.020
	二 子	0.054	○	0.034
	宮前平 駅前	0.041	○	0.022
	本村橋	0.037	○	0.020
	柿 生	0.035	○	0.019

(※1) 日平均値の年間98%値：年間にわたる日平均値について、測定値の低い方から98%に相当する日平均値。
 (※2) 環境基準の評価：日平均値の年間98%値が0.06 ppm以下の場合には環境基準「達成」で、○で表示する。
 ：日平均値の年間98%値が0.06 ppm超過の場合には環境基準「非達成」で、×で表示する。
 (※3) 環境目標値：1日平均値が0.02 ppm以下(川崎市環境基本条例)

二酸化窒素の対策目標値達成局数の推移 (一般局)

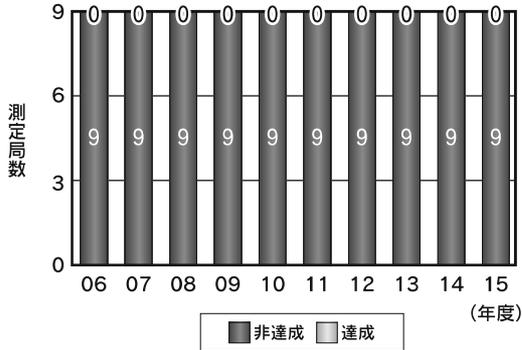


二酸化窒素の対策目標値達成局数の推移 (自排局)

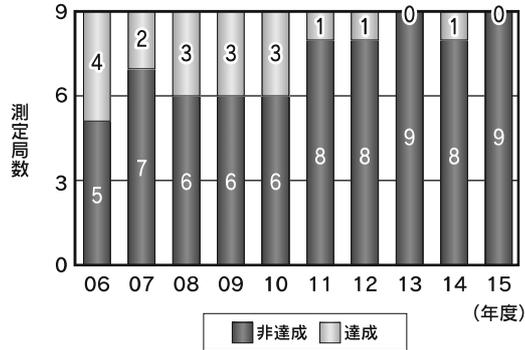


対策目標値の0.06ppm*（日平均値）を満足した日数とその有効測定日数に対する割合について年間を通してみると、一般局では、358日～364日（平均360日）、全局100%でした。同様に、自排局では、353日～363日（平均360日）、98.1%～100%（平均99.7%）でした。

二酸化窒素濃度が対策目標値を満足した日数割合 (一般局平均)

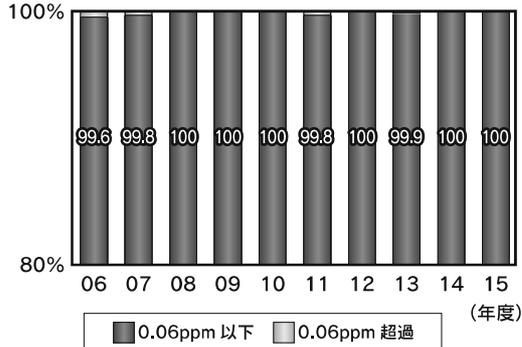


二酸化窒素濃度が対策目標値を満足した日数割合 (自排局平均)

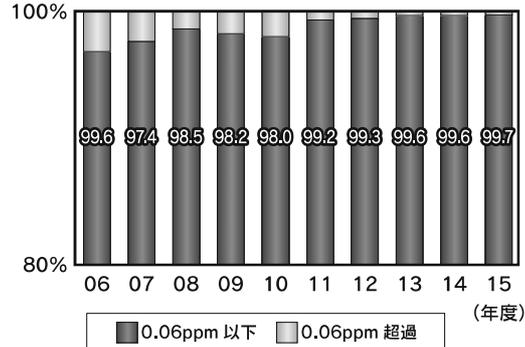

環境濃度の年平均値は、ここ十年の推移をみるとゆるやかな減少傾向で推移しています。

2015年度の一般局9局の年平均値は、0.018ppmで、前年度より0.001ppm減少しました。

同様に、自排局9局は、0.026ppmで、前年度より0.001ppm減少しました。

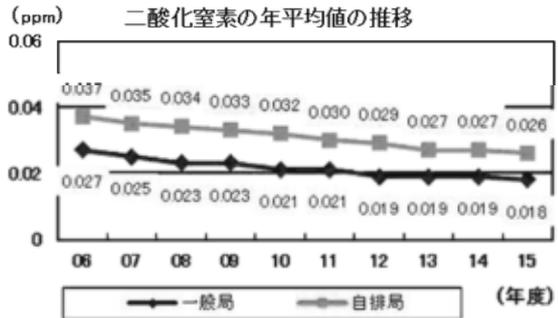



●浮遊粒子状物質*

環境基準の達成状況は、長期的評価（1年間を通じて得られた1日平均値による評価）では、一般局9局、自排局9局の全局で達成しました。また、短期的評価（1日平均値及び1時間値による評価）については、一般局9局中7局（川崎、宮前を除く）、自排局9局中8局（中原平和公園を除く）で環境基準を達成し、前年度に比べ、一般局では2局減、自排局では1局減となりました。

測定局	環境基準評価			年平均値 mg/m ³	
	長期的評価		短期的評価		
	日平均値の年間2%除外値(※1)	評価(※2)	評価(※3)		
	mg/m ³	○×	○×		
一般環境 大気 測定局	大師	0.054	○	○	0.018
	田島	0.046	○	○	0.016
	川崎	0.055	○	×	0.020
	幸	0.050	○	○	0.018
	中原	0.047	○	○	0.018
	高津	0.045	○	○	0.018
	宮前	0.053	○	×	0.018
	多摩	0.041	○	○	0.016
	麻生	0.043	○	○	0.015



測定局	環境基準評価			年平均値 mg/m ³	
	長期的評価		短期的評価		
	日平均値の年間2%除外値(※1)	評価(※2)	評価(※3)		
	mg/m ³	○×	○×		
自動車 排出ガス 測定局	池上	0.061	○	○	0.022
	日進町	0.057	○	○	0.018
	市役所前	0.053	○	○	0.021
	遠藤町	0.048	○	○	0.017
	中原平和公園	0.059	○	×	0.021
	二子	0.041	○	○	0.017
	宮前平駅前	0.042	○	○	0.018
	本村橋	0.046	○	○	0.022
	柿生	0.047	○	○	0.019

(※1) 日平均値の年間2%除外値：年間にわたる日平均値の測定値の高い方から2%の範囲内にあるものを除外した日平均値。
 (※2) 環境基準の長期的評価：次の①及び②の両方に適合した場合は環境基準「達成」で、○で表示する。①または②のどちらかに適合しなかった場合は環境基準「非達成」で、×で表示する。
 ①年間2%除外値が0.10 mg/m³以下、②日平均値が0.10 mg/m³を超えた日が2日以上連続しないこと。
 (※3) 環境基準の短期的評価：次の①及び②の両方に適合した場合は環境基準「達成」で、○で表示する。①または②のどちらかに適合しなかった場合は環境基準「非達成」で、×で表示する。
 ①1時間値が0.20 mg/m³以下、②日平均値が0.10 mg/m³以下。
 (※4) 環境基準値に適合した日数：有効測定日数から、日平均値が0.10 mg/m³を超えた日数と1時間値が0.20 mg/m³を超えた日数（ただし、日平均値が0.10 mg/m³を超えた日と同一日は除く）を除いた日数とした。
 (※5) 環境目標値：日平均値が0.075 mg/m³以下、年平均値が0.0125 mg/m³以下（川崎市環境基本条例）。

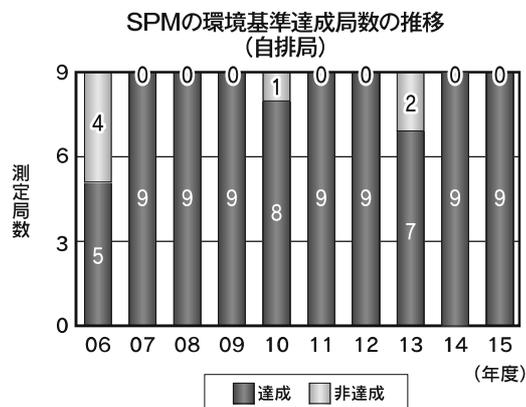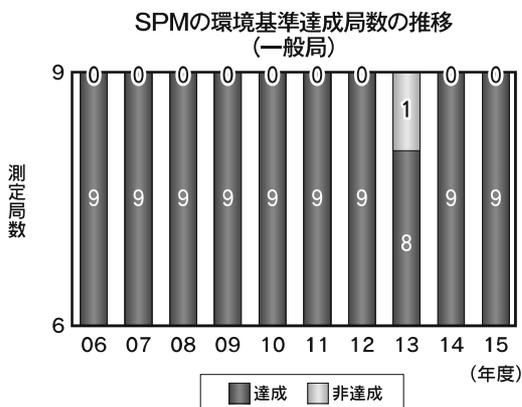


環境基準（日平均値 0.1 mg/m^3 以下かつ1時間値 0.2 mg/m^3 以下）を満足した日数とその有効測定日数に対する割合について年間を通してみると、一般局では、351日～361日（平均358日）、99.4～100%（平均99.9%）でした。

自排局では、年間を通して354日～364日（平均361日）、99.7～100%（平均100.0%）の割合で環境基準を満足していました。

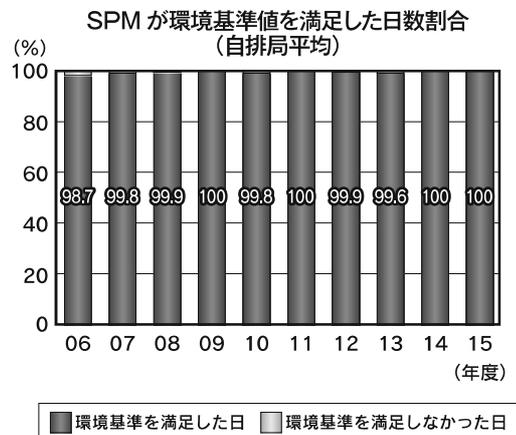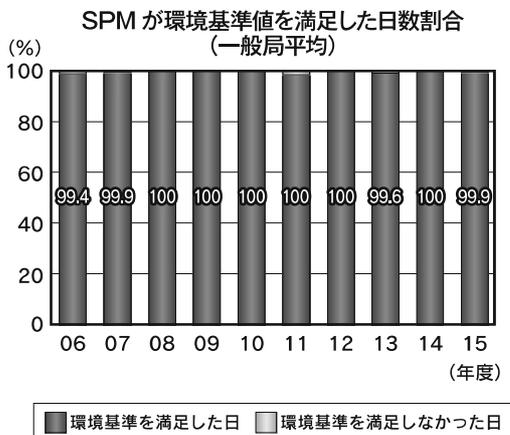

環境濃度の年平均値は、ここ10年間概ね減少傾向にあります。2015年度の一般局9局の年平均値は、 0.017 mg/m^3 で、前年度より 0.001 mg/m^3 減少しました。

また、自排局の年平均値は、 0.019 mg/m^3 で、前年度より 0.001 mg/m^3 減少しました。

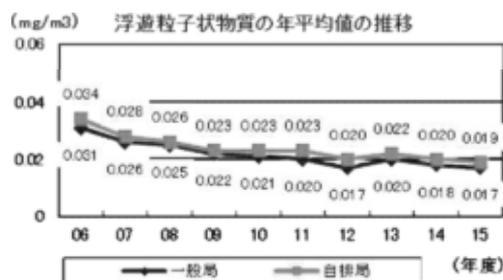

●光化学オキシダント

光化学オキシダントは、一般局9局で測定しています。環境基準は、全局で非達成でした。9局の昼間（5～20時）の年平均値は、 0.032 ppm でした。光化学スモッグ注意報は、5月から8月にかけて9日発令され、健康被害届出者はありませんでした。

測定局	環境基準評価			昼間の測定時間数	昼間に環境基準値に適合した時間数割合 (※2)	昼間の1時間値が 0.12 ppm を超えた日数、時間数とその割合				昼間の1時間値の最高値 (ppm)	昼間の年平均値 (ppm)	
	昼間の1時間値が 0.06 ppm を超えた時間数とその割合	評価 (※1)	時間			%	日	%	時間			%
大 師	285	5.3	×	5333	94.7	4	1.1	8	0.2	0.156	0.030	
田 島	269	5.1	×	5282	94.9	2	0.5	6	0.1	0.165	0.029	
川 崎	231	4.3	×	5336	95.7	3	0.8	6	0.1	0.138	0.028	
幸	372	7.0	×	5283	93.0	3	0.8	9	0.2	0.153	0.031	
中 原	500	9.4	×	5342	90.6	6	1.6	15	0.3	0.165	0.033	
高 津	551	10.4	×	5320	89.6	7	1.9	17	0.3	0.196	0.034	
宮 前	562	10.7	×	5269	89.3	6	1.7	17	0.3	0.187	0.034	
多 摩	580	10.8	×	5383	89.2	7	1.9	18	0.3	0.181	0.034	
麻 生	565	10.7	×	5289	89.3	7	1.9	16	0.3	0.157	0.034	

(※1) 環境基準の評価：1時間値が全て 0.06 ppm 以下であった場合、「達成」で、○で表示、それ以外の場合は、「非達成」で、×で表示する。

(※2) 環境基準値：1時間値が 0.06 ppm 以下であること。

●有害大気汚染物質*

大気汚染防止法の改正に伴い、1997年度から有害大気汚染物質モニタリング調査を実施しています。調査は市内4調査地点で毎月1回実施しています。

2015年度は21物質について4調査地点で調査を行いました。環境基準が設定されているベンゼン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン及びジクロロメタンについてはすべての調査地点で環境基準を達成しました。

【2015年度有害大気汚染物質モニタリング調査 (単位: $\mu\text{g}/\text{m}^3$)】

測定物質	年平均値				環境基準
	池上	大師	中原	多摩	
ベンゼン	2.9	1.8	1.0	1.1	3
トリクロロエチレン	2.0	1.4	1.3	0.75	200
テトラクロロエチレン	0.34	0.52	0.43	0.31	200
ジクロロメタン	1.5	1.3	1.6	1.4	150

●微小粒子状物質*

浮遊粒子状物質のうち、粒径が $2.5\mu\text{m}$ 以下の微小粒子状物質(PM2.5)は、2009(平成21)年9月に環境基準が設定され、また、2010(平成22)年10月には、環境基準評価を行える精度を持つ測定機として、PM2.5の標準測定法と等価性を有する自動測定機(以下「等価測定機」という)が国から示されました。市ではPM2.5の環境実態を把握するため、2000(平成12)年度から自動測定機による測定を開始しており、2015(平成27)年度には一般局8局(大師、田島、川崎、幸、中原、高津、宮前、麻生)、自排局6局(日進町、二子、本村橋、宮前平駅前、柿生、池上)の合計14局で測定を行い、11局(田島、川崎、幸、中原、高津、宮前、麻生、二子、宮前平駅前、本村橋、柿生)で環境基準を達成しました。

2013(平成25)年3月から環境省が取りまとめた「注意喚起のための暫定的な指針」に基づき、神奈川県と連携してPM2.5高濃度予報等を開始し、市民の皆様に注意喚起に向けた情報提供を行っています。12月からは「注意喚起のための暫定的な指針の判断方法の改善について」に基づいて、「午前8時の高濃度予報」に加え、「午後1時の高濃度予報」を追加しました。2015(平成27)年度の高濃度予報は0回でした。

●二酸化硫黄*

二酸化硫黄は、一般局9局で測定しています。環境濃度は、ここ十数年、低濃度で推移し、一般局9局の年平均値は 0.002ppm で、2014(平成26)年度と同じ値でした。環境基準及び環境目標値の長期的評価は、全局で達成し、環境基準及び環境目標値の短期的評価についても全局で達成しました。

●アスベスト(石綿)*

川崎市では、2005年8月に川崎市アスベスト対策会議を設置し、市有施設における実態調査、民間建築物の除去工事への支援、市民への情報提供・相談等の総合的な対策を推進してきました。また、建築物等の解体時には、大気汚染防止法による吹付け石綿、石綿含有断熱材、保温材、耐火被覆材の除去工事及び2011年10月に改正施行した川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例によるスレート等の石綿含有成形板の解体工事に対し、各法令に基づく届出や作業実施基準等の指導、監視を行い、アスベストの飛散防止対策に努めています。

【アスベスト環境調査 (単位: 本/L) (2015年度)】


調査地点	川崎(田島町)	幸(戸手本町)	中原(小杉町)	高津(溝口)	宮前(宮前平)	多摩(登戸)	麻生(百合丘)	沿道(池上町)
濃度	0.10	0.10	0.12	0.10未満	0.10未満	0.10未満	0.10	0.14

アスベスト濃度：1リットルの空気中にあるアスベスト繊維の本数を表す。

世界保健機関（WHO）の環境保健クライテリア（判断基準）では、「世界の都市部の一般環境中の石綿濃度は1～10本/L程度であり、この程度であれば、健康リスクは検出できないほど低い。」と記載されています。


**■窒素酸化物*排出量
（工場・事業場）**

2015年度における市内の工場・事業場からの窒素酸化物の排出総量は、8,777トンで2009年度排出量（9,591トン）と比べると8.5%減少しました。

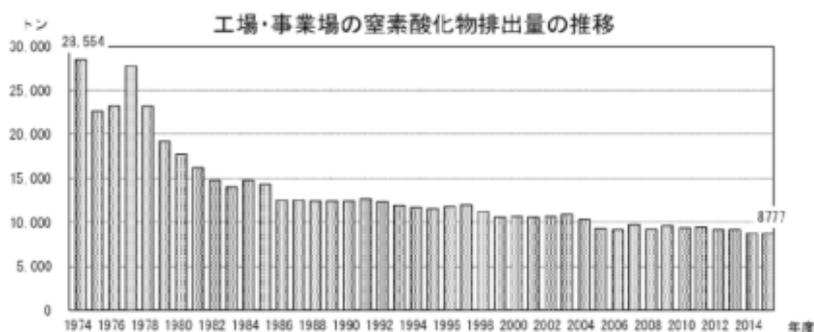

**■粒子状物質排出量
（工場・事業場）**

2015年度の排出総量は1,499トンで、2009年度排出量（1,629トン）と比べると8.0%減少しました。

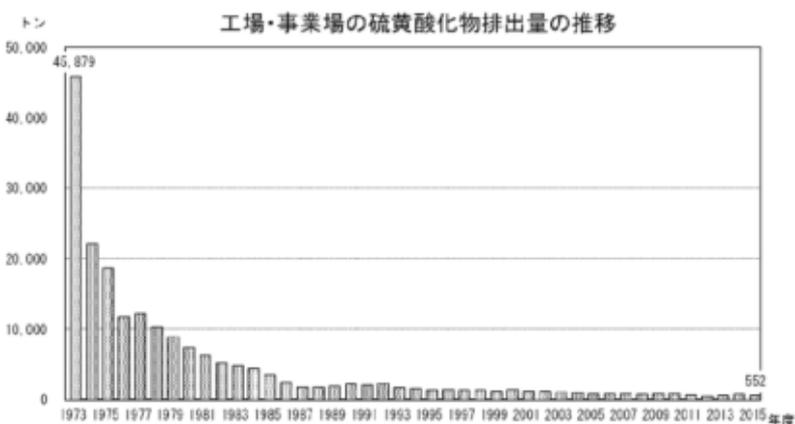

**■硫黄酸化物*排出量
（工場・事業場）**

2015年度の排出総量は552トンで、2009年度排出量（800トン）と比べると30.8%減少しました。

■公共交通機関利用者数

2015年度の市営バス利用者数は4,908万人（前年度4,812万人）でした。市営バスでは、IC乗車券や運行情報閲覧サービス「市バスナビ」による利用促進を行っています。

■自転車道路延長（自転車道・自転車専用通行帯・車道混在）

自転車道などの自転車通行環境整備につきましては、2015年2月策定の「川崎市の自転車通行環境整備に関する考え方」及び「実施計画」に基づき歩行者・自転車利用者の安全性の向上を図るとともに、自動車交通をはじめとする道路交通の円滑化を図りながら、整備を進めていきます。

■駐輪場数

川崎市自転車等の放置防止に関する条例に基づき、歩行者等の通行の安全と災害時の緊急活動の場の確保を図るため、放置自転車の撤去及び駐輪場の整備に努めています。2015年度末までに設置した駐輪場数は、147箇所です。

施策の方向 IV-2 水質・土壌・地盤環境の保全

指標	目標・現状・指標がめざす方向
水質汚濁に係る環境基準、環境目標値達成状況	【目標】環境基準、環境目標値を達成すること
健康項目（河川、海域）	【基準年度】全地点で環境基準を達成（2009年度） 【指標がめざす方向】（達成割合が）高いほうが良い
生活環境項目（多摩川水系の市内3河川のBOD、海域のCOD（B類型、C類型地点のすべて））	【基準年度】全地点で環境基準、環境目標値を達成（2009年度） 【指標がめざす方向】（達成割合が）高いほうが良い
底質に含まれる汚染物質の量	【基準年度】海域3地点で8物質について調査し、ノニルフェノール：190～310μg/kg-dry等5物質を検出（2009年度） 【指標がめざす方向】少ないほうが良い
工場・事業場における水質汚濁物質排出量	【目標】総量削減計画（※）に定める発生源別の汚濁負荷量の削減目標量の達成をめざすこと 【基準年度】COD発生量：25トン、窒素含有量発生量：30トン、りん含有量発生量：2.3トン（2009年度…神奈川県全体の発生量） 【指標がめざす方向】少ないほうが良い
下水道普及率	【目標】整備困難地域の課題解決に向けた取組を推進すること 【基準年度】下水道処理人口普及率：99.3%（2009年度） 【指標がめざす方向】高いほうが良い
地下水汚染に係る環境基準達成状況	【目標】環境基準を達成すること 【基準年度】揮発性有機化合物：78%、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素84%、その他の有害物質：100%（2009年度） 【指標がめざす方向】（達成割合が）高いほうが良い
土壌汚染の改善件数	【目標】改善件数の向上をめざすこと 【基準年度】2004年10月1日～2009年度までの把握事例：147件（2009年度） 【指標がめざす方向】多いほうが良い
地盤沈下量	【目標】地盤沈下を年間20mm未満に抑えること 【基準年度】市内の年間最大沈下量：7.0mm（2009年度） 【指標がめざす方向】少ないほうが良い
土砂災害の発生件数	【基準年度】0件（2009年度） 【指標がめざす方向】少ないほうが良い

※東京湾における化学的酸素要求量等に係る総量削減計画

目標・指標の達成状況	指標評価	方向評価
■指標：水質汚濁に係る環境基準・環境目標値達成状況		
・人の健康の保護に関する健康項目：河川、海域とも環境基準を達成（達成率:100%）	5	
・生活環境の保全に関する生活環境項目		
・多摩川水系の市内河川のBODは、3河川すべてで達成（現状維持） ・海域のCODはB類型、C類型地点のすべての測定地点で環境基準に適合	5*	
・水環境保全計画に掲げる環境目標		
・市内河川では、10河川すべてでBOD及びCODの目標を達成（達成率100%） ・生物調査結果では、AA目標の五反田川で3種類、二ヶ領用水本川で6種類、二ヶ領用水宿河原線で7種類、二ヶ領用水円筒分水下流で6種類の魚類を確認		

■指標：底質に含まれる汚染物質の量※ ・海域3地点で2物質について調査した結果、りん酸トリトリル 12~120 μg/kg-dry、ヘキサブロモシクロドデカン 不検出~8.4 μg/kg-dry	—	5
■指標：工場・事業場における水質汚濁物質排出量 ・2014年度における神奈川県での排出量：COD22.2トン、窒素含有量26.1トン、りん含有量2.02トン（対前年度：COD0.6トン削減、窒素含有量0.8トン削減、りん含有量同値、対基準年度：低い）	5	
■指標：下水道普及率 ・99.4%（対前年度：増減なし、対基準年度：高い）	4.5	
■指標：地下水汚染に係る環境基準達成状況 ・揮発性有機化合物は、調査した64地点中53地点で環境基準を達成（達成率83%） ・全シアン等の有害物質のうち、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素は、調査した32地点中27地点で環境基準を達成（達成率84%）、その他の有害物質は、調査した24地点全地点で環境基準を達成（達成率100%）（対前年度：増加、対基準年度：高い）	4*	
■指標：土壌汚染の改善件数 ・市街地の土壌汚染は、新たに18件（法該当3件、条例該当15件）の事例を把握 ・汚染土壌の処理対策件数は、35件を把握。（法該当14件、条例該当21件） （対前年度：1件減少、対基準年度：多い）	5	
■指標：地盤沈下量 ・市内の地盤沈下量は年間最大6.4mm（対前年度：4.1mm減少、対基準年度：少ない）	5	
■指標：土砂災害の発生件数 ・1件（対前年度：2件減少、対基準年度：多い） ・急傾斜地崩壊危険区域に100箇所が指定されており、5箇所です工事を実施。	2	

[方向評価は「*」の付いた指標評価の平均値をもとに評価しています]

※底質に含まれる汚染物質の量については、毎年、調査物質が異なることから評価しないものとします。

現 状

本市では、市内の公共用水域*（多摩川水系、鶴見川水系及び港湾）の水質状況について、1971年度から毎年調査を実施しています。

また、1993年4月川崎市河川水質管理計画*（2012年10月から川崎市水環境保全計画）を策定し、BOD（生物化学的酸素要求量）*、COD（化学的酸素要求量）*及び生物の生息状況について、環境目標を設定しています。

■水質汚濁に係る環境基準・環境目標値達成状況

●人の健康の保護に関する健康項目


（1）河川の水質

市内河川の水質は、ここ数年、工場等への規制強化及び下水道整備の進展等により改善傾向にあり、健康項目は、すべての地点で環境基準を達成しています。

（2）海域の水質

・健康項目

海域9地点で25項目について測定した結果、すべての地点で環境基準を達成しています。

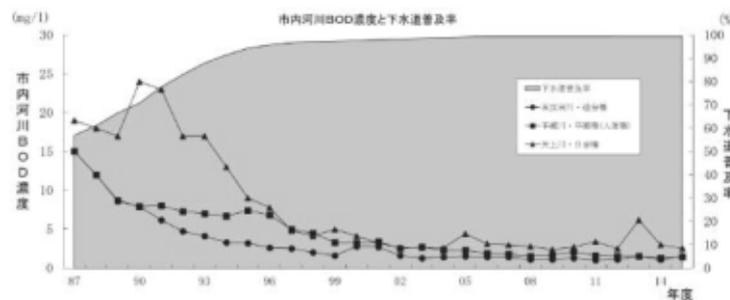

●生活環境の保全に関する生活環境項目

生活環境項目については、水域類型が設定されている3河川すべてでBODの環境基準値を達成しています。

多摩川本川については、中・下流部の6地点のBODの年平均値は1.3~2.1 mg/L(2014年度は1.5~2.2 mg/L)で、ほぼ横ばいで推移しています。

鶴見川本川については、上流から下流にかけての4地点のBOD年平均値は1.3~2.8 mg/L(2014年度は1.8~3.2 mg/L)で、ほぼ横ばいで推移しています。

・生活環境項目（CODによる水質状況）

川崎地先の東京湾においてB類型水域3地点、C類型水域9地点の計12地点で9項目について測定しました。このうち代表的な有機汚濁指標であるCODを年度平均値でみると、沖合部の3地点で2.1～2.4 mg/L（2014年度2.5～2.6 mg/L）、運河部の9地点で2.3～3.9 mg/L（2014年度2.5～3.4 mg/L）で、ほぼ横ばいで推移しています。CODの環境基準については、沖合部、運河部のすべての地点で適合しています。

・全窒素及び全燐

全窒素の上層の年度平均値は1.1～4.1 mg/L（2014年度1.1～2.7 mg/L）、全燐の上層の年度平均値は0.070～0.68 mg/L（2014年度0.073～0.37 mg/L）で、東扇島沖、東扇島防波堤西及び扇島沖で全燐の環境基準に適合しています。その他の地点では全窒素及び全燐の環境基準に適合していません。

・その他の生活環境項目

環境基準の適合率は、水素イオン濃度100%、溶存酸素量89.6%、n-ヘキサン抽出物質100%となっています。

●水環境保全計画に掲げる環境目標（BOD、COD、生物の生息状況）

表 「生活環境の保全に関する環境目標」のうちBOD及びCODの達成状況

河川名	地点名	環境目標値				
平瀬川	平瀬橋（人道橋）	AA目標 (BOD3mg/L ・COD5mg/L 以下)	1.5	(1.5)	3.6	(3.9)
二ヶ領本川	堰前橋		1.5	(1.5)	3.6	(4.3)
二ヶ領用水宿河原線	出会い橋		1.5	(1.5)	4.8	(4.4)
二ヶ領用水円筒分水下流	今井仲橋		2.1	(1.7)	4.3	(4.1)
五反田川	追分橋		1.6	(1.3)	2.6	(2.2)
三沢川	一の橋	A目標 (BOD5mg/L ・COD5mg/L 以下)	1.7	(2.1)	3.8	(4.2)
片平川	片平橋下	B目標 (BOD8mg/L ・COD8mg/L 以下)	0.9	(1.2)	3.0	(2.7)
麻生川	耕地橋		3.1	(3.1)	7.5	(7.3)
真福寺川	水車橋前		1.1	(1.3)	3.7	(3.8)
矢上川	矢上川橋	C目標 (BOD10mg/L ・COD10mg/L 以下)	2.7	(2.2)	6.8	(6.6)
有馬川	五月橋		1.7	(2.5)	3.4	(3.4)
渋川	渋川橋		1.4	(1.2)	3.7	(4.4)

(注 1) : 環境目標達成

(注 2) () 内の数値は、平成25年度調査結果

(注 2) 矢上川橋は国土交通省による調査結果

・AA目標水域

(BOD75%値:3 mg/L以下、COD75%値:5 mg/L以下 生物:多様な生物が生息できる水質)

AA目標水域には、五反田川、二ヶ領用水(二ヶ領本川、二ヶ領用水宿河原線及び円筒分水下流)、平瀬川があり、水質の状況は、すべての地点でBOD及びCODの環境目標を達成しました。

生物の生息状況は、五反田川でオイカワ、ドジョウ、マルタが、二ヶ領本川でマルタ、オイカワ、アユ等が、二ヶ領用水宿河原線でオイカワ、マルタ、ニゴイ等が、二ヶ領用水円筒分水下流でスミウキゴリ、コイ、メダカ等が、平瀬川でウグイ、オイカワ、タモロコ等が確認されました。

・A目標水域

(BOD及びCOD75%値:5 mg/L以下 生物:多様な生物が生息できる水質)

A目標水域には三沢川があり、水質の状況は、BOD及びCODの環境目標を達成していました。生物の生息状況は、三沢川でアユ、ウグイ、オイカワ等が確認されました。

・ B目標水域


(BOD及びCOD75%値:8 mg/L以下 生物:ドジョウ、メダカ、コイ、フナ等の魚類が生息できる水質)

B目標水域には、片平川、麻生川、真福寺川があり、水質の状況は、すべての河川でBOD及びCODの環境目標を達成していました。生物の生息状況は、片平川でトウヨシノボリ、メダカ、ドジョウが、麻生川でオイカワ、コイ、タモロコ等が、真福寺川でトウヨシノボリ、ドジョウが確認されました。

・ C目標水域

(BOD及びCOD75%値:10 mg/L以下 生物:コイ、フナが生息できる不快感のない水質)

C目標水域には、矢上川、有馬川、渋川があり、水質の状況は、すべての河川で、BOD及びCODの環境目標を達成していました。生物の生息状況は、矢上川でオイカワ、アユ、ボラ等が、有馬川でスミウキゴリが、渋川でスミウキゴリ、カマツカ、オイカワ等が確認されました。

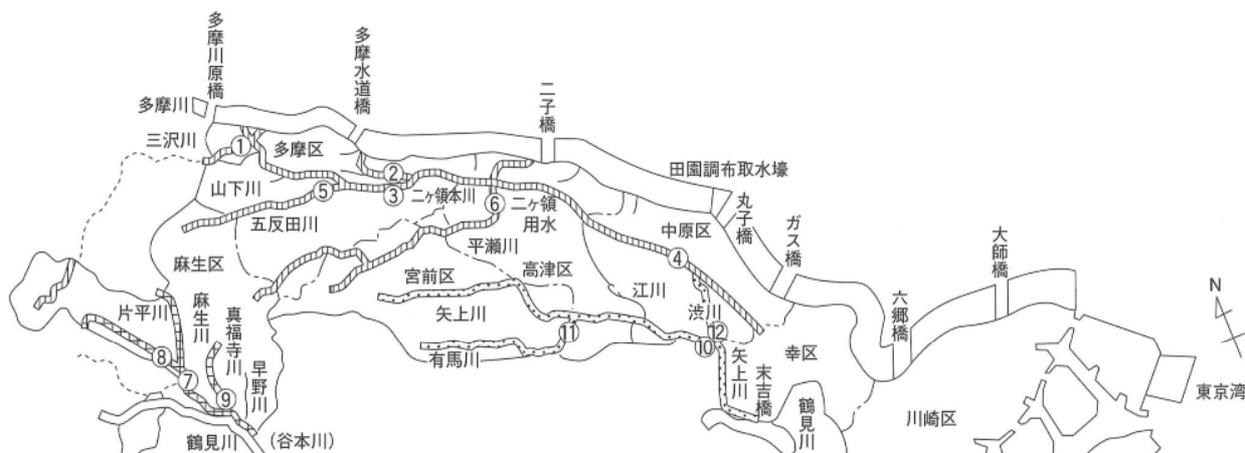

環境目標 (生物)	番号	河川名・調査地点名	主な生物	多様性指数 (()内は前回値) ()内は調査実施年度	水質階級 (()内は前回値) ()内は調査実施年度
 AA、A 目標 多様な生物が生息できる水質	1	三沢川・下の橋	アユ、ウグイ、オイカワ、ソコモロ類、スミウキゴリ、コイ、マダカ、タモロコ、コイ、シマドジョウ、コチバス、トウヨシノボリ、アブラハヤ、ウネゴリ	1.716(2013) (0.741(2010))	少しきたくない水(2013) (少しきたくない水(2010))
	2	二ヶ領用水宿河原線 : 東名高速下	オイカワ、マダカ、コイ、アブラハヤ、ウグイ、スマチブ	1.898(2015) (2.340(2012))	きたない水(2015) (きたない水(2012))
	3	二ヶ領本川 : ひなぎ橋	マダカ、オイカワ、アユ、ウグイ、コイ、ドジョウ	2.114(2015) (1.913(2012))	少しきたくない水(2015) (きたない水(2012))
	4	二ヶ領用水百箇分水 下流・金井上橋	スミウキゴリ、コイ、マダカ類、オイカワ、タモロコ、ギンブナ	1.133(2015) (1.978(2012))	きたない水(2015) (少しきたくない水(2012))
	5	五反田川 : 本道橋	オイカワ、マダカ、ドジョウ	2.244(2015) (1.834(2012))	少しきたくない水(2015) (大変きたない水(2012))
	6	平瀬川・正安橋	ウグイ、オイカワ、タモロコ、マダカ、スミウキゴリ、カマツカ、モツゴ、コイ、ドジョウ、ナマス、コチバス	1.527(2013) (2.109(2010))	きたない水(2013) (きたない水(2010))
 B目標 ドジョウ、メダカ、コイ、フナ等の魚類が生息できる水質	7	麻生川・耕地橋	コイ、オイカワ、タモロコ、トウヨシノボリ	2.240(2014) (1.708(2011))	きたない水(2014) (大変きたない水(2011))
	8	片平川・片平橋下	ドジョウ、メダカ、トウヨシノボリ	0.949(2014) (1.450(2011))	きたない水(2014) (きれいな水(2011))
	9	真福寺川・水車橋前	ドジョウ、トウヨシノボリ	2.085(2014) (2.140(2011))	大変きたない水(2014) (きたない水(2011))
 C目標 コイ、フナが生息でき 不快感のない水質	10	矢上川・日吉橋	オイカワ、アユ、ボラ、スミウキゴリ、ドジョウ、ウネゴリ、ヒリシコ、マゼ、コイ、フナ属、グッピー	1.439(2013) (1.028(2010))	大変きたない水(2013) (大変きたない水(2010))
	11	有馬川・住吉橋	スミウキゴリ	2.052(2014) (1.514(2011))	きたない水(2014) (きたない水(2011))
	12	渋川・八幡橋	スミウキゴリ、カマツカ、オイカワ、アユ、タモロコ、マダカ類、コイ	1.916(2013) (1.683(2010))	きたない水(2013) (きたない水(2010))

は、2015年度調査地点。

■底質に含まれる汚染物質の量

底質中の化学物質については、川崎港の3地点の底質試料を対象に、2015年度は2物質(りん酸トリトリル、ヘキサブロモシクロドデカン)について調査を実施しました。りん酸トリトリルは全地点で検出され、12~120 μg/kg-dry でした。ヘキサブロモシクロドデカンは2地点で検出され、2.9~8.4 μg/kg-dry でした。

■工場・事業場における水質汚濁物質排出量

人口・産業等が集中し汚濁の著しい東京湾・伊勢湾・瀬戸内海の広域的な閉鎖性水域の実効ある水質改善を図るため、1978年6月にCODを指定項目とする水質総量規制が導入され、2002年10月からの第5次総量規制では窒素含有量、りん含有量が指定項目に追加された。また2012年5月に第7次総量規制が施行されました。

水質総量規制の対象工場等は、日平均排水量が50 m³以上の指定地域内の特定事業場で、水質汚濁物質の排出量（特定排水の濃度×特定排水の量）の測定義務が課せられています。

2015年度は、市内60工場等から1日当たり8.2トンのCOD、12.7トンの窒素含有量、0.68トンのりん含有量が排出されました。

■下水道普及率

2015年度末における下水道普及率は99.4%に達し、ほとんどの市民が下水道を利用できるようになりました。引き続き、下水道の整備困難地域の課題解決に向けた取組を推進していきます。

■地下水汚染に係る環境基準達成状況

本市では毎年、水質汚濁防止法に基づく概況調査、継続監視調査を実施しています。

2015年度は、72地点※において調査を実施しました。その概要は次のとおりでした。

（※揮発性有機化合物、有害物質、農薬の調査地点には重複があります。）

●揮発性有機化合物（調査項目：トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン等12項目、調査地点：64地点（一部の調査項目は24地点、25地点または32地点））

トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン等の揮発性有機化合物いずれかが30地点で検出され、11地点で環境基準を達成していませんでした。

揮発性有機化合物調査結果

調査物質	地 点 数		
	調 査	検 出	環境基準値不適合
トリクロロエチレン	64	23	6
テトラクロロエチレン	64	17	4
1,1,1-トリクロロエタン	64	5	0
四塩化炭素	24	0	0
1,1-ジクロロエチレン	64	6	0
1,2-ジクロロエチレン	64	15	4
ジクロロメタン	24	0	0
1,2-ジクロロエタン	24	0	0
1,1,2-トリクロロエタン	24	0	0
ベンゼン	24	0	0
塩化ビニルモノマー	64	6	3
1,4-ジオキサン	25	1	0
調査実数	64	30	11

●有害物質（調査項目：カドミウム、全シアン、鉛、六価クロム、砒素、総水銀、PCB、セレン、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素、ふっ素、ほう素の11項目、調査地点：32地点（硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素は32地点、砒素は24地点、その他の有害物質は24地点））

ふっ素、ほう素、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素が検出され、5地点で硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素が環境基準を達成していませんでした。

●農 薬（調査項目：1,3-ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカルブの4項目、調査地点：24地点）すべての地点で検出されませんでした。

■土壌汚染の改善件数

市街地における土壌汚染は、2015年度は18件（法該当3件、条例該当15件）の事例を把握し、2004年10月から2015年度まで304件（法該当56件、条例該当248件）の事例を把握しています。これらは、土壌汚染対策法、川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例に基づく事業者の報告等により把握したものです。

汚染原因物質の主なものとしては、鉛、ふっ素、砒素となっています。

土壌汚染改善件数は、2015年度は35件（法該当14件、条例該当21件）を把握し、2004年10月から2015年度まで338件（法該当70件、条例該当268件）の改善事例を把握しています。

■地盤沈下量

大正末期から市南東部を中心に工場が進出し、地下水の揚水量が急激に増大した結果、地下水位の低下による地盤沈下が進行しました。その後、工業用水道の整備、工業用水法等の規制等によって、1965年頃から地下水揚水量は激減し、地下水位の上昇とともに地盤沈下は沈静化しました。

最近では監視の目安となる年間の沈下量が20mm未満にほぼ収まっているものの、一部の地域では継続して沈下している傾向があります。また、2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震による影響を把握する必要があるため、今後の変動にも注視していきます。

●沈下量

市では、地盤変動を把握するため、精密水準測量による観測を390か所の水準点で実施するとともに、11か所の観測所で地下水位を常時監視しており、その内5か所では地盤収縮量も常時監視しています。2015年度の最大沈下量は年間6.4mmでした。

●地下水位

観測井の設置当時の1960年代は-30~-20mの水位を示していましたが、1960年代半ば以降上昇し始め、1970年代半ばからは-5m前後の水位を維持して現在に至っています。2015年度は、前年に比べて-0.36~1.24mの水位変化を示しました。

■土砂災害の発生件数

市域では、高度経済成長期を通じて人口や産業が集中し、各地で開発が急速に進行した結果、宅地開発が丘陵部にまでおよび、危険な崖の上や下に家屋が建てられたため、コンクリート擁壁が随所に見られます。

「急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律」に基づく急傾斜地崩壊危険区域^{*}は、神奈川県が事業主体として、高津区、多摩区、麻生区を中心に100箇所が指定されています。

2015年度は1件の土砂災害が発生しました。

施策の方向 IV-3 化学物質の環境リスクの低減

指標	目標・現状・指標がめざす方向
市内の PRTR 法対象事業所から排出される対象化学物質の排出状況	
PRTR 法対象化学物質のうち、特定第一種指定化学物質の排出量	【目標】2008 年度を基準年度として、2018 年度までに 30% 削減すること 【基準年度】114,812 kg (※1) (※2) (2008 年度) 【指標がめざす方向】少ないほうが良い
PRTR 法対象化学物質の届出排出量	【目標】排出量の削減を継続すること 【基準年度】1,606 トン (※2) (2010 年度) 【指標がめざす方向】少ないほうが良い
ダイオキシン類に係る環境基準達成状況	【目標】環境基準の達成を維持すること 【基準年度】100% (大気、公共用水域 (水質、底質)、地下水質、土壌) (2009 年度) 【指標がめざす方向】(達成割合が) 高いほうが良い
有害大気汚染物質に係る環境基準達成状況	【目標】環境基準の定められている4物質 (ベンゼン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン) について、全測定局 (4測定局) で環境基準の達成を維持すること。 【基準年度】4 測定局中全測定局で4物質の環境基準を達成 (2009 年度) 【指標がめざす方向】(達成局数の割合が) 高いほうが良い

※1 政令改正により 2010 年度から特定第一種指定化学物質となっている 15 物質を対象としています。

※2 変更届出により、基準年度の排出量に変更になりました。

目標・指標の達成状況	指標評価	方向評価
■指標：市内の PRTR 法対象事業所から排出される対象化学物質の排出状況 (注)		
<ul style="list-style-type: none"> PRTR 法対象化学物質のうち、特定第一種指定化学物質の排出量 2014 年度の特第一種指定化学物質の排出量は 73,489 kg 基準年度比：36.0%減少 (対前年度：3.5%減少、対基準値：少ない) PRTR 法対象化学物質の届出排出量 (※) 2014 年度排出量 1,192 トン (対前年度：171 トン減少、対基準値：少ない) 	5*	5
■指標：ダイオキシン類に係る環境基準達成状況	5	
<ul style="list-style-type: none"> 大気：調査を行った 11 地点すべてで環境基準を達成 (達成率：100%) 公共用水域：調査を行った水質 12 地点、底質 5 地点すべてで環境基準を達成 (達成率：100%) 地下水質：調査を行った 5 地点すべてで環境基準を達成 (達成率：100%) 土壌：調査を行った 5 地点すべてで環境基準を達成 (達成率：100%) 	5	
■指標：有害大気汚染物質に係る環境基準達成状況	5	
<ul style="list-style-type: none"> ベンゼン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン及びジクロロメタンは測定を行った 4 調査地点すべてで環境基準を達成 (達成率：100%) 	5	

[方向評価は「*」の付いた指標評価の平均値をもとに評価しています]

(注) PRTR 排出量は、その後の変更届等によりデータが修正される可能性があります。

※ 2008 年 11 月の政令の改正により、2010 年度実績の届出分から対象物質が 354 物質から 462 物質に変更されたため、2010 年度実績を基準値として評価します。

現 状

■市内の PRTR 法対象事業所から排出される対象化学物質の排出状況

人や生態系に有害なおそれがある物質の環境への排出量及び事業所の外への移動量について、

事業者が前年度の実績を届け出ることがPRTR法によって義務付けられています。なお、この届出は、2002年度から、都道府県等を経由して国に対して行われています。

市では、2015年度（2014年度実績）届出のあった市内事業所及びPRTR法対象物質について集計を行いました。その結果、届出事業所数は190であり、また、同法の対象である462物質のうち、これら事業所から届出された物質数は164でした。

2014年度の環境への総排出量について見ると、市内は1,192トンで、全国（159,021トン）の0.75%に相当します。

環境への排出量の多かった物質は、次表のとおりです。

市内事業所から環境（大気、公共用水域等）への排出量上位10物質（2014年度実績）


順位	物質名	排出量 (トン/年)	主な 排出先	主な業種	割合 (%)	主な用途
1	ノルマル-ヘキサン	378	大気	化学工業	89	溶剤、ガソリン成分
				石油製品・石炭製品製造業	8.4	
2	トルエン	133	大気	衣服・その他の繊維製品製造	25	合成原料、ガソリン成分、溶剤
				化学工業	22	
				鉄鋼業	14	
				石油製品・石炭製品製造業	9.0	
				金属製品製造業	8.4	
				輸送用機械器具製造業	7.2	
3	キシレン	120	大気	輸送用機械器具製造業	37	合成原料、ガソリン成分、溶剤
				金属製品製造業	35	
				鉄鋼業	8.5	
				化学工業	6.1	
4	塩化メチル	76	大気	化学工業	100	合成原料、溶剤、発泡剤
5	エチルベンゼン	71	大気	輸送用機械器具製造業	52	合成原料、溶剤
				金属製品製造業	25	
				化学工業	13	
6	ほう素化合物	57	公共用 水域	化学工業	70	電子材料、ガラス繊維用添加剤
				下水道業	24	
7	ふっ化水素及びその水溶性塩	49	公共用 水域	鉄鋼業	96	合成原料、ガラス等の表面処理剤
				下水道業	2.9	
8	ベンゼン	32	大気	化学工業	62	合成原料、溶剤、ガソリン成分
				鉄鋼業	24	
				石油製品・石炭製品製造業	11	
9	塩化アリル	22	大気	化学工業	100	合成原料
10	酢酸ビニル	22	大気	化学工業	100	合成原料

また、PRTR法対象化学物質のうち、発がん性等が認められる有害性の高い15物質が特定第一種指定化学物質として指定されています。

2014年度の特定第一種指定化学物質の排出量は73,489kgであり、2008年度の排出量114,812kg※に比べて36.0%減少しました。

なお、特定第一種指定化学物質のうち環境への排出量が多い物質は、ベンゼン（32トン）、1,3-ブタジエン（18トン）、塩化ビニル（11トン）、エチレンオキシド（8.9トン）でした。

特定第一種指定化学物質の環境への総排出量の経年推移

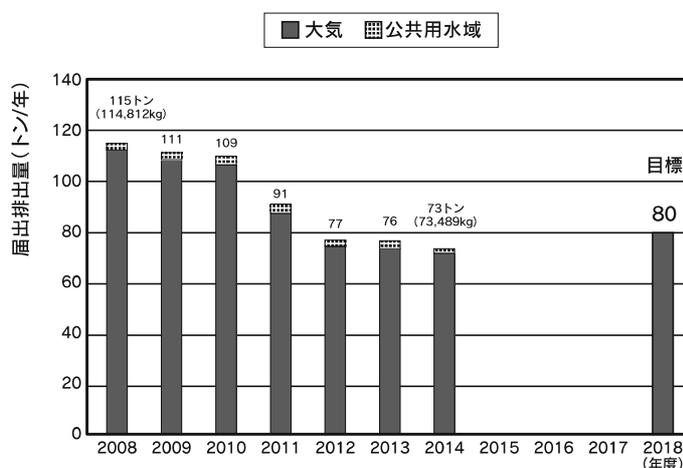


※政令改正により2010年度実績から特定第一種指定化学物質となっている15物質について集計しています。

■ダイオキシン類の環境基準達成状況

市では、ダイオキシン類対策特別措置法及び条例に基づき、規制対象施設の設置届出等の指導及び規制対象事業所への立入検査を実施しています。

また、法の規定に基づき規制対象施設を設置する事業者から報告があった排出ガス、排水、焼却灰等におけるダイオキシン類の測定結果をとりまとめ、その内容について、市ホームページ（市内の環境対策）に掲載しているほか、環境局環境対策部環境管理課の窓口、各区役所等で閲覧できるようにしています。

2014年度の大気及び公共用水域へのダイオキシン類の排出量は、2,099mg-TEQ*であり、1997年の11,813mg-TEQに比べ約82%減少しています。

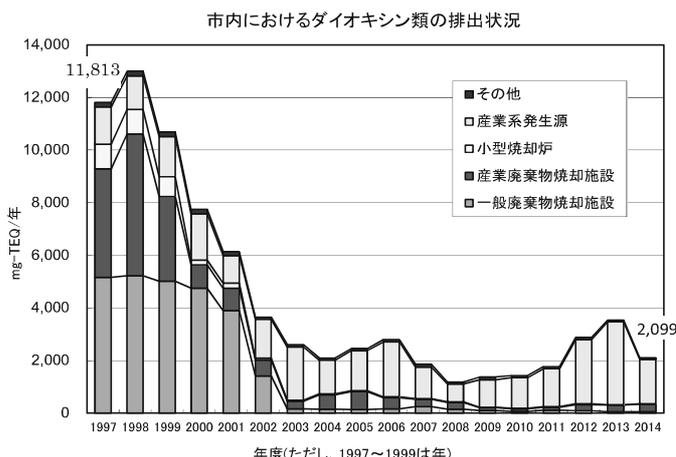

●ダイオキシン類の環境濃度調査

市では、ダイオキシン類対策特別措置法に基づき、大気、水質、底質及び土壌について、環境調査を実施しています。2015年度のダイオキシン類環境調査は、次のとおりです。

・大気

一般環境3地点及び市のごみ処理センター周辺8地点で調査を実施し、すべての地点で大気環境基準を達成しました。

・公共用水域

水質：河川7地点及び海域5地点で調査を実施し、すべての地点で水質環境基準を達成しました。

底質：海域5地点で調査を実施し、すべての地点で底質環境基準を達成しました。

・地下水質

井戸5地点で調査を実施し、すべての地点で水質環境基準を達成しました。

・土壌

公園5地点で調査を実施し、すべての地点で土壌環境基準を達成しました。

【市内におけるダイオキシン類の環境濃度調査結果】

調査対象	地点数	2015年度調査結果		環境基準	単位		
		平均値	濃度範囲				
大気	一般環境	3	0.019	0.013~0.026	0.6以下 (年平均値)	pg-TEQ/m ³	
	処理センター 周辺	8	0.019	0.012~0.028			
公共用 水域	水質	河川	7	0.050	0.023~0.11	1以下 (年平均値)	pg-TEQ/L
		海域	5	0.079	0.044~0.18		
	底質	海域	5	21	11~35	150以下	pg-TEQ/g
地下水質		5	0.021	0.021~0.022	1以下 (年平均値)	pg-TEQ/L	
土壌		5	1.7	0.28~3.3	1,000以下	pg-TEQ/g	

●廃棄物焼却施設の解体工事に係る指導

川崎市廃棄物焼却施設の解体工事におけるダイオキシン類等汚染防止対策要綱に基づき、解体工事における周辺環境への汚染の未然防止及び解体工事により発生する廃棄物の適正処理について、事業者指導を行っています。

●ごみ焼却施設におけるダイオキシン類測定結果

ごみ焼却施設等の排ガス、処理水、焼却灰（主灰、飛灰）等のダイオキシン類の測定結果については、ダイオキシン類対策特別措置法第8条及び24条に規定する排出基準及び、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の5」の一般廃棄物処理施設の維持管理の技術上の基準に規定される濃度に適合していました。

【ごみ焼却施設におけるダイオキシン類の濃度】

施設名	浮島処理センター	浮島処理センター (動物死体専焼炉)	堤根処理センター	王禅寺処理センター
排ガス(平均値) ng-TEQ/m ³ _N	0.011	0.014	0.0075	0.0020
主灰(平均値) ng-TEQ/g	0.0048	0.00000048	0.012	0.0081
飛灰(平均値) ng-TEQ/g	0.44	0.017	0.36	1.0
排水(平均値) pg-TEQ/L	0.00022		0.035	0.0039

※排ガスに係る排出基準は、排ガス1立方メートルあたり既設炉（浮島、堤根）1 ng-TEQ 以下、新設炉（王禅寺）0.1 ng-TEQ 以下です。ただし、浮島処理センターの動物死体専焼炉については、排ガス1立方メートルあたり10ng-TEQ 以下です。

※主灰及び飛灰に係る処理基準は、主灰又は飛灰1gあたり3ng-TEQ 以下ですが、セメント固化、薬剤処理又は酸抽出を行っているものについては、基準は適用されません（王禅寺処理センターを除く）。

なお、3処理センターの飛灰については、薬剤処理を行っています。

※排水に係る排出基準は、排水1リットルあたり10pg-TEQ 以下です。

■有害大気汚染物質に係る環境基準達成状況

ベンゼン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン及びジクロロメタンは測定を行った4調査地点すべてで環境基準を達成（達成率：100%）しました。

施策の方向 IV-4 地域の生活環境の保全

指標	目標・現状・指標がめざす方向
騒音に係る環境基準達成状況 (自動車、新幹線)	【目標】環境基準を達成すること 【基準年度】自動車：38%、新幹線：50% (2009年度) 【指標がめざす方向】(達成割合が)高いほうが良い
騒音に係る苦情件数	【基準年度】77件 (2009年度) 【指標がめざす方向】少ないほうが良い
振動に係る環境保全水準等達成状況	【目標】環境保全水準等の達成を維持すること 【基準年度】道路交通振動 100% (環境保全水準 (要請限度) の達成率)、新幹線 100% (環境保全上緊急を要する新幹線鉄道振動対策指針値の達成率) (2009年度) 【指標がめざす方向】(達成割合が)高いほうが良い
振動に係る苦情件数	【基準年度】26件 (2009年度) 【指標がめざす方向】少ないほうが良い
悪臭の苦情件数	【基準年度】97件 (2009年度) 【指標がめざす方向】少ないほうが良い
建造物影響に係る苦情件数	【基準年度】テレビ電波に関する苦情:65件、日照に関する相談:15件 (2009年度) 【指標がめざす方向】少ないほうが良い

目標・指標の達成状況	指標評価	方向評価
■指標：騒音に係る環境基準達成状況 (自動車、新幹線) ・自動車騒音は、背後地を含めた24地点で測定し、全ての時間帯で環境基準に適合している地点は16地点(達成率:67%)で、いずれかの時間帯で環境基準に適合した地点は3地点。他の5地点は全ての時間帯で環境基準に不適合 (対前年度：9%増加、対基準値：高い) ・新幹線の騒音は2地点で測定し、環境基準に適合 (対前年度：増減なし、対基準値：高い)	5*	5
■指標：騒音に係る苦情件数 ・50件 (対前年度：42件減少、対基準年度：少ない)	5	
■指標：振動に係る環境保全水準等達成状況 ・道路交通振動は、測定を行った4地点において、全ての時間帯で環境保全水準 (要請限度) に適合 (達成率：100%) (対前年度：増減なし、対基準値：同値) ・新幹線の振動は、2地点で測定し、「環境保全上緊急を要する新幹線鉄道振動対策」に定める指針値に適合 (対前年度：増減なし、対基準値：同値)	5*	
■指標：振動に係る苦情件数 ・8件 (対前年度：6件減少、対基準年度：少ない)	5	
■指標：悪臭*の苦情件数 ・42件 (対前年度：30件減少、対基準年度：少ない)	5	
■指標：建造物影響に係る苦情件数 ・テレビ電波に関する苦情件数は34件 (対前年度：5件増加、対基準年度：少ない) ・まちづくり相談員が受けた日照問題に関する相談件数は43件 (対前年度：4件増加、対基準年度：多い)	2.5	

[方向評価は「*」の付いた指標評価の平均値をもとに評価しています]

現状

■騒音に係る環境基準達成状況（自動車、新幹線）

●自動車騒音

騒音に係る環境基準の適合状況は、12路線の背後地を含めた24地点のうち、全ての時間帯で環境基準に適合していたのが16地点（67%）であり、5地点が全ての時間帯で超過していました。

騒音規制法第18条に基づく自動車騒音の状況の常時監視については、評価区間の85%で環境基準を達成していました。

自動車騒音に係る要請限度*に関する騒音の測定は、4路線4地点で行っています。その結果、全ての時間帯で限度内が3地点、全ての時間帯で限度を超過している地点は1地点ありました。

●鉄道騒音


鉄道騒音について、在来線は3路線7地点で測定しました。また、騒音に係る環境基準が定められている新幹線は2地点で測定を行った結果、環境基準に適合していました。

■騒音に係る苦情件数

2015年度に寄せられた騒音に関する苦情の件数は50件でした。発生源別に見ると、交通、建設作業、工場・事業所の順となっています。

騒音苦情の発生件数経年推移（単位：件）

年度	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
苦情件数	77	73	80	74	120	92	50

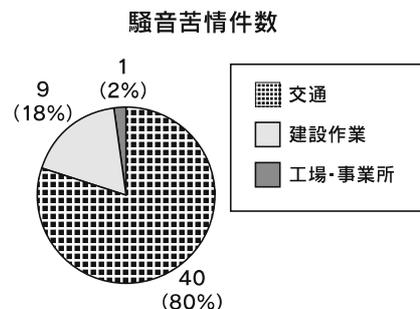

■振動に係る環境保全水準*等達成状況

●道路交通振動

道路交通振動の環境保全基準（道路交通振動の要請限度）に関する測定は、4路線4地点で行いました。その結果、測定した全ての地点において、全ての時間帯で要請限度内でした。

●鉄道振動

鉄道振動について、在来線は3路線7地点で測定を行いました。


また、「環境保全上緊急を要する新幹線鉄道振動対策」で指針値が定められている新幹線は、2地点で測定した結果、指針値以内でした。

■振動に係る苦情件数

2015年度に寄せられた振動に関する苦情の件数は8件でした。発生源別に見ると、交通、建設作業の順となっています。

振動苦情の発生件数経年推移（単位：件）

年度	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
苦情件数	26	26	31	15	22	14	8

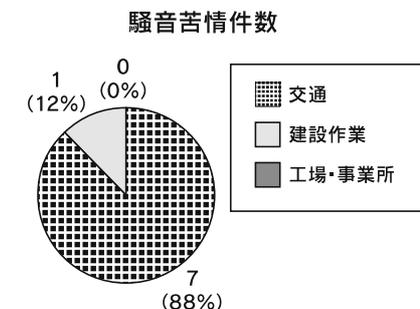

■悪臭の苦情件数

2015年度に寄せられた悪臭に関する苦情の件数は42件でした。主な苦情発生源は、屋外燃焼行為や飲食店に伴うものでした。また、臨海部の発生源近傍及び発生源に近い住居地域で測定したメチルメルカプタン等の硫黄化合物（4物質）の環境濃度は、硫化水素は0.0005未満～0.0028 ppmであり、それ以外の物質（メチルメルカプタン、硫化メチル、二硫化メチル）はすべて定量下限値未満でした。

悪臭苦情の発生件数経年推移（単位：件）

年度	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
苦情件数	97	73	49	63	83	72	42

■建造物影響に関する苦情件数等

地上デジタル放送が一般化した中で、その電波特性に伴い、中高層建築物の遮蔽・反射（マルチパス）による電波障害が減少してきました。しかしながら、川崎区、幸区及び中原区に代表されるように、高層建築物の増加が著しい地域においては、新たに複数の高層建築物等による電波の反射が原因とみられる障害や、衛星放送アンテナに対する遮蔽障害も発生しています。これらに対しては、原因者負担により、①受信アンテナの性能・位置等の改善、②共同受信施設の設置等の措置が実施されています。

2015年度に「中高層建築物等の建築及び開発行為に係る紛争の調整等に関する条例」に基づき対応したテレビ電波に関する苦情件数は34件でした。

また、2015年度に環境影響評価*条例に基づき審査した件数は4件でした。

高層建築物の周りでは強風時においてビル風による影響が懸念されるため、環境影響評価条例の対象事業では、風洞実験や流体数値シミュレーション（CFD）等により風環境の変化の程度について予測を行った上で、防風ネット、防風植栽等によるビル風の緩和対策を講じています。2015年度に審査した件数は2件でした。

建築物等による日照問題については、建築基準法、川崎市建築基準条例等に基づく日影規制によるほか、環境影響評価条例の対象となる建築物では日影図等を作成し、周辺環境に著しい影響を及ぼさないような配慮を講じることとしています。2015年度に環境影響評価条例に基づき審査した件数は4件でした。

また、まちづくり相談の一環として日照問題の相談を受け付けています。2015年度に日照問題に関して受けた件数は43件でした。

人工光による光公害*については、1998年3月に環境庁（現環境省）が屋外照明の光害対策ガイドラインを策定し、地方自治体をはじめ、施設管理者、施設整備者、照明機器メーカー、広告物製造メーカー、市民等への普及啓発に努めるものとしています。

市では、屋外広告物条例で激しく点滅する装置を使用しないよう規制しています。なお、2015年度は光害に関する苦情はありませんでした。