




受水槽の管理ポイント

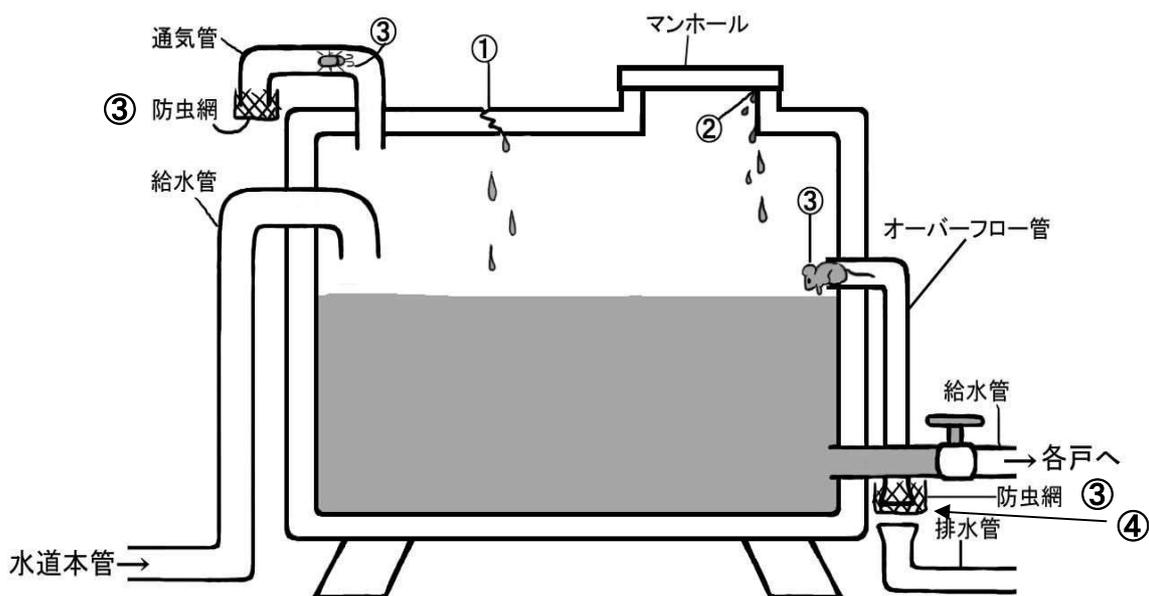

① 水槽にひび割れがありませんか。 ⇒雨水・油等の汚染物質が混入します。	/	/	/	/	/
② マンホールの蓋は防水密閉型ですか。 鍵はかかっていますか。 ⇒隙間から雨水・油等の汚染物質が混入します。 また、蓋が開いていると鳥等が入り込みます。	/	/	/	/	/
③ 防虫網が取り付けられ、傷んでいませんか。 ⇒虫やねずみ等が入り込みます。	/	/	/	/	/
④ 排水口空間は十分な距離がありますか。 ⇒受水槽へ逆流することがあります。	/	/	/	/	/
⑤ 周辺を物置にせず、清潔にしていますか。 はしごは壊れておらず、安全に上れますか。 ⇒異物混入の原因、また、点検の支障になります。	/	/	/	/	/

○受水槽の清掃は定期的に行いましょう(年1回以上)。

○検査機関による検査を定期的を受けましょう(清掃時とは別に年1回以上)。

※受水槽の管理についての御相談は、受水槽の所在地の区役所衛生課へお問合せください。
(この表は川崎市 HP からダウンロードできます)

