

# 川崎市健康安全研究所における新型コロナウイルスのゲノム解析結果

2023.6.30までの解析結果集計分

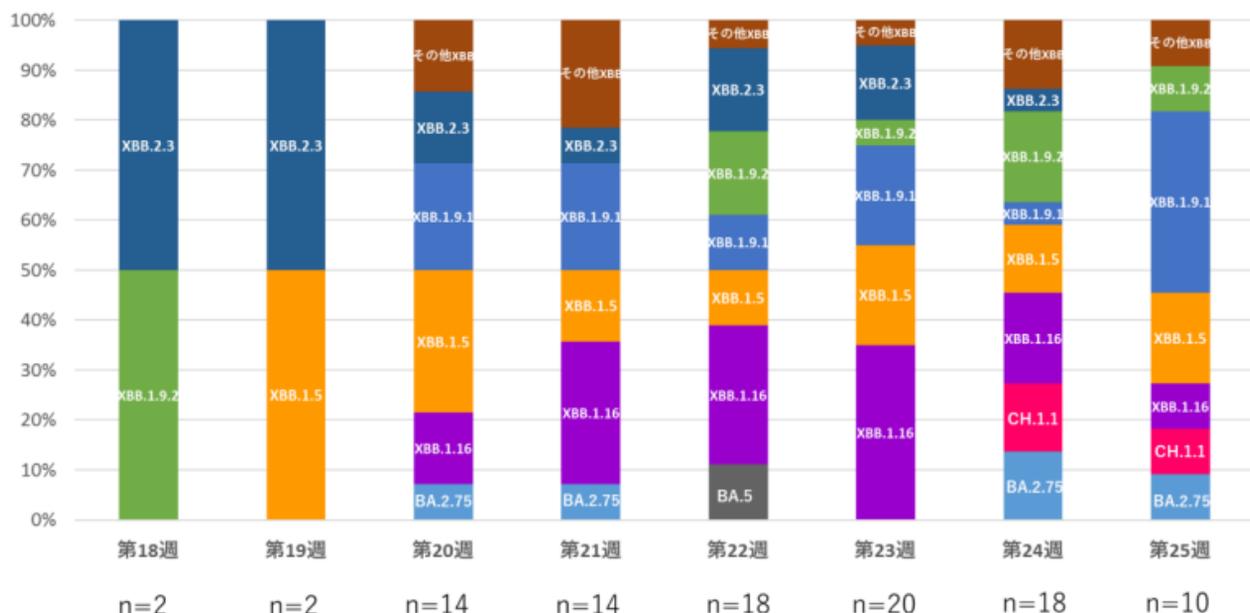


図. SARS-CoV-2変異株の各系統の検出割合

表. SARS-CoV-2変異株の各系統の検出結果（詳細）

PANGO系統		第18週 (5/1~5/7)	第19週 (5/8~5/14)	第20週 (5/15~5/21)	第21週 (5/22~5/28)	第22週 (5/29~6/4)	第23週 (6/5~6/11)	第24週 (6/12~6/18)	第25週 (6/19~6/25)	
BA.5系統	BA.5.1.12	0	0	0	0	1	0	0	0	
	BF.7.15	0	0	0	0	1	0	0	0	
BA.2.75系統	BN.1.2	0	0	0	0	0	0	1	0	
	BN.1.3	0	0	1	1	0	0	0	0	
CH.1.1系統	DV.6	0	0	0	0	0	0	0	1	
	FK.1.1	0	0	0	0	0	0	3	0	
XBB系統	XBB.1.16	XBB.1.16	0	0	0	3	3	5	0	0
		FU.1	0	0	1	0	1	0	0	0
		XBB.1.16.1	0	0	0	1	1	1	2	1
		XBB.1.16.2	0	0	1	0	0	1	0	0
	XBB.1.5	XBB.1.5	0	0	3	2	1	3	2	1
		XBB.1.5.5	0	0	0	0	0	1	0	0
		FD.3	0	0	1	0	0	0	0	0
		XBB.1.5.24	0	1	0	0	0	0	1	1
		XBB.1.5.41	0	0	0	0	1	0	0	0
	XBB.1.9.1	FL.2	0	0	0	0	0	2	0	1
		FL.4	0	0	3	2	0	2	1	3
		XBB.1.9.1	0	0	0	1	2	0	0	0
	XBB.1.9.2	XBB.1.9.2	0	0	0	0	0	1	1	0
		EG.1	0	0	0	0	1	0	0	0
		EG.2	1	0	0	0	1	0	0	0
		EG.5.1	0	0	0	0	1	0	3	1
	XBB.2.3	XBB.2.3	0	1	0	0	0	1	0	0
		XBB.2.3.2	0	0	0	1	1	0	1	0
		XBB.2.3.3	1	0	1	0	1	1	0	0
		XBB.2.3.5	0	0	0	0	1	0	0	0
		XBB.2.3.6	0	0	0	0	0	1	0	0
		XBB.2.3.8	0	0	1	0	0	0	0	0
	その他XBB	XBB.1.11.1	0	0	1	0	0	0	0	0
		XBB.1.18.1	0	0	0	1	0	0	0	0
		XBB.1.19.1	0	0	0	0	0	1	0	0
		XBB.1.22	0	0	1	1	0	0	2	0
		XBB.1.24.3	0	0	0	0	0	0	1	0
		FY.1	0	0	0	0	1	0	0	1
FY.3		0	0	0	1	0	0	0	0	

検体を採取した疫学週で集計しており、5月以降に採取、6月22日までに搬入された検体の結果です。

【参考】世界保健機関（WHO）による定義（2023年7月5日現在）

VOC（懸念される変異株）：現在指定がありません。

VOI（注目すべき変異株）：XBB1.5、XBB1.16

VUM（監視下の変異株）：BA.2.75、CH.1.1、XBB.1.9.1、XBB.1.9.2、XBB.2.3、その他XBB

VOIにあたる変異株は、元々免疫回避能力が高いとされるXBB系統に感染力が高くなるとされる変異が加わることで現在世界的な流行が起こっています。一方、重症度と臨床上の問題点は低いとのリスク評価がされています。