


公園計画平面図

1 5 0 0



B1394 SBでの従量電灯契約
トイレ電源あり

引込柱

トイレ電源

WC


LED53W(白)2018

公園灯No3~5について
2020年度工事にて位置変更
ソーラー灯設置(次ページ参照)

引込柱

ろ過装置

B1393 2系統引込盤
電灯・動力(せせらぎポンプ)共用

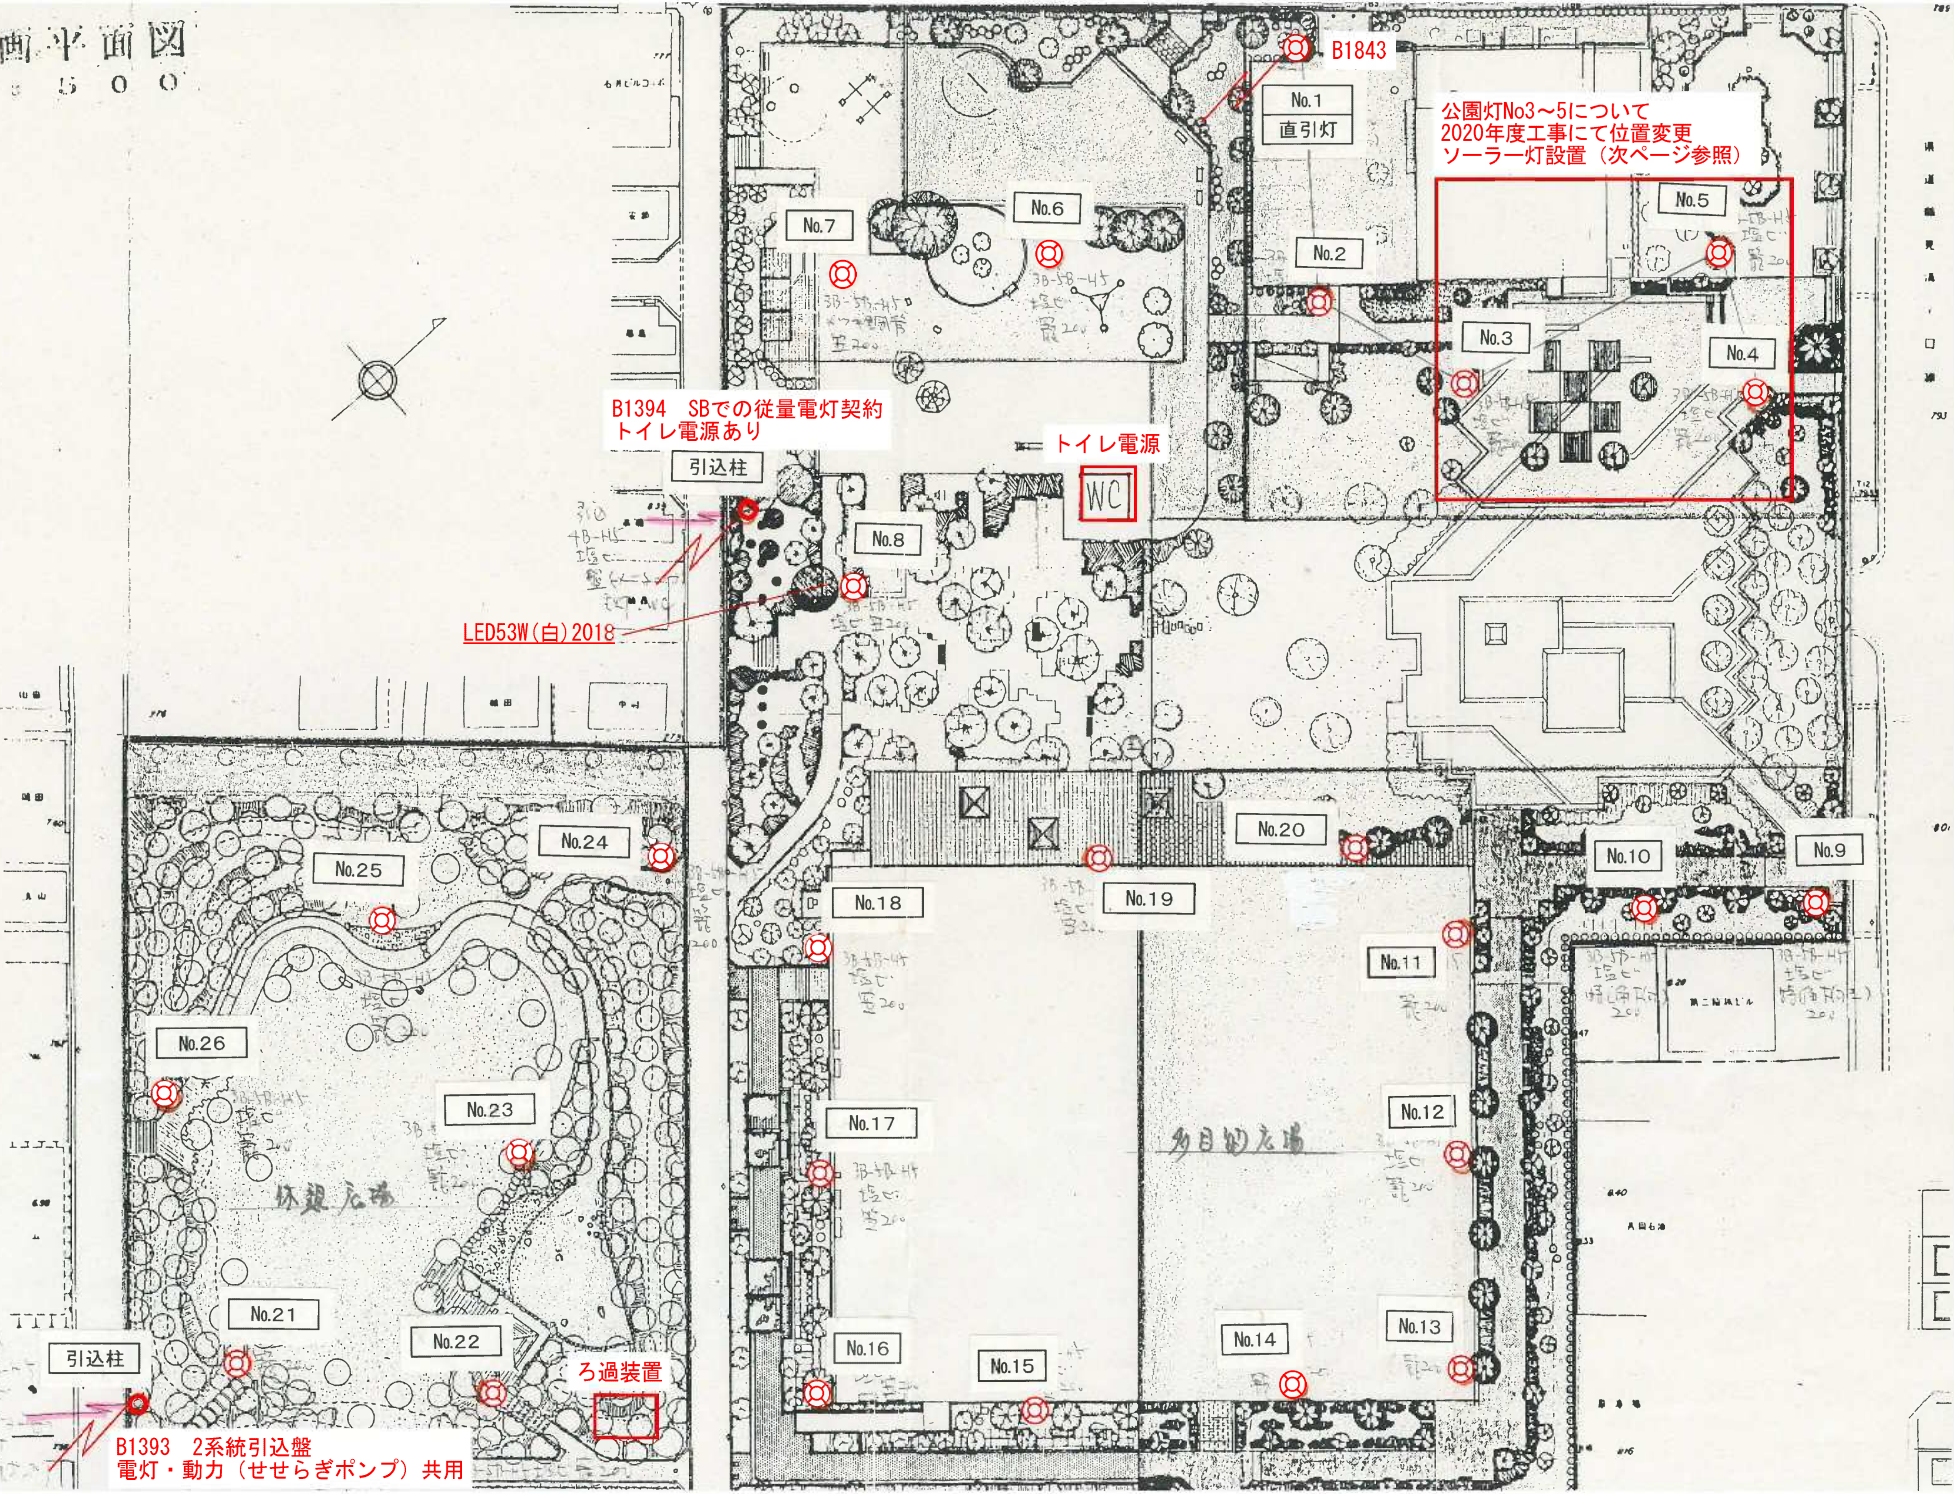


電気設備平面図 S=1:300



S=1:300 (A3)

0 5 10m

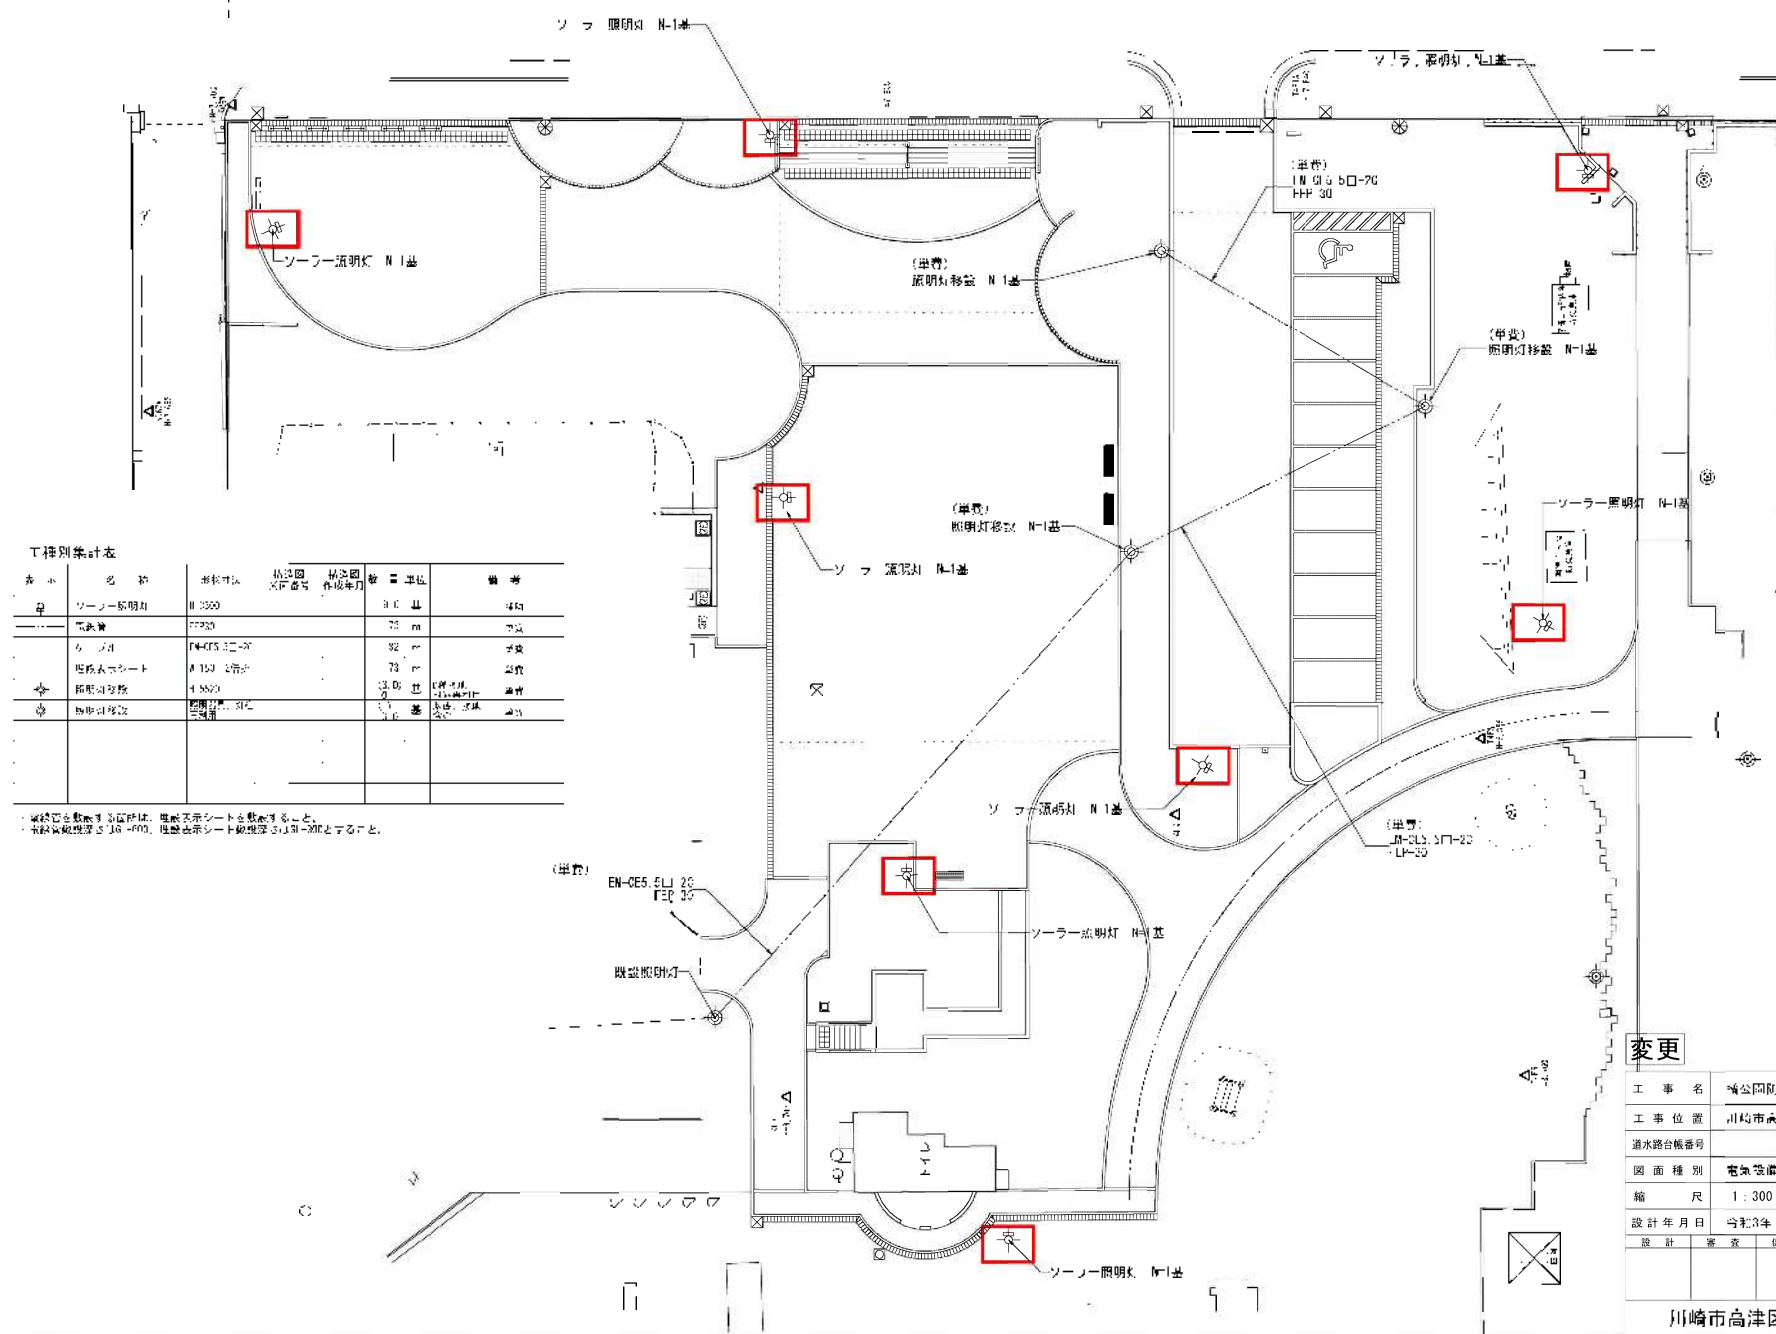

丁種別集計表

表 小	名 称	材料仕様	仕様図 大目盛り	仕様図 作成年月	数 量	単位	備 考
①	ソーラー照明灯	W-1000			3	基	4基
②	電線管	φ75			75	m	75m
③	ケーブル	FM-GTS 50-20			92	m	92m
④	配線用ケーブル	φ150 2芯			75	m	75m
⑤	照明灯移設	照明灯移設			3	基	3基
⑥	照明灯移設	照明灯移設			3	基	3基

・最終図を記載する図には、電線表示シートを記載すること。
・最終図を記載する図には、電線表示シートを記載すること。

変更

工 事 名	埼玉県防衛関係施設等整備工事				
工 事 位 置	川崎市高津区下母口5丁目5				
通水路台帳番号					
図 面 種 別	電気設備平面図				
縮 尺	1:300	図面枚数	20枚/内共ノ 3		
設計年月日	令和3年 3月 1日				
設 計	審 査	係 長	課 長補佐	課 長	所 長

川崎市高津区役所道路公園センター

盤内



外観



盤内




外観



寸法 : W450 × H1100 × D230

B1394

回路図

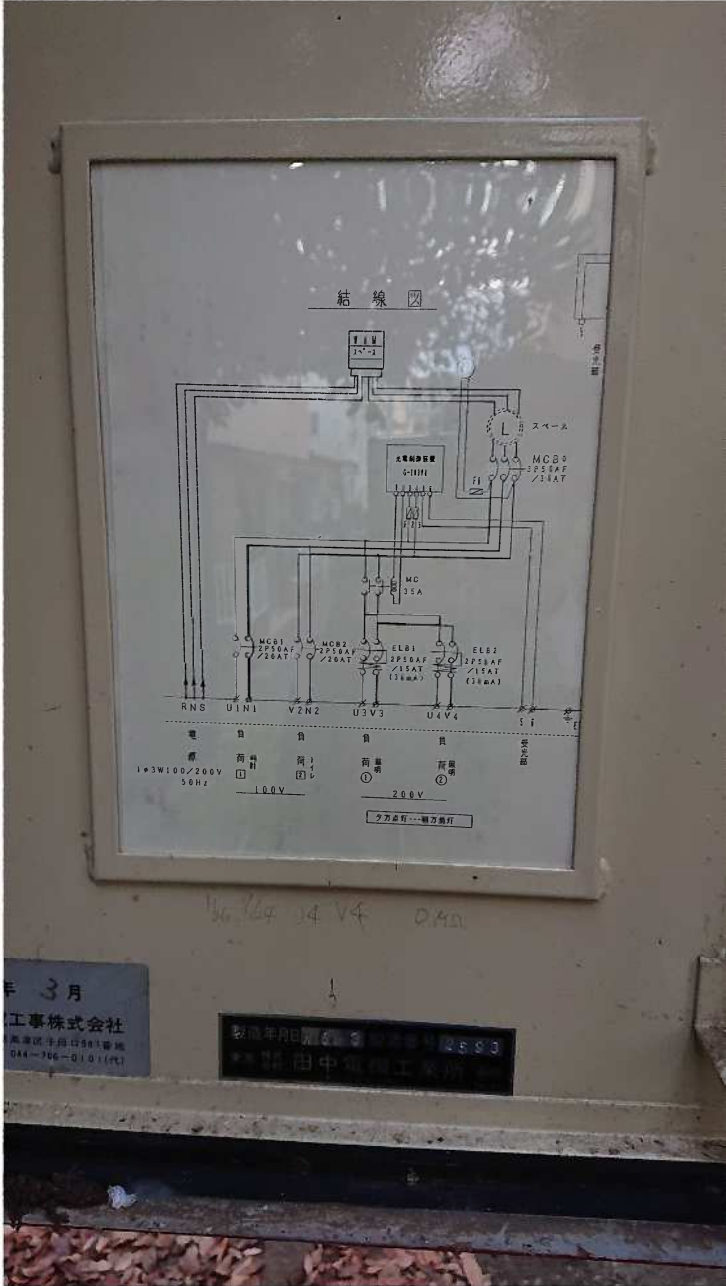

盤内



外観



寸法 : W400 × H1100 × D230

B1843

回路図

