



Ⅱ 配管例

1 取出しから第1バルブまで

(1) 25mm

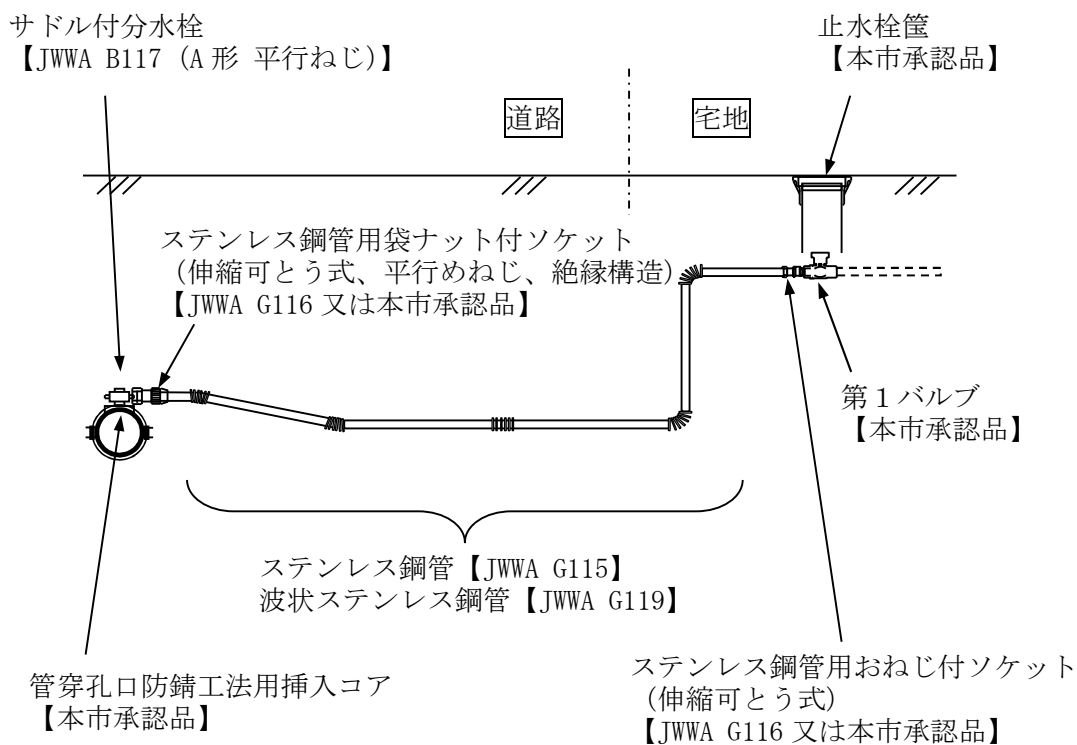


(2) 40mm・50mmの場合

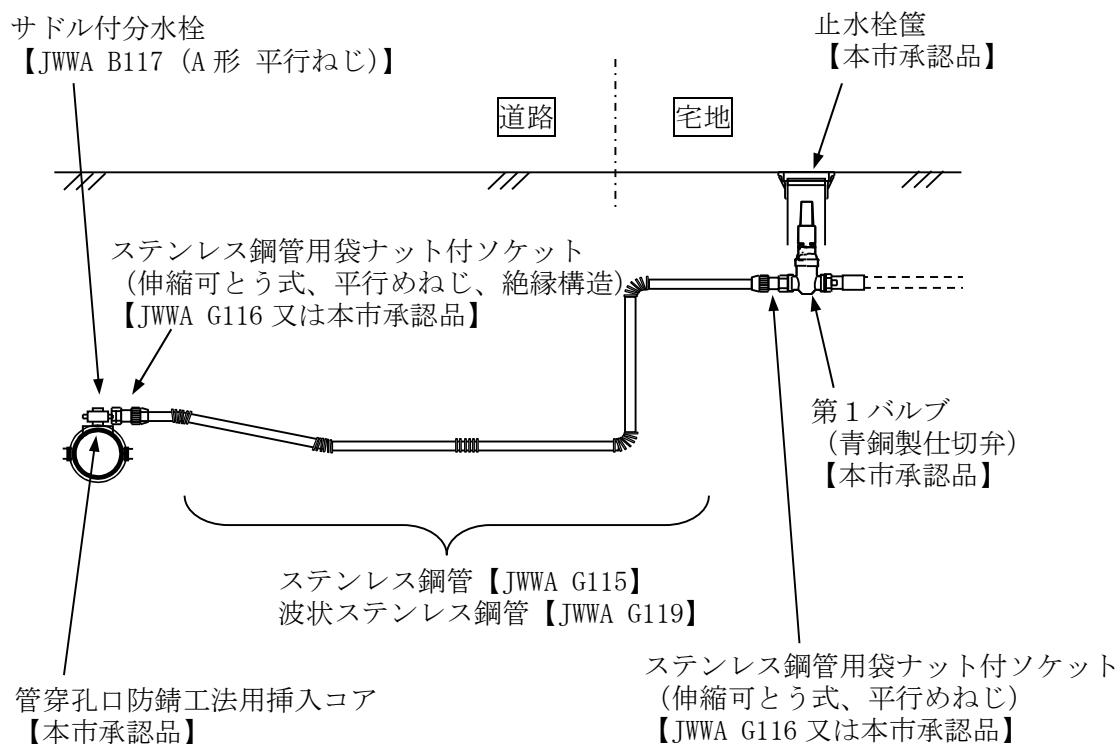


(3) 75mm以上の場合

ア 配水管が耐震形（GX 形、NS 形及び SⅡ 形）である場合

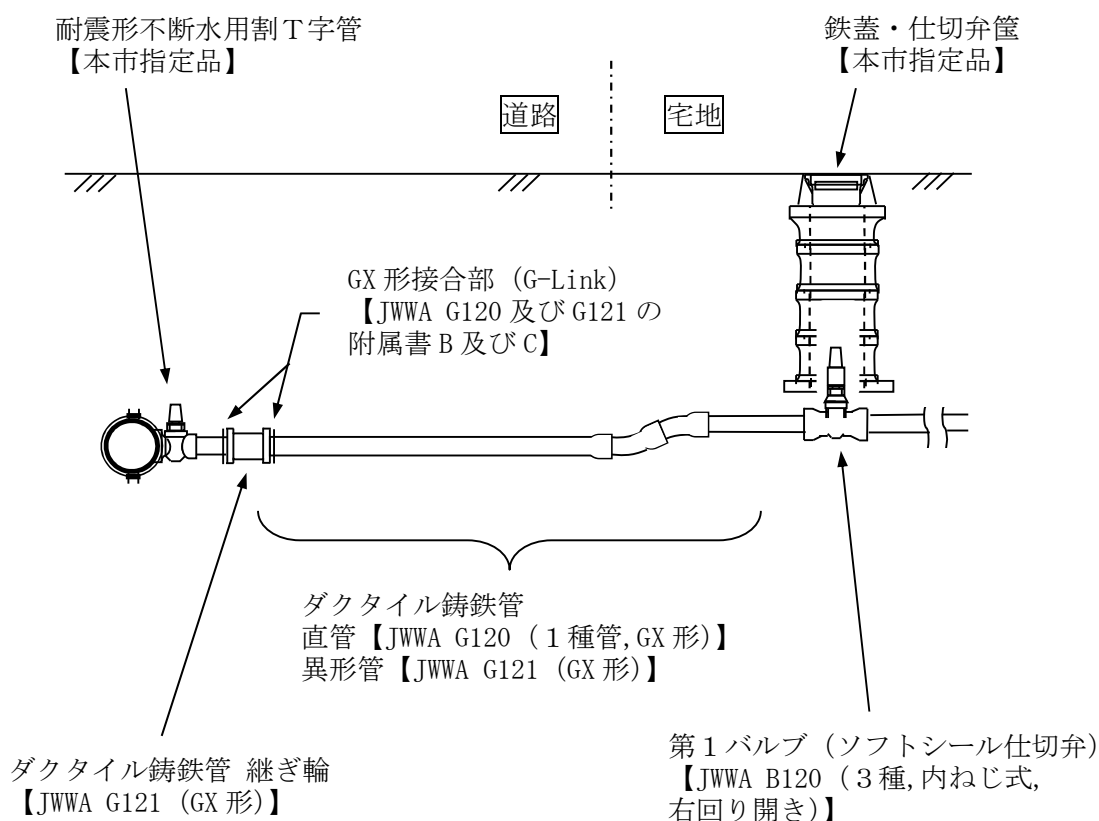


イ 配水管が非耐震形である場合

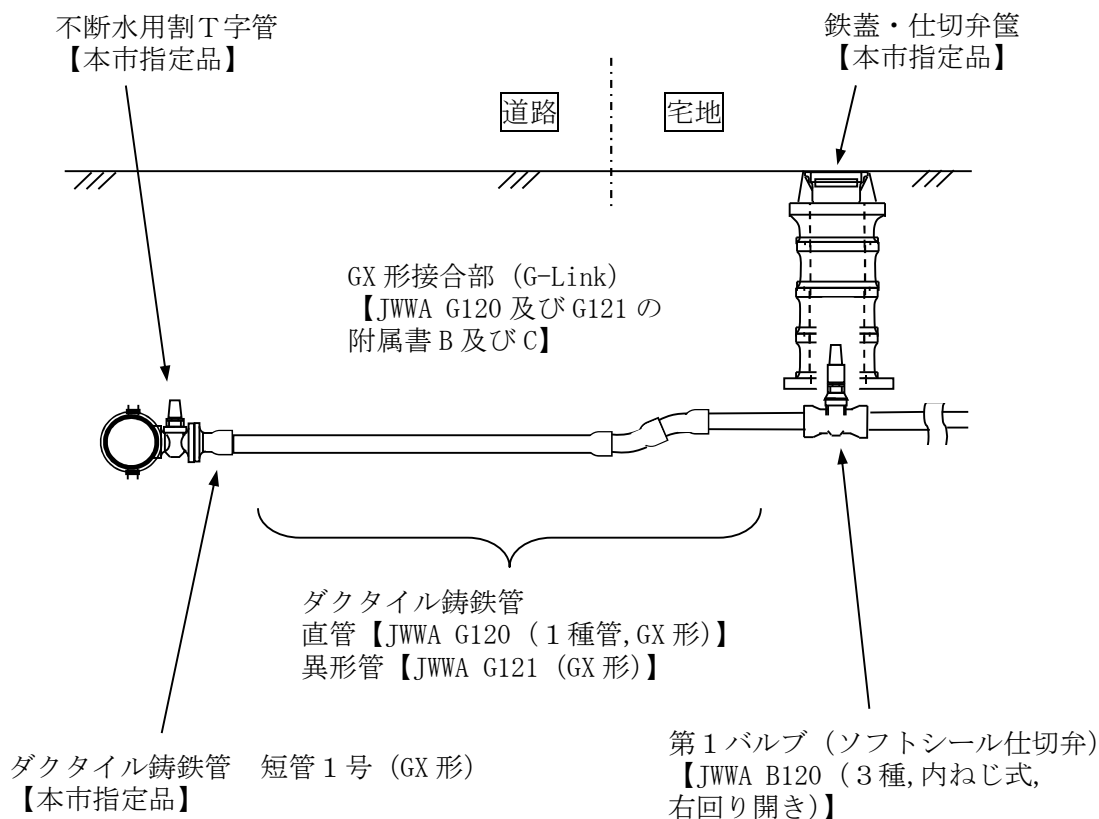


2 メーター周辺

(1) 13mmから25mmまで

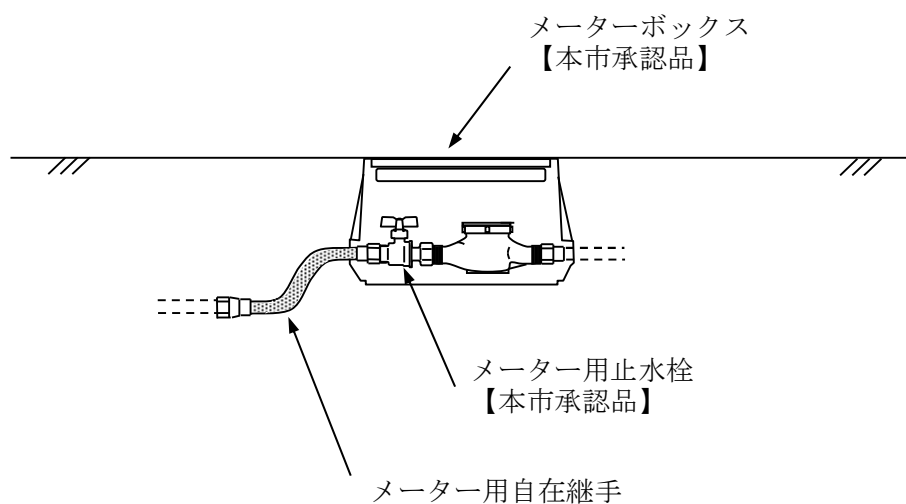


(2) 40mm

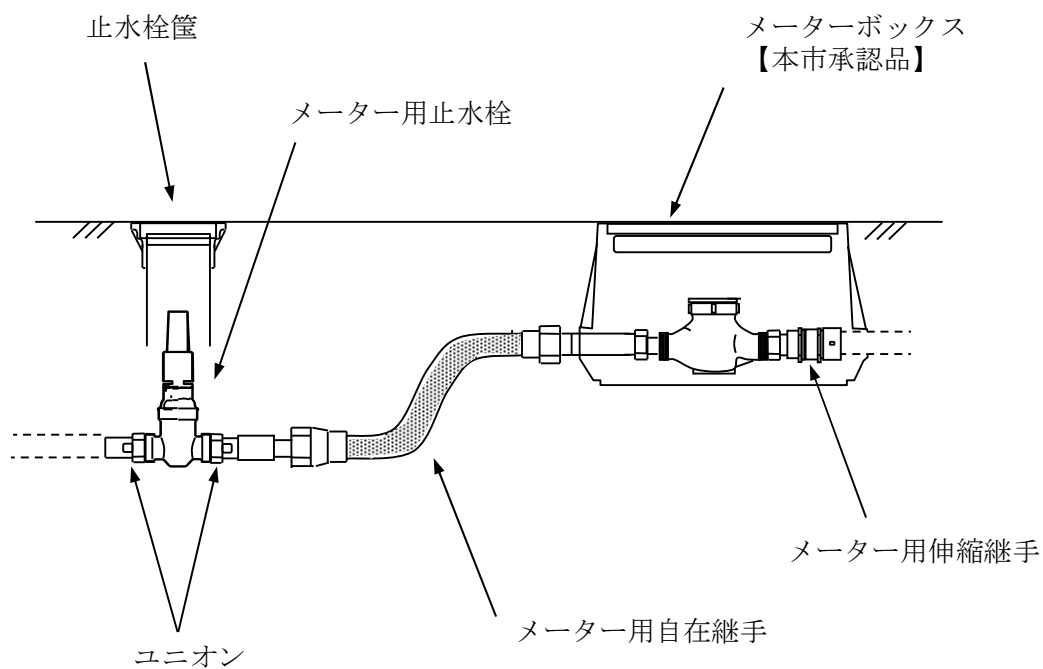


(3) 50mm以上

＜止水栓筐を設置する場合＞

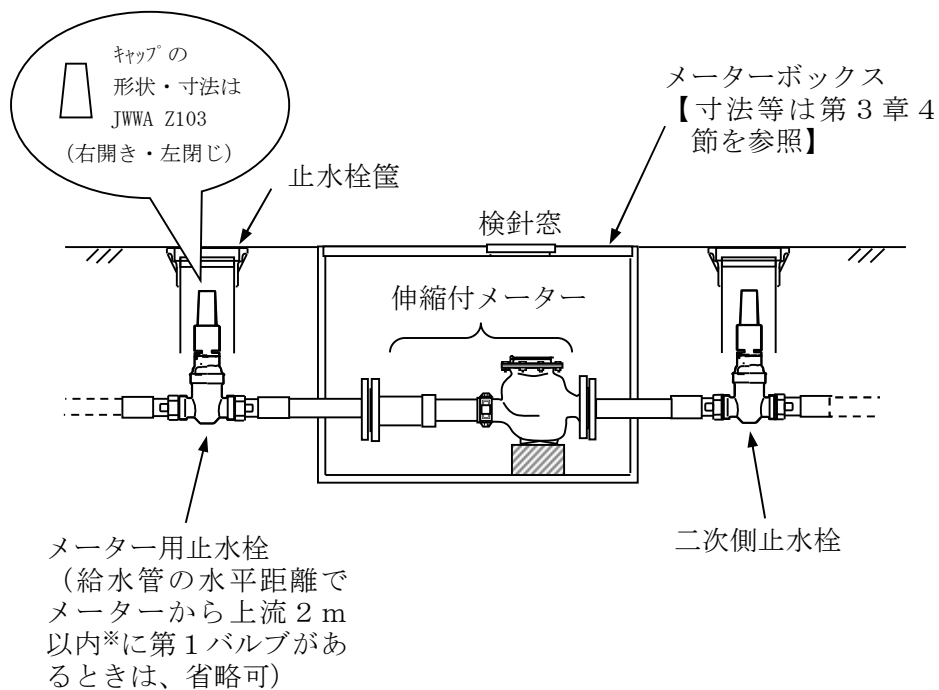

＜バルブをメーターボックス内に設置する場合＞

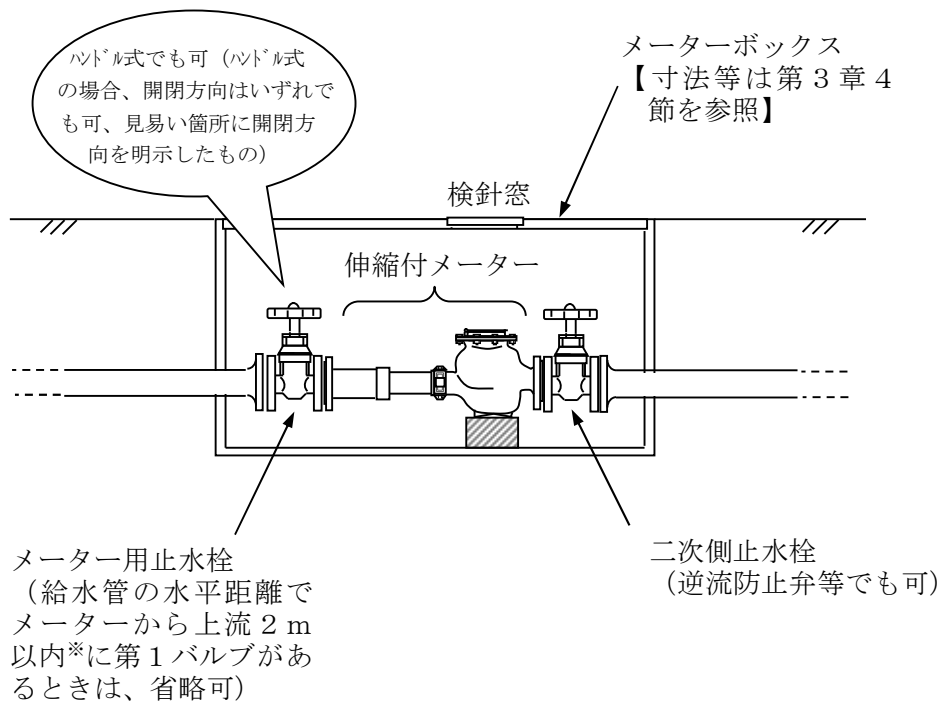

※給水管の水平距離でメーターから上流 2 m 以内について

「給水管の水平距離」とは配管を上から見たときの延長で、メーターからの直線距離ではない。
また、立上りや立下りの延長は含まれない。

