
水質検査地点と概要図

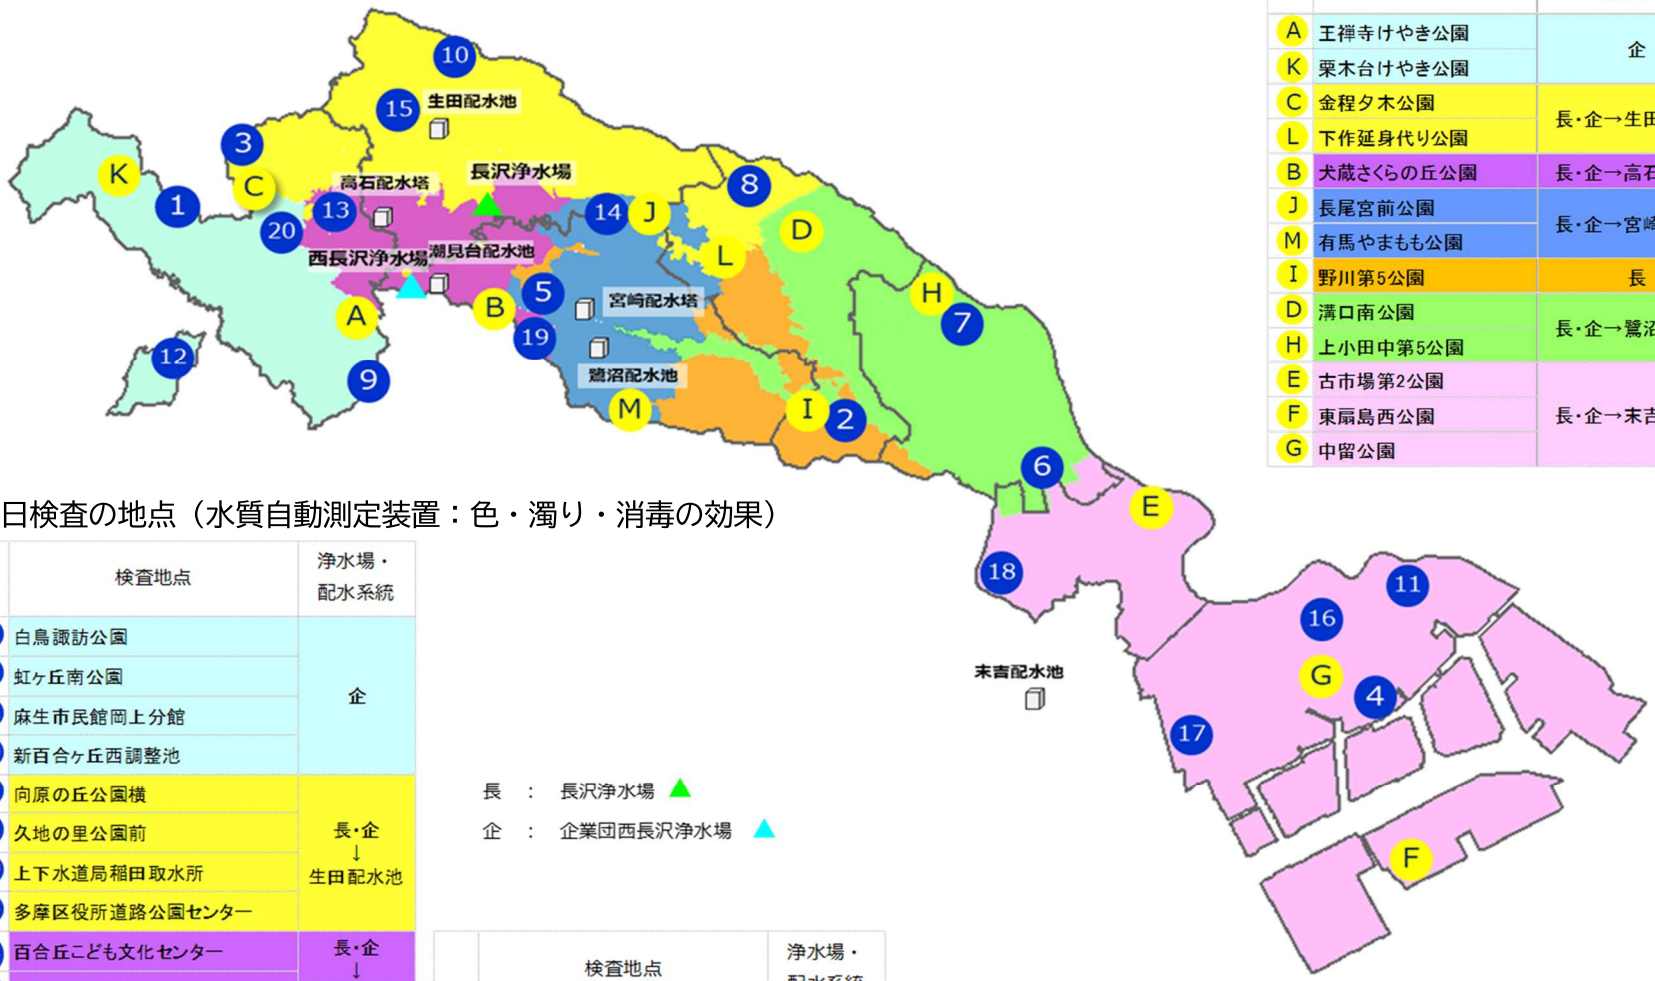

長　：　長沢浄水場
企　：　企業団西長沢浄水場

定期水質検査の地点（水質基準５２項目）

	検査地点	浄水場・配水系統
A	王禅寺けやき公園	企
K	栗木台けやき公園	
C	金程夕木公園	長・企→生田配水池
L	下作延身代り公園	
B	犬蔵さくらの丘公園	長・企→高石配水塔
J	長尾宮前公園	長・企→宮崎配水塔
M	有馬やまもも公園	
I	野川第5公園	長
D	溝口南公園	長・企→鷺沼配水池
H	上小田中第5公園	
E	古市場第2公園	長・企→末吉配水池
F	東扇島西公園	
G	中留公園	

毎日検査の地点（水質自動測定装置：色・濁り・消毒の効果）

	検査地点	浄水場・配水系統
1	白鳥諏訪公園	企
9	虹ヶ丘南公園	
12	麻生市民館岡上分館	
20	新百合ヶ丘西調整池	
3	向原の丘公園横	長・企 ↓ 生田配水池
8	久地の里公園前	
10	上下水道局稲田取水所	
15	多摩区役所道路公園センター	
13	百合丘こども文化センター	長・企 ↓ 高石配水塔
19	犬蔵くすのき公園	
5	蔵敷公園横	長・企 ↓ 宮崎配水塔
14	上下水道局長尾加圧ポンプ所	
2	上下水道局久末ポンプ場	長
6	新川崎ふれあい公園	長・企 ↓ 鷺沼配水池
7	等々力緑地	

	検査地点	浄水場・配水系統
4	上下水道局入江崎水処理センター	長・企 ↓ 末吉配水池
11	殿町いこいの家	
16	川中島公園	
17	上下水道局京町ポンプ場	
18	上下水道局加瀬水処理センター	

令和８年４月１日時点