

水道用地への侵入について

上下水道局の水道施設である黒川配水池の敷地内に何者かが侵入しました。

5月21日（日）に機械警備の警報が発報したため、警備員が現場に急行し、水道施設に被害がないことを確認しました。翌22日（月）早朝に敷地の周囲に設置している鉄製のフェンスが2か所破損していることを確認しました。

1 住所


川崎市麻生区黒川313番地 川崎市上下水道局黒川配水池 敷地内

2 影響

水道施設への影響はありませんでしたが、上下水道局において発注している「黒川配水池耐震補強及び築造工事」の受注者のケーブル6本（50万円相当）が盗まれていたため、工事受注者から警察に被害届を提出しました。

3 今後の対応

水道施設の警備状況について、改めて確認するよう各施設の所管課に指示をしました。

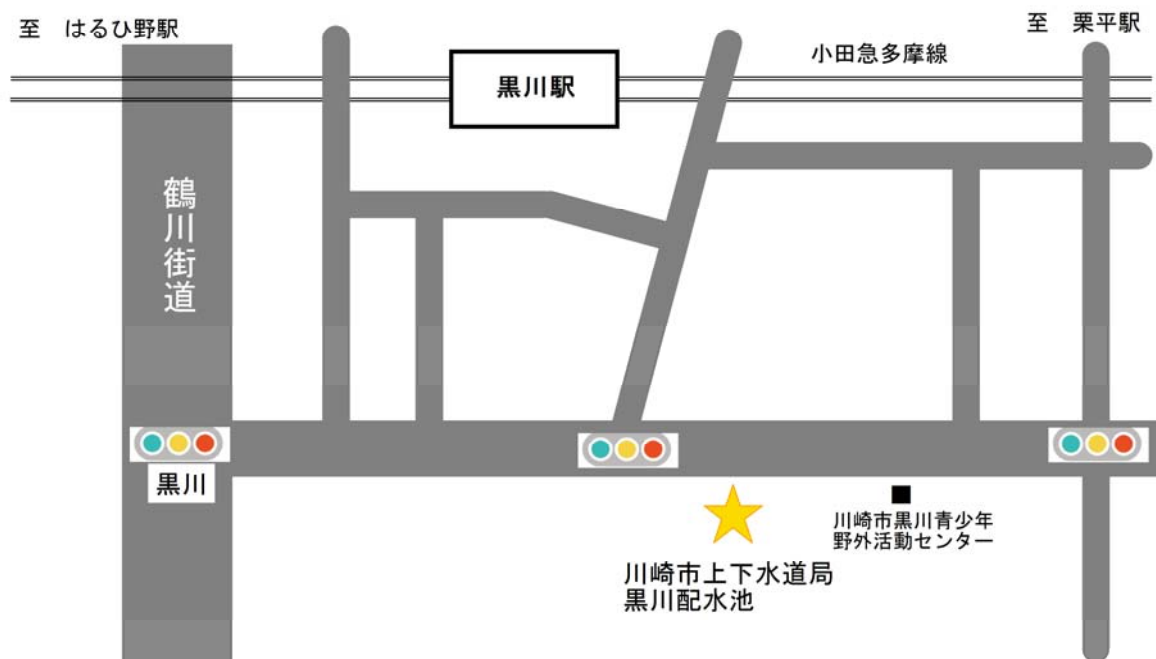

川崎市上下水道局水道部水道管理課
担当 筒井
電話 200-3145