


4 中期対策(ポンプゲート設備の整備)

4-5 中期対策の効果

この資料は令和6年11月21日環境委員会資料(25ページ)のうち、二子のみを拡大したものです。

凡例	浸水深
	50cm未満
	50cm以上1m未満
	1m以上2m未満
	2m以上3m未満

●令和元年東日本台風の降雨、河川水位の条件で、中期対策の効果を確認

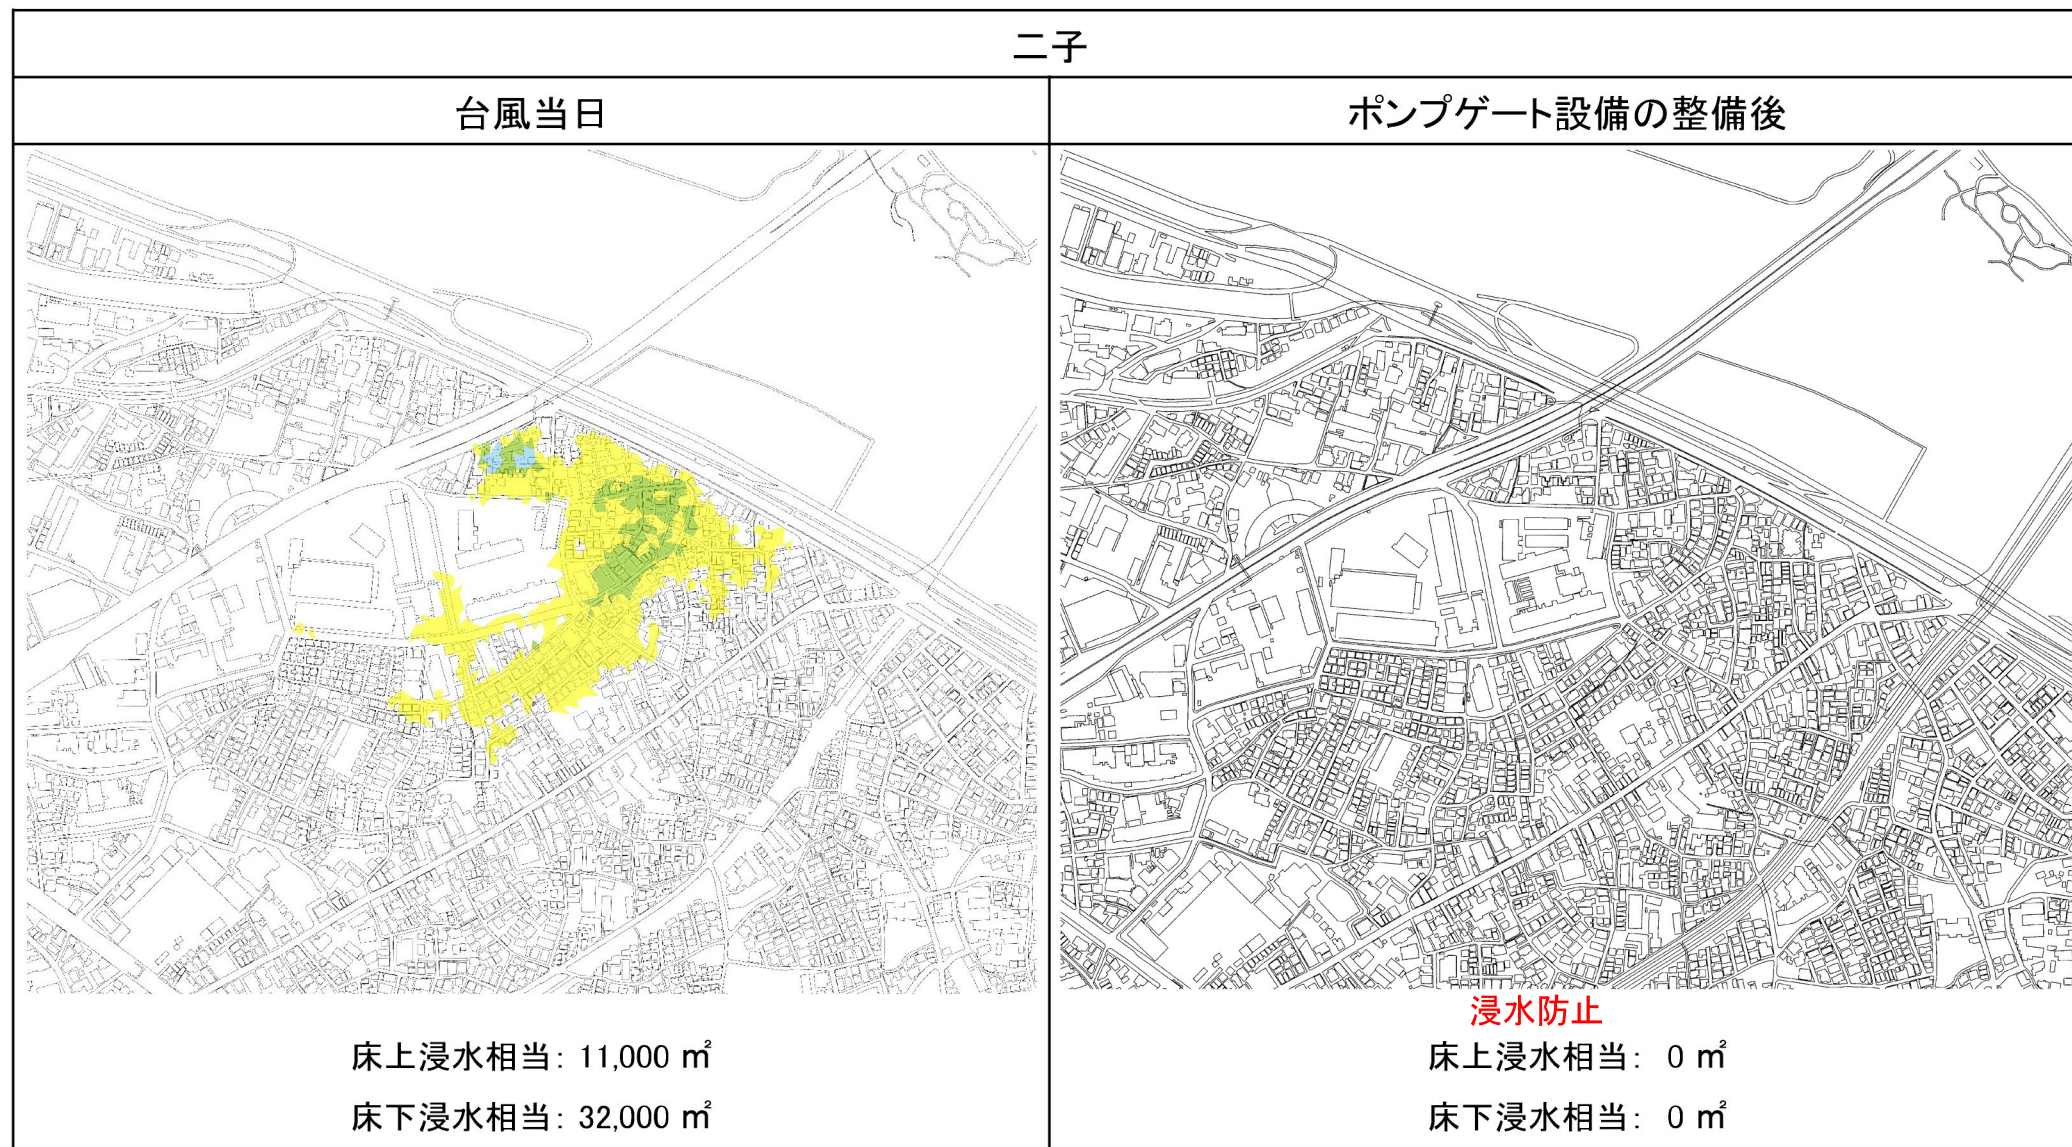

※ ゲートは外水位が最低地盤高-1m超えで閉鎖を開始し、ポンプはゲート全閉後(外水位が最低地盤高-0.4m)排水を開始した場合