



4階平面図

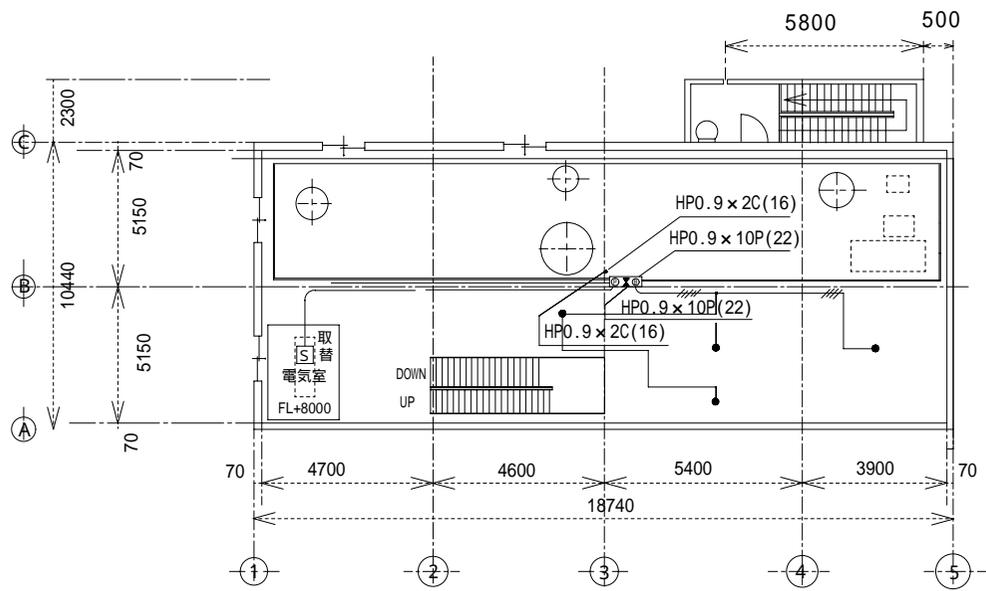

1階平面図

記号	名称	備考
	受信機	P型1級5回線
●	差動式スポット型検知器	2種
	総合盤	
	差動式分布型検知器	2種
ⓑ	ブザー	DC 17.2V
●	表示灯	AC 24V 耐圧防爆型
Ⓟ	発信機	P型1級
	終端抵抗	10K
Ⓢ	イオン化式煙検知器	2種(非蓄積型)

注記 — 特記付き配線は1.2 x 4 (16)とする。
表示灯を除く機器は全て本質安全防爆型を使用する。

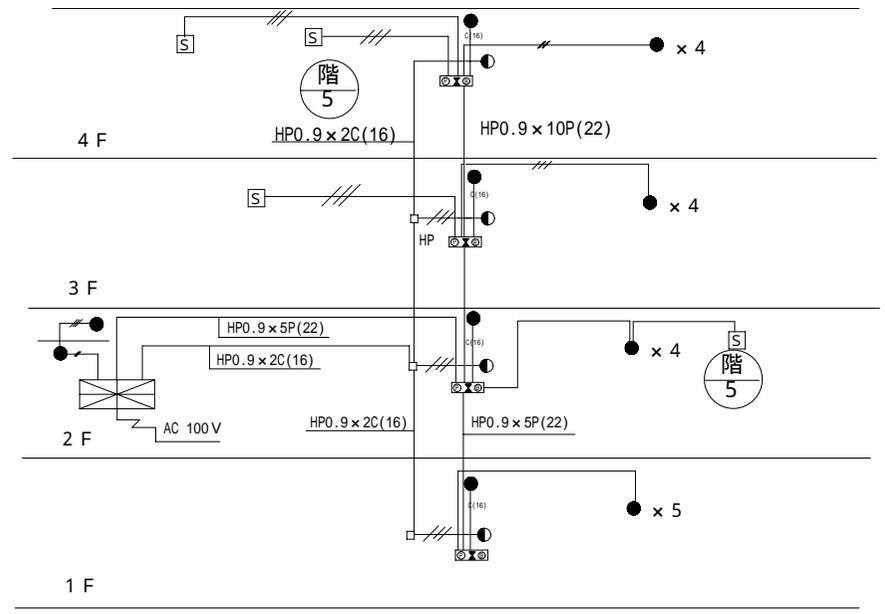

系統図

*** 電気株式会社川崎事業所殿 ***	
※	自動火災報知設備
※	
※	
※	
1 / 100	
エンジニアリング株式会社	