



■ 水道事業の建設改良費の見通し

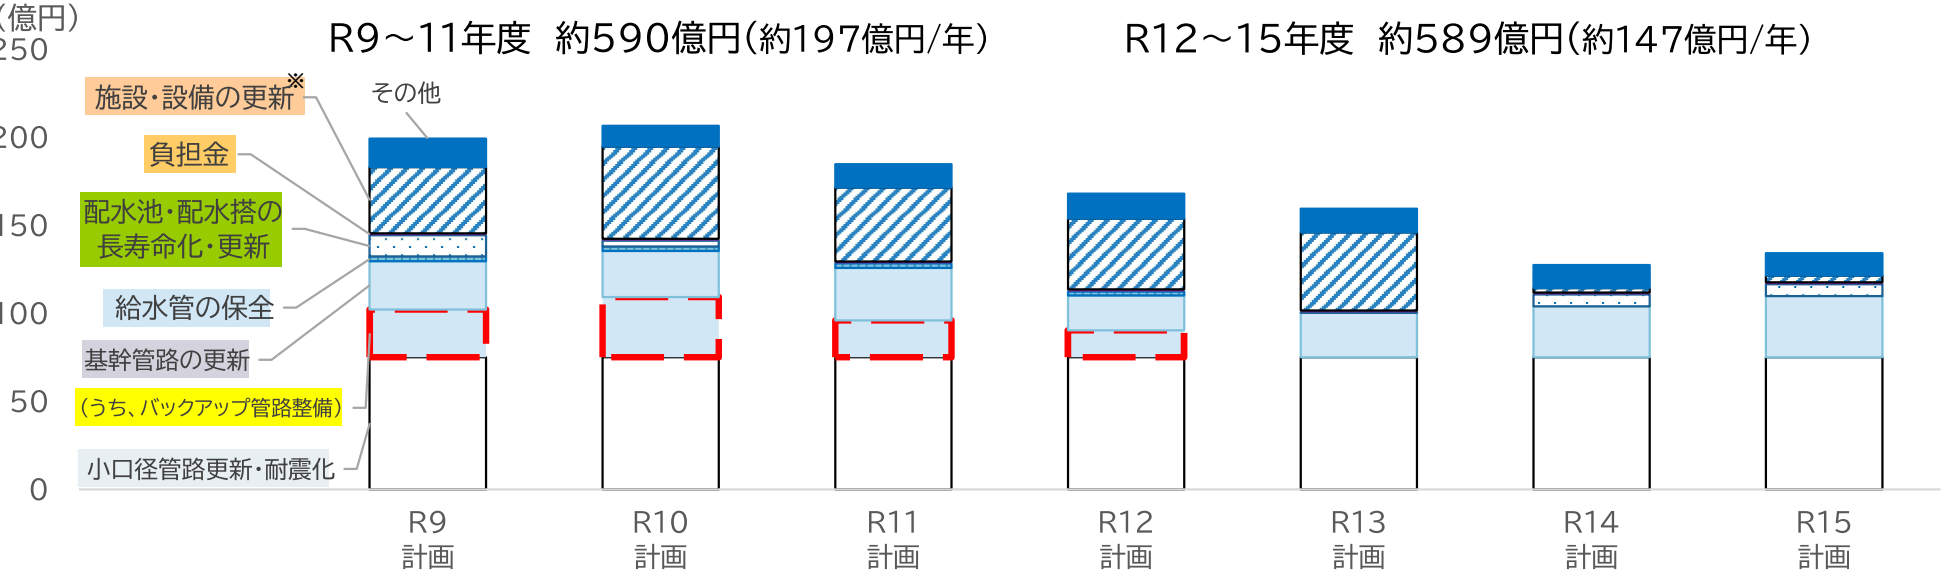

※ R14、15年度に「施設・設備の更新」の支出が少ないのは一時的なもので、R16年度以降はR8年度以前の従来の水準となる見込みである。 (単位:億円)

事業	施策	取組	R9計画	R10計画	R11計画	合計
施設・設備の更新	施策1 水道水・工業用水の水質管理	取組2 水道水の水質管理	0.6	0.6	0.5	1.7
	施策3 老朽化対策	取組7 水道・工業用水道施設の更新	36.5	49.5	41.4	127.4
	施策5 地震対策	取組20 水道・工業用水道施設の地震対策	0.5	2.1	0	2.6
		計	37.6	52.2	41.9	131.7
負担金	施策1 水道水・工業用水の水質管理	取組1 水源の保全	1.1	1.1	1.1	3.3
		計	1.1	1.1	1.1	3.3
配水池・配水塔の長寿命化・更新	施策3 老朽化対策	取組7 水道・工業用水道施設の更新	12.1	3.3	0	15.3
		計	12.1	3.3	0	15.3
給水管の保全	施策5 地震対策	取組16 水道管路の耐震化	2.6	2.6	2.6	7.8
		計	2.6	2.6	2.6	7.8
基幹管路の更新	施策3 老朽化対策	取組6 水道・工業用水道管路の更新	15.8	13.8	19.3	49.0
	施策5 地震対策	取組16 水道管路の耐震化	11.5	12.2	10.6	34.4
		取組17 水道・工業用水道基幹管路の強化	27.1	34.3	20.8	82.3
		計	54.4	60.3	50.7	165.7
小口径管路の更新・耐震化	施策5 地震対策	取組16 水道管路の耐震化	75.0	75.0	75.0	225.0
		計	75.0	75.0	75.0	225.0
その他		計	16.4	12.0	13.3	41.4
		合計	199.2	206.5	184.6	590.2

■ 下水道事業の建設改良費の見通し

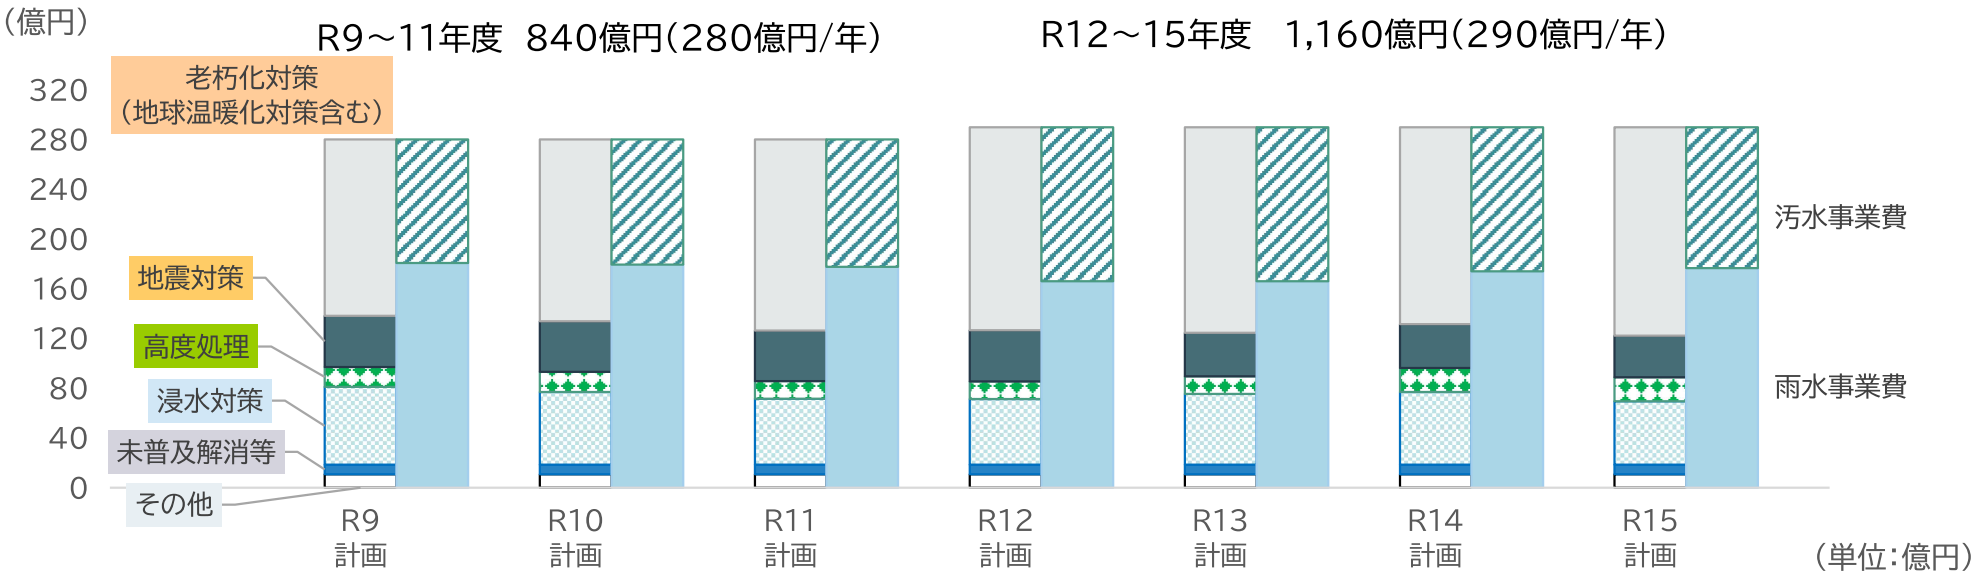

事業	施策	取組	R9計画	R10計画	R11計画	合計	
老朽化対策(地球温暖化対策含む)	施策3 老朽化対策	取組8 下水管きよの再整備	51.0	54.2	50.0	155.2	
		取組9 水処理センターなどの設備更新	37.8	37.6	34.7	110.1	
		取組10 水処理センターなどの再構築	51.3	52.3	66.9	170.5	
	施策9 地球温暖化対策	取組29 地球温暖化対策	1.6	1.9	1.9	5.4	
			計	141.7	146.0	153.5	441.2
地震対策	施策5 地震対策	取組18 下水管きよの耐震化	26.4	24.1	23.5	74.0	
		取組19 水処理センターなどの地震対策	14.7	16.6	17.2	48.5	
			計	41.1	40.7	40.7	122.5
高度処理	施策8 水環境の保全	取組25 水処理センターの高度処理	16.1	16.2	14.1	46.4	
			計	16.1	16.2	14.1	46.4
浸水対策	施策6 浸水対策	取組21 重点化地区などにおける浸水対策	58.3	57.9	53.0	169.2	
		取組22 水処理センターなどの耐水化	4.1	0.5	0.0	4.6	
			計	62.4	58.4	53.0	173.8
未普及解消等	施策8 水環境の保全	取組27 大規模土地利用転換等に伴う下水道整備	6.7	6.7	6.7	20.1	
	施策4 上下水道施設の維持管理	取組14 下水管きよの維持管理	0.5	0.5	0.5	1.5	
		取組15 水処理センターなどの維持管理	0.5	0.5	0.5	1.5	
			計	7.7	7.7	7.7	23.1
その他			計	11.0	11.0	11.0	33.0
合計			280.0	280.0	280.0	840.0	